

Celovite rešitve za javne službe



PRIMERJALNA ANALIZA IZVAJANJA OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA

II. IN III. FAZA PROJEKTNE NALOGE

PRIMERJALNA ANALIZA IZVAJANJA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA LETO 2024



Ljubljana, oktober 2025





Naslov:	PRIMERJALNA ANALIZA IZVAJANJA OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA II. in III. faza projektne naloge
Naročnik:	Zbornica komunalnega gospodarstva Slovenije, Dimičeva ulica 13, Ljubljana
Oznaka pogodbe:	PA-2024 z dne 2. 4. 2025
Izvajalec:	Inštitut za javne službe, Zgornje Gameljne 32 b, Ljubljana Šmartno
Vodja projekta:	mag. Stanka Cerkenik
Spremljevalec projekta:	Sebastijan Zupanc
Delovna skupina:	Marko Fatur, ZKGS - Komisija za oskrbo s pitno vodo; mag. Marko Cvikel, ZKGS - Komisija za odvajanje in čiščenje odpadnih voda; Drago Dervarič, ZKGS - Komisija za ravljanje z odpadki; Antun Gašparac, ZKGS - komisija za ekonomiko in pravna vprašanja

Inštitut za javne službe
mag. Stanka Cerkenik
prokuristka


 INŠTITUT ZA JAVNE SLUŽBE

© Inštitut za javne službe, Zbornica komunalnega gospodarstva Slovenije

Vlogo za reproduciranje celotne ali dela te publikacije naslovite na izvajalca oz. naročnika študije. Brez pisnega dovoljenja je prepovedano kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in razširjanje publikacije v komercialne namene.



VSEBINA

UVODNA POJASNILA	7
NAMEN IN CILJ PROJEKTNE NALOGE	8
PROTOKOL O SODELOVANJU	8
METODOLOŠKA POJASNILA	8
 PRIMERJALNA ANALIZA – BENCHMARKING	 11
IZHODIŠČA IN CILJI PRIMERJALNE ANALIZE	11
UPORABNOST PRIMERJALNE ANALIZE NA PODROČJU GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB	12
PRIMERJALNA ANALIZA IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA	12
 SPLOŠNA DOLOČILA GLEDE OBLIKOVANJA CEN JAVNIH STORITEV	 15
CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE	15
<i>Stroški omrežnine</i>	15
<i>Stroški opravljanja storitev</i>	16
<i>Enota količine javne storitve</i>	17
 PRIMERJALNA ANALIZA IZVAJANJA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA LETO 2024	 20
PODROČJA PRIMERJALNE ANALIZE IZVAJANJA ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE	20
PRIDOBIVANJE PODATKOV IN REZULTATI PRIMERJALNE ANALIZE	21
PODATKI O IZVAJALCIH ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE, VKLJUČENIH V PRIMERJALNO ANALIZO	21
Organizacijska oblika izvajalcev	22
Velikost analiziranih izvajalcev	23
REPREZENTATIVNOST PRIMERJALNE ANALIZE ZA PODROČJE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE	24
Obseg in področje izvajanja dejavnosti odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode	24
Obseg in področje izvajanja dejavnosti čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode	25
 PRIMERJALNA ANALIZA STROŠKOV IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE – KLJUČNI KRITERIJI	 29
PRIMERJALNA ANALIZA STROŠKOV JAVNE INFRASTRUKTURE ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN - OMREŽNINE	29
Stroškovna razvrstitev izvajalcev glede na ključne kriterije odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin	32
<i>Vpliv gostote odjema na stroške omrežnine</i>	32

PRIMERJALNA ANALIZA STROŠKOV OPRAVLJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN	33
Vpliv obračunskih količin na stroške opravljanja storitev	36
PRIMERJALNA ANALIZA SKUPNIH STROŠKOV IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE	38
PRIMERJAVA STROŠKOV IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN V LETIH 2023 IN 2024	39
PRIMERJALNA ANALIZA STROŠKOV JAVNE INFRASTRUKTURE ODVAJANJA PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH - OMREŽNINE	41
PRIMERJALNA ANALIZA STROŠKOV OPRAVLJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH	43
KLJUČNI KRITERIJI – POVZETEK ANALIZE VPLIVA NA STROŠKE ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN TER ODVAJANJA PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH	46

POJASNJEVALNI KRITERIJI IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE	49
PROSTORSKA UREJENOST ODVAJANJA ODPADNE VODE	49
<i>Število oskrbovanih občin in kanalizacijskih sistemov v upravljanju</i>	49
<i>Dolžina kanalizacijskega omrežja in število obračunskih vodomero</i>	52
<i>Količina odvedene odpadne vode</i>	54
KAKOVOST IN ZANESLIVOST IZVAJANJA DEJAVNOSTI ODVAJANJA ODPADNE VODE	57
TRAJNOSTNA NARAVNANOST IN STROŠKOVNA UČINKOVITOST	58
<i>Starost kanalizacijskega omrežja</i>	58
<i>Stroški amortizacije oziroma najema javne infrastrukture</i>	60
<i>Stopnja pokritja odhodkov s prihodki</i>	60
POJASNJEVALNI KRITERIJI – POVZETEK ANALIZE VPLIVA NA STROŠKE ODVAJANJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE	61

PRIMERJALNA ANALIZA STROŠKOV IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE STORITEV POVEZANIH Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI – KLJUČNI KRITERIJI	64
PRIMERJALNA ANALIZA STROŠKOV JAVNE INFRASTRUKTURE ZA STORITVE POVEZANE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI - OMREŽNINE	64
PRIMERJALNA ANALIZA STROŠKOV OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE ZA STORITVE POVEZANE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI	66

PRIMERJALNA ANALIZA STROŠKOV IZVAJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE – KLJUČNI KRITERIJI	71
PRIMERJALNA ANALIZA STROŠKOV JAVNE INFRASTRUKTURE ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN - OMREŽNINE	71
Stroškovna razvrstitev izvajalcev glede na ključne kriterije čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin	73
PRIMERJALNA ANALIZA STROŠKOV OPRAVLJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE	77

Vpliv stopnje čiščenja in projektirane zmogljivosti čistilnih naprav na stroške opravljanja storitev	80
PRIMERJALNA ANALIZA SKUPNIH STROŠKOV IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE	81
PRIMERJAVA STROŠKOV IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN V LETIH 2023 IN 2024	82
PRIMERJALNA ANALIZA STROŠKOV JAVNE INFRASTRUKTURE ČIŠČENJA PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH - OMREŽNINE	84
PRIMERJALNA ANALIZA STROŠKOV OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE ČIŠČENJA PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH	86
KLJUČNI KRITERIJI – POVZETEK ANALIZE VPLIVA NA STROŠKE ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN	88
 POJASNJEVALNI KRITERIJI IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE	 91
PROSTORSKA UREJENOST ČIŠČENJA ODPADNE VODE	91
<i>Število oskrbovanih občin in čistilnih naprav v upravljanju</i>	91
<i>Projektirana in koriščena zmogljivost čistilnih naprav v upravljanju</i>	92
<i>Količina očiščene odpadne vode</i>	95
KAKOVOST IN ZANESLJIVOST IZVAJANJA DEJAVNOSTI ČIŠČENJA ODPADNE VODE	96
<i>Stopnja čiščenja odpadnih voda</i>	96
TRAJNOSTNA NARAVNANOST IN STROŠKOVNA UČINKOVITOST	98
<i>Stroški amortizacije oziroma najema javne infrastrukture</i>	98
<i>Stopnja pokritja odhodkov s prihodki</i>	100
POJASNJEVALNI KRITERIJI – POVZETEK ANALIZE VPLIVA NA STROŠKE ODVAJANJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE	101
 ZAKLJUČNE UGOTOVITVE	 104



UVODNA POJASNILA



UVODNA POJASNILA

Zakonski okvir oblikovanja cen

Oblikovanje cen komunalnih storitev ureja Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja¹ - v nadaljevanju Uredba MEDO, ki je konec leta 2012 uvedla nov način oblikovanja cen, pristojnost določanja cen pa prenesla na občine, ki so kot odgovorne za zagotavljanje občinskih gospodarskih javnih služb postale tudi regulatorni organ za potrjevanje cen komunalnih storitev.

Primerljiva območja kot podlaga za določanje upravičenih cen

Bistvo regulacije je določiti ceno, ki krije upravičene stroške izvajanja storitev ter zagotavlja trajno in nemoteno izvajanje javnih storitev. Uredba MEDO je kot podlago za določanje upravičenih cen komunalnih storitev uvedla povprečne cene na primerljivih območjih, ki jih opredeli pristojno ministrstvo in pri tem upošteva zlasti geografske, poselitvene in oskrbovalne značilnosti območja. Podatki o cenah na primerljivih območjih naj bi služili občinam za presojo upravičenih cen storitev na njihovem območju, zato je izrednega pomena, da so primerjalna območja opredeljena na strokovno ustreznih osnovah.

Značilnosti izvajanja javnih storitev

Izvajanje javnih storitev je v veliki meri lokalno pogojeno ter odvisno od številnih naravnih in tehnično-tehnoloških pogojev. To pomeni, da regulacija ne more temeljiti zgolj na stroških, temveč mora upoštevati tudi pogoje izvajanja. Stroškovna zahtevnost oskrbovalnih sistemov se namreč med občinami bistveno razlikuje in vpliva na lastno ceno izvajanja storitev. Glede na to je nujna povezava tehničnih oziroma oskrbovalnih in ekonomskih elementov, ki zagotavlja primerjavo izvajanja javnih storitev in poslovanja izvajalcev javnih služb. Takšno celovito vrednotenje omogoča primerjalna analiza (*angl. benchmarking*), ki je v evropskem prostoru uveljavljeno orodje za ugotavljanje učinkovitosti izvajanja javnih služb.

Primerjalna analiza izvajanja javnih služb

Zbornica komunalnega gospodarstva Slovenije je zato konec leta 2014 začela s projektom Primerjalne analize izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki jo izvaja Inštitut za javne službe. Za dolgoročno izboljšanje preglednosti poslovanja je nujen sistematičen in kontinuiran proces merjenja ter primerjanja. Zato je Zbornica komunalnega gospodarstva Slovenije po zaključku prve analize nadaljevala s projektom, ki se izvaja neprekinjeno od leta 2013. Analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode je bila doslej izvedena za obdobje 2013–2024. Dvanajstletno primerjalno obdobje omogoča

¹ Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19, 44/22 in 21/25.



dolgoročno analizo pogojev izvajanja javne službe na posameznih oskrbovalnih območjih in tako nudi občinam strokovno podlago za presojo upravičenih cen.

Namen in cilj projektne naloge

Temeljni namen projektne naloge je pridobiti in analizirati podatke o ključnih oskrbovalnih pogojih in stroških izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo za posamezne izvajalce za leto 2024 in tako zagotoviti kontinuirano primerjavo pogojev izvajanja oskrbe s pitno vodo v slovenskem prostoru.

Cilj projektne naloge je razvrstitev izvajalcev oskrbe s pitno vodo v skupine na podlagi ključnega parametra ter primerjalno prikazati in analizirati, kako posamezni izvajalci v letu 2024 dosegajo izbrane pojasnjevalne parametre, ki vplivajo na višino stroškov in pojasnjujejo pozicioniranje posameznega izvajalca v primerljivi skupini.

Protokol o sodelovanju

Protokol o sodelovanju pri projektni nalogi so skupaj z Zbornico komunalnega gospodarstva Slovenije podpisale Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije ter Združenje mestnih občin Slovenije. Podpisnice protokola so se zavezale, da si bodo prizadevale za pridobitev potrebnih podatkov za izvedbo primerjalne analize in pri svojih članicah spodbujale uporabo rezultatov analize.


Metodološka pojasnila

Primerjalna analiza je metodološko prilagojena posebnostim javnih služb in potrebam presoje upravičenosti cen. Izvajalci izvajajo storitve v različnih oskrbovalnih pogojih, ki vplivajo na stroške. Za namene presoje upravičenosti cen je zato najbolj ustrezna primerjalna analiza po parametru, ki statistično kaže največjo povezanost s stroški izvajanja storitve. Odstopanje od ključnega parametra je analizirano s pomočjo pojasnjevalnih kriterijev s področja kakovosti, zanesljivosti in učinkovitosti izvajanja storitev.

Ključni in pojasnjevalni kriteriji so bili oblikovani v okviru delovne skupine projekta, ki jo sestavljajo predsedniki področnih komisij Zbornice komunalnega gospodarstva Slovenije, in potrjeni v okviru spremljevalne skupine projekta, ki jo sestavljajo predstavniki ZKGS, SOS, ZOS in ZMOS. Izvajalci so v poročilu označeni z oznakami. Poročilo je z navedbo oznake posredovano izvajalcem, ki so sodelovali v primerjalni analizi, ter občinam, v katerih posamezni izvajalci izvajajo javno službo.



PRIMERJALNA ANALIZA - BENCHMARKING

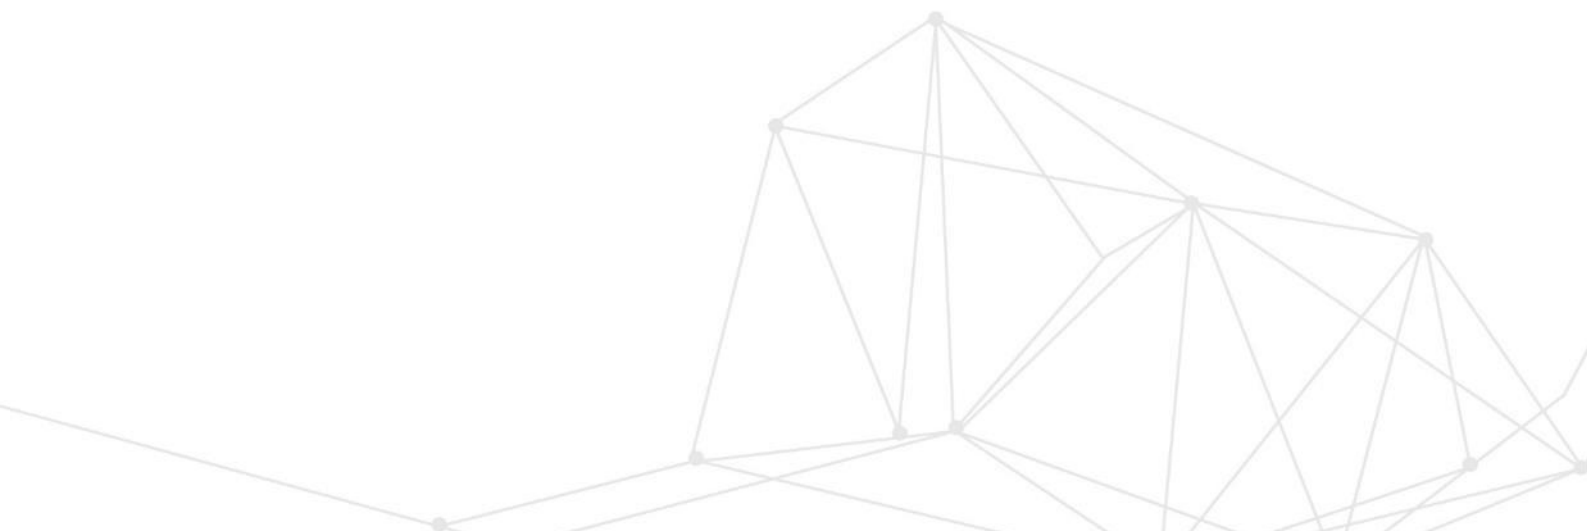


PRIMERJALNA ANALIZA - BENCHMARKING

IZHODIŠČA IN CILJI PRIMERJALNE ANALIZE

Primerjalno analizo (*angl. benchmarking*) lahko opredelimo kot sistematičen, kontinuiran proces merjenja in primerjanja poslovnih procesov podjetja z najboljšimi zaradi njihovega izboljšanja. Na kratko bi lahko povzeli, da gre za iskanje najboljših panožnih praks, ki vodijo k odličnejšim rezultatom.

SLIKA 1

Shema primerjalne analize

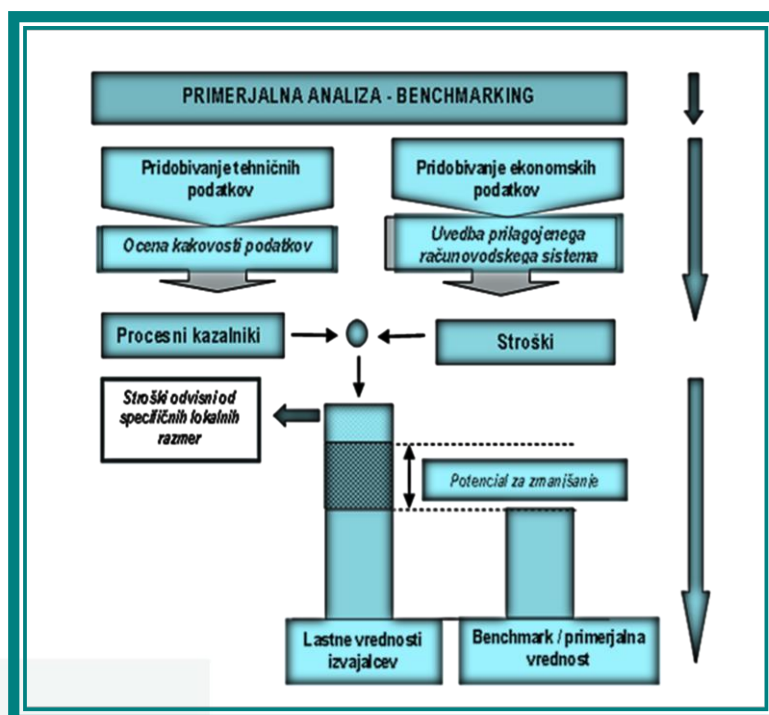

Vir: Cerkvenik, S.: Primerjalna analiza (*benchmarking*) kot osnova za presojo učinkovitosti izvajanja gospodarskih javnih služb – uporaba v evropskih državah, 2012.

Cilj primerjalne analize je predvsem ugotoviti, kako učinkovit je posamezni izvajalec in na katerih področjih lahko svoje poslovanje še izboljša. Namen primerjalne analize ni ugotavljati, koliko so drugi izvajalci boljši, temveč kako drugi izvajalci določene aktivnosti izvajajo učinkovitejše.

Primerjalna analiza omogoča:

- analizo kakovosti in učinkovitosti izvajanja dejavnosti posameznih izvajalcev,
- primerjavo in pozicioniranje posameznega izvajalca glede na ostale izvajalce,
- ugotavljanje odstopanja posameznega izvajalca,
- identifikacijo razlogov za odstopanje in možnosti za izboljšanje.

UPORABNOST PRIMERJALNE ANALIZE NA PODROČJU GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

Javne storitve se zagotavljajo v nekonkurenčnem okolju naravnega monopola. Izvajalci so pogosto izpostavljeni različnim tržnim nepravilnostim ter vplivu državne in lokalne politike. Odsotnost konkurenčnih mehanizmov, ki bi zagotavljali samoregulacijo javnih služb, zahteva, da so v javnem sektorju prisotni posebni mehanizmi regulacije, ki naj bi preprečili izkoriščanje monopolnega položaja ter spodbujali zmanjševanje stroškov in učinkovito izvajanje javnih storitev. V praksi se primerjalna analiza vse bolj uveljavlja tudi v javnem sektorju kot orodje za celovito ugotavljanje učinkovitosti izvajanja.

Primerjalna analiza je sistematičen in kontinuiran proces merjenja ter primerjanja tehničnih in ekonomskih parametrov, ki jih pri izvajanju javnih storitev dosegajo posamezni izvajalci. Omogoča opredelitev položaja posameznega izvajalca v primerjavi z drugimi ter ustvarja navidezno konkurenčno okolje, ki spodbuja večjo učinkovitost.

PRIMERJALNA ANALIZA IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA


Na področju varstva okolja je primerjalna analiza metodološko prilagojena svojemu namenu – evidentiranju in primerjavi ključnih tehničnih ter ekonomskih pogojev izvajanja storitev, ki vplivajo na stroškovno ceno. Zasnovana je kot orodje za ugotavljanje razlik med pogoji izvajanja javnih storitev na posameznih oskrbovalnih območjih ter omogoča natančnejšo analizo in razlago lokalnih posebnosti.

Primerjava in razvrstitev izvajalcev v primerljive skupine omogoča vrednotenje njihove učinkovitosti, kakovosti in zanesljivosti. Lokalne skupnosti lahko s tem orodjem presodijo, ali so stroški izvajanja storitev optimalni in upravičeni, izvajalci pa pridobijo vpogled v možnosti za izboljšanje učinkovitosti in znižanje stroškov poslovanja.

Proučevanje učinkovitosti temelji na predpostavki, da bi morali izvajalci, ki delujejo v primerljivih pogojih, poslovati z enako stopnjo učinkovitosti kot t. i. referenčni izvajalci. Razmerje med stroški in doseženo ravno storitev referenčnih izvajalcev določa mejo učinkovitosti skupine ter predstavlja merilo za presojo (ne)učinkovitosti posameznega izvajalca.



SPLOŠNA DOLOČILA GLEDE OBLIKOVANJA CEN JAVNIH STORITEV

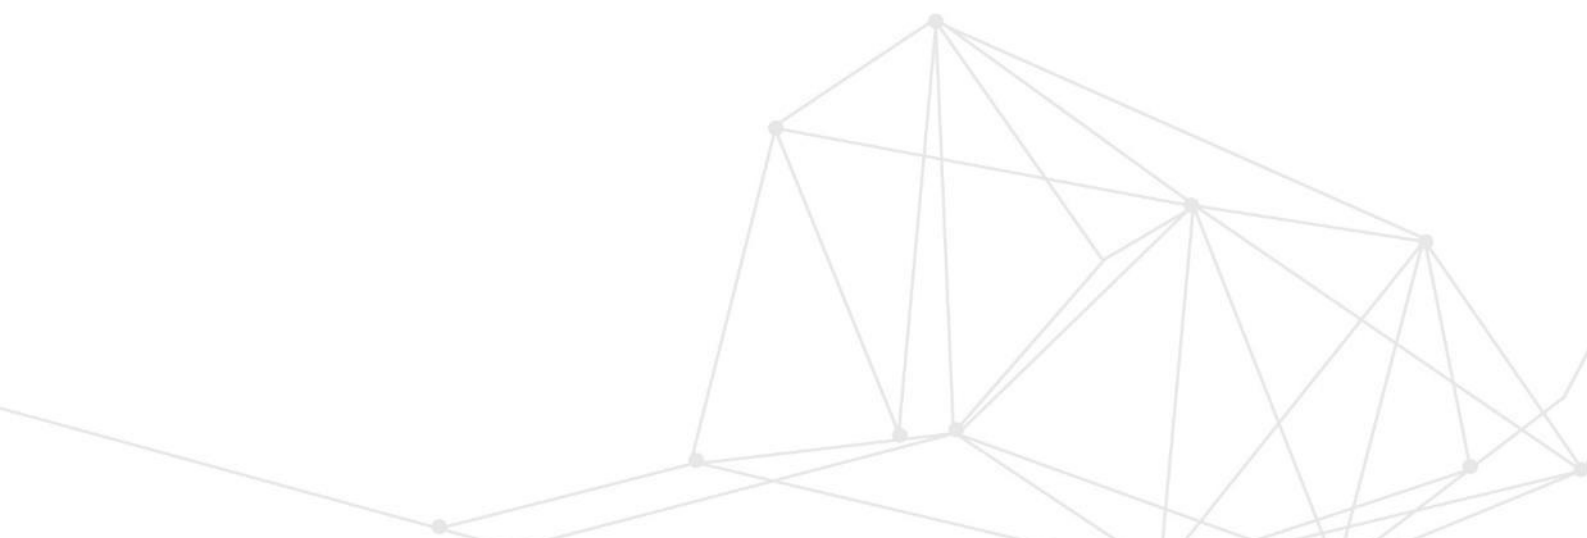

SPLOŠNA DOLOČILA GLEDE OBLIKOVANJA CEN JAVNIH STORITEV

Cena izvajanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode je sestavljena iz dveh delov:

- dela, ki predstavlja stroške javne infrastrukture (omrežnina), in
- dela, ki predstavlja stroške opravljanja javne službe.

Izhodišče za oblikovanje cen so standardi in ukrepi za opravljanje posamezne javne službe, ki jih opredeljujejo državni in občinski predpisi. Za oblikovanje cen je treba določiti obseg in vrednost javne infrastrukture, ki se uporablja za opravljanje javnih služb, ter donos na vložena poslovna sredstva izvajalca.

Za opredelitev upravičenih stroškov javne storitve je treba opredeliti tudi stopnjo izkoriščenosti javne infrastrukture ter delež javne infrastrukture, ki se uporablja za javno službo in za posebne storitve.

Izvajalec lahko v soglasju z lastnikom javne infrastrukture z uporabo javne infrastrukture opravlja posebne storitve, pri čemer ne sme ustvarjati negativne razlike med prihodki in odhodki, ki izvirajo iz tega naslova.

CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE

V okviru javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode se ločeno oblikujejo in obračunavajo cene za storitve:

- odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin,
- odvajanja padavinske odpadne vode s streh,
- povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami,
- čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin,
- čiščenja padavinske odpadne vode s streh.

Stroški omrežnine

Uredba MEDO opredeljuje, da omrežnina vključuje:

- stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura;
- stroške zavarovanja infrastrukture javne službe;
- stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za sluznost in povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe; in
- odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki vključujejo obresti in druge stroške, povezane z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture javne

službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Pri tem se upošteva višina stroškov na podlagi podpisanih pogodb.

Občina za opravljanje javne službe izvajalcem obračunava najemnino za vso javno infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje posamezne javne službe in jo ima občina v lasti ali finančnem najemu, najmanj v višini obračunane amortizacije za vso javno infrastrukturo.

Na uporabnike storitev gospodarske javne službe se lahko prenese le tisti del najemnine, ki jo občina za uporabo javne infrastrukture zaračuna izvajalcem in je sorazmeren z deležem zmogljivosti javne infrastrukture, ki je namenjena uporabnikom storitev gospodarske javne infrastrukture.

Omrežnina se določi na letni ravni in se uporabnikom obračunava glede na zmogljivost priključkov, določeno s premerom vodomera in z upoštevanjem faktorjev omrežnine, ki jih določa Uredba MEDO. V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne stanovanjske enote nimajo obračunskih vodomero, se za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek s faktorjem omrežnine 1 (DN vodomera manjši ali enak DN 20 - minimalni vodomero).

Stroški opravljanja storitev

Stroški opravljanja storitev so tisti del cene, ki krije upravičene stroške, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Stroški opravljanja storitev vključujejo naslednje skupine stroškov:

- neposredne stroške materiala in storitev,
- neposredne stroške dela,
- druge neposredne stroške,
- splošne (posredne) proizvajalne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
- splošne nabavno-prodajne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
- splošne upravne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
- obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe,
- neposredne stroške prodaje,
- druge poslovne odhodke in
- donos na poslovno potrebna sredstva izvajalca.

Donos na poslovna sredstva, ki so neposredno potrebna za izvajanje storitev javne službe, je z Uredbo MEDO omejen in ne sme presegati 5 %. Uredba določa, da globe, reprezentanca, sponzorstva in donacije niso upravičen kalkulatívni element storitve javne službe.


Enota količine javne storitve

Za enoto količine storitev, ki se izvajajo v okviru javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, je z 21. členom Uredbe MEDO določena obračunska enota in sicer je:

- enota količine storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin izražena v m³ opravljene storitve, za katero se šteje količina dobavljene pitne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo ali čisti na komunalni čistilni napravi;
- enota količine storitve odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode s streh izražena v m³ glede na količino padavin, ki padejo na tlorisno površino strehe, s katere se padavinska odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo ali čisti na komunalni čistilni napravi. Pri mešanem sistemu za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode je ključ delitve stroškov med storitvami, ki se nanašajo na komunalno odpadno vodo, in storitvami, ki se nanašajo na padavinsko vodo, količina opravljenih storitev v m³;
- enota količine storitve prevzema vsebine in ravnanja z vsebino iz nepretočnih greznic, prevzema blata in ravnanja z blatom iz obstoječih greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav ter obratovalnega monitoringa za male komunalne čistilne naprave izražena v m³ opravljene storitve, za katero se šteje količina dobavljene pitne vode, ki se odvaja v nepretočno greznico, obstoječo greznico ali malo komunalno čistilno napravo.



**PRIMERJALNA ANALIZA IZVAJANJA
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE
IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA
LETO 2024**

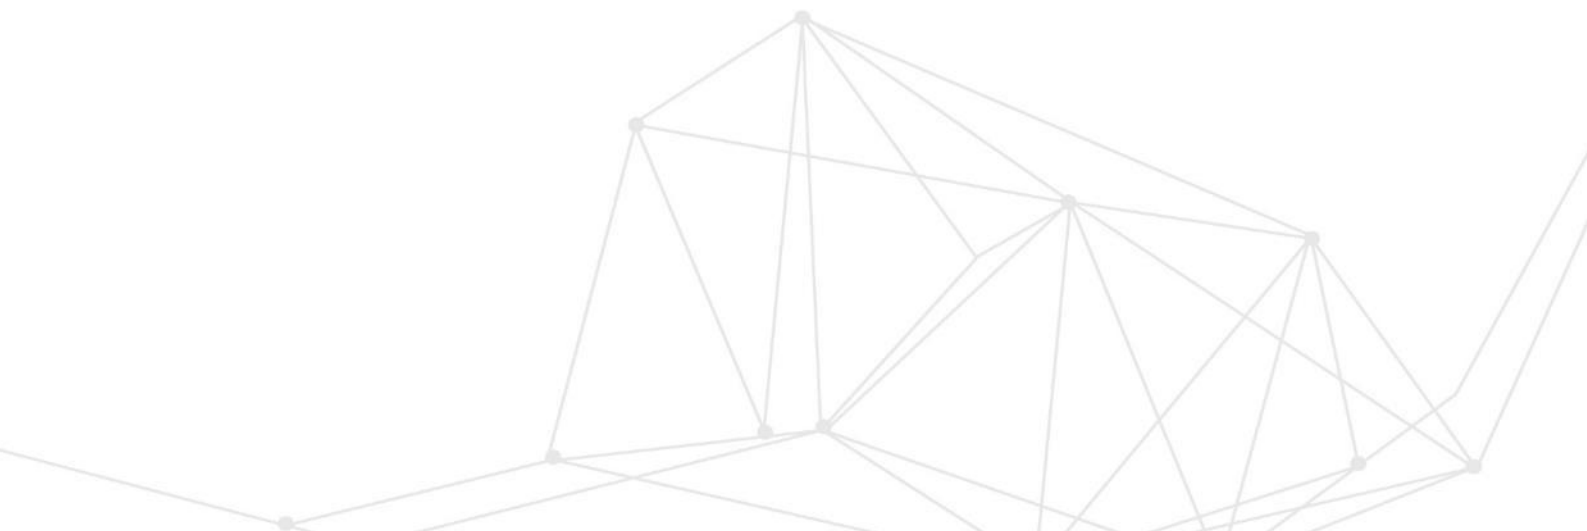

PRIMERJALNA ANALIZA IZVAJANJA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA LETO 2024

PODROČJA PRIMERJALNE ANALIZE IZVAJANJA ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE

Za izvedbo primerjalne analize je bil izdelan anketni vprašalnik, ki poleg osnovnih podatkov o izvajalcu javne službe vključuje naslednja ključna področja:

- splošne podatke o izvajanju javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ter čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode;
- podatke o vtoku odpadne vode v kanalizacijske sisteme v upravljanju;
- podatke o vtoku odpadne vode na čistilne naprave ter podatke o zmogljivosti, tehnologiji in učinkih čiščenja na čistilnih napravah v upravljanju;
- karakteristične podatke o izvajanju javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode in karakteristične podatke o izvajanju javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode;
- podatke o storitvah, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi čistilnimi napravami;
- podatke o zaposlenih na področju odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode;
- podatke o področjih zunanjega izvajanja na področju odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode;
- podatke o poslovanju na ravni podjetja in dejavnosti odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode;
- kalkulacije cen storitev odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin, odvajanja padavinske odpadne vode s streh, čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin, čiščenja padavinske odpadne vode s streh ter storitev povezanih z greznicami in MKČN;
- podatke o obračunski, potrjeni in zaračunani ceni za storitve odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin, odvajanja padavinske odpadne vode s streh, čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin, čiščenja padavinske odpadne vode s streh ter storitve povezane z greznicami in MKČN.



Vir: Inštitut za javne službe, 2024.

PRIDOBIVANJE PODATKOV IN REZULTATI PRIMERJALNE ANALIZE

Za zbiranje podatkov o ključnih in pojasnjevalnih parametrih in stroških izvajanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode je bil izdelan programsko nadgrajen vprašalnik in 13. 5. 2025 posredovan izvajalcem javne službe, ki so člani Zbornice komunalnega gospodarstva Slovenije. Rezultati prve primerjalne analize so bili posredovani izvajalcem 28. 7. 2025 in vizualno prikazani na portalu primerjalne analize. Po uskladitvi podatkov in vključitvi novih izvajalcev je bila izvedena nova primerjalna analiza in na tej osnovi izdelano zaključno poročilo.

PODATKI O IZVAJALCIH ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE, VKLJUČENIH V PRIMERJALNO ANALIZO

Vprašalnik o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode je bil obravnavan in dopolnjen v okviru delovne skupine in posredovan 72 izvajalcem javne službe. Do 12. 8. 2025 je izpolnjene vprašalnike posredovalo 45 izvajalcev, ki so vključeni v zaključno primerjalno analizo. V analizo so vključene dopolnitve, ki so jih izvajalci posredovali do 17. 8. 2025.

V zvezi s podatki o izvajanju odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode je treba izpostaviti, da iz pregleda izpolnjenih vprašalnikov izhaja, da se evidence o oskrbovalnih sistemih še vzpostavljajo in so v nekaterih primerih še nepopolne. Izvajalci, ki ne vodijo oz. še nimajo v celoti vzpostavljenih evidenc o vseh anketiranih tehničnih in ekonomskih področjih posameznih storitev, v analizo teh področij niso vključeni. Velik del izvajalcev tudi v letu 2024 še ni vzpostavil potrebnih evidenc za obračunavanje stroškov odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode s streh in storitev, povezanih z greznicami.


Vprašalnik vključuje določene kontrolne podatke, ki omogočajo oceno zanesljivosti in točnosti posredovanih podatkov. Pri nekaterih izvajalcih se kontrolni podatki razlikujejo in dodatno preverjanje je pokazalo, da gre ponekod za določeno stopnjo ocene podatkov, ker natančne evidence izvajalci še niso vzpostavili, pogosto pa so razlog tudi metodološko različni načini zbiranja in opredeljevanja podatkov znotraj posameznih služb izvajalca.

Organizacijska oblika izvajalcev

Glede na organizacijsko obliko v analizi prevladujejo javna podjetja (86,7 %). Pet izvajalcev (11,1 %) izvaja javno službo na podlagi koncesije oz. pogodbe, od tega sta dve podjetji v izključni občinski lasti. En izvajalec (2,2 %) izvaja javno službo v okviru režijskega obrata.

GRAF 1

Organizacijska oblika izvajalcev javne službe

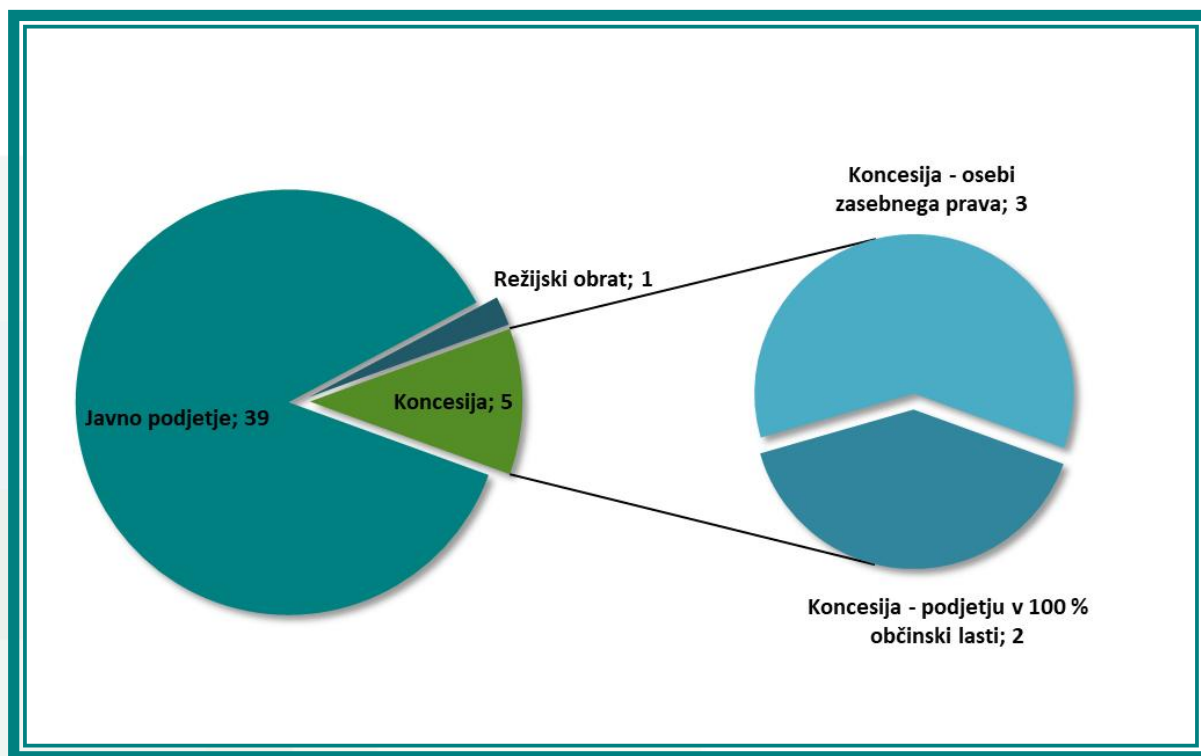


Vir: Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.

Analizirana podjetja izvajajo tudi druge javne službe varstva okolja in različne dejavnosti tržnega značaja, kar s stroškovnega vidika vpliva na razporeditev posrednih proizvodnih in splošnih stroškov na večje število dejavnosti.

GRAF 2

Število dejavnosti, ki jih poleg odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode izvajajo izvajalci

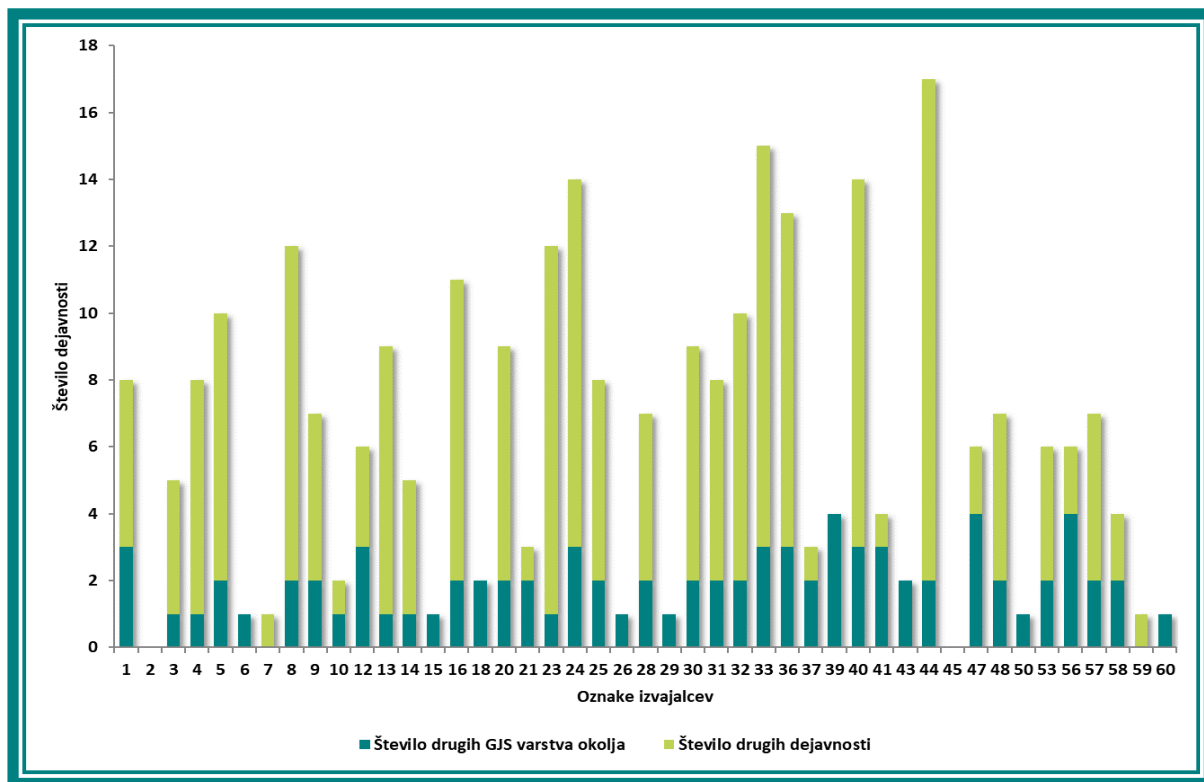

Vir: Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.


Velikost analiziranih izvajalcev

Velikost bilančne vsote in s tem obseg sredstev, s katerimi razpolagajo izvajalci, se v analizirani skupini zelo razlikuje. Največ izvajalcev (22) razpolaga z bilančno vsoto v obsegu od 1 do 5 mio EUR, sledi skupina izvajalcev z bilančno vsoto med 10 in 50 mio EUR. Povprečna bilančna vsota analiziranih izvajalcev je konec leta 2024 znašala 13,9 mio EUR.

Izvajalci se močno razlikujejo tudi po deležu kapitala v bilančni vsoti, ki se pri analiziranih podjetjih giblje od 2,7 do 77,9 %, povprečno 42,4 %.

GRAF 3

Velikost izvajalcev – bilančna vsota in delež kapitala

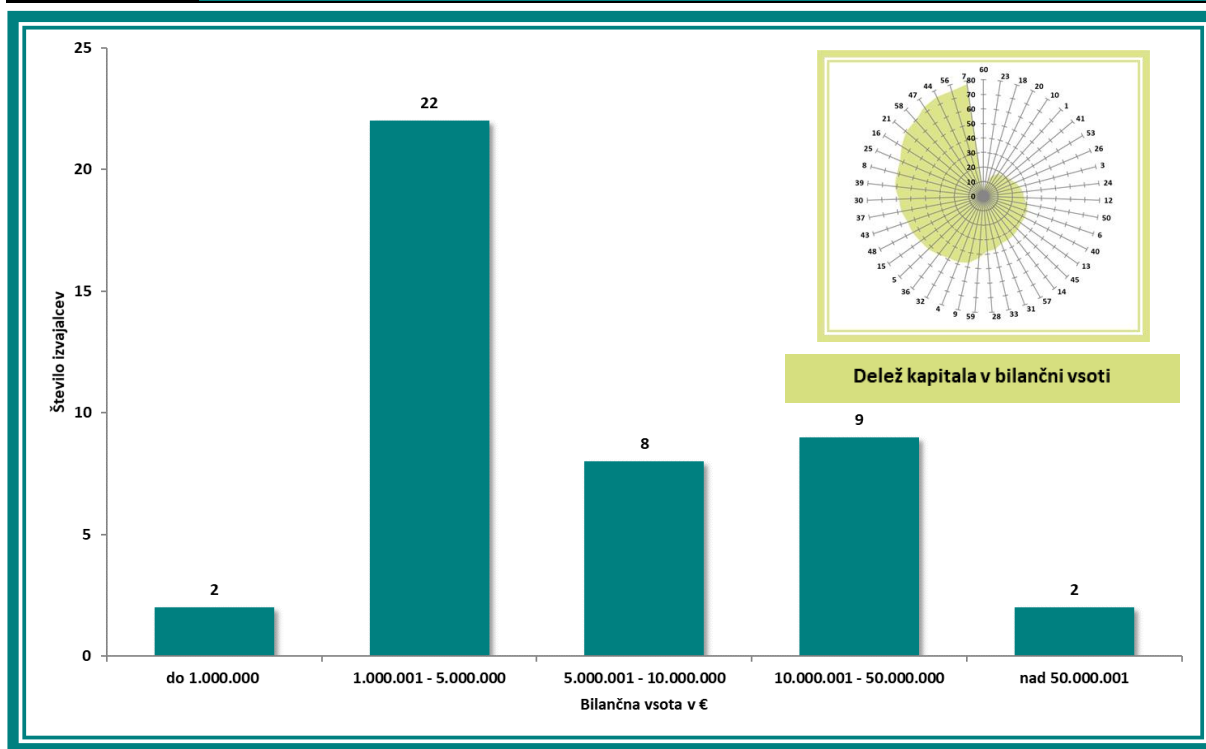

Vir: Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.

REPREZENTATIVNOST PRIMERJALNE ANALIZE ZA PODROČJE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE

V nadaljevanju sta ločeno prikazana obseg in področje dejavnosti odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ki jo izvajajo analizirani izvajalci. Iz podatkov izhaja, da gre za reprezentativen vzorec, na podlagi katerega lahko predpostavimo, da so splošni rezultati primerjalne analize reprezentativni za področje odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Sloveniji.

Obseg in področje izvajanja dejavnosti odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode

V primerjalno analizo izvajanja dejavnosti odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode je vključeno 44 izvajalcev javne službe. V analizo vključeni izvajalci so v letu 2024 odvajali odpadno vodo v celoti ali delno na področju 111 občin s skupno 891.667 prebivalci, kar predstavlja 69,1 % vseh oskrbovanih prebivalcev in 52,4 % vseh občin v Republiki Sloveniji. Glede na statistične podatke (SURSTAT, 2025), so v analizo vključeni izvajalci v letu 2024 odvedli 52,5 % nastale odpadne vode ter upravljali 54,6 % kanalizacijskega omrežja v državi.

TABELA 1

Podatki o izvajalcih odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, vključenih v primerjalno analizo

Karakteristični podatki	Izvajalci vključeni v analizo	Delež vzorca glede na Slovenijo v %
Število izvajalcev vključenih v analizo	44	
Število oskrbovanih občin	111	52,4
Število oskrbovanih prebivalcev	891.667	69,1
Količina odvedene odpadne vode [m ³]	126.130.319	52,5
Dolžina kanalizacijskega omrežja [km]	7.436	54,6

Vir: SURS, Inštitut za javne službe, 2025.

Obseg in področje izvajanja dejavnosti čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode

V primerjalno analizo izvajanja dejavnosti čiščenja odpadne vode je vključeno 42 izvajalcev javne službe. Analizirani izvajalci so izvajali javno službo čiščenja odpadne vode na območju 107 občin s skupno 909.797 prebivalci, kar predstavlja 70,5 % vseh oskrbovanih prebivalcev in 50,5 % vseh občin v Republiki Sloveniji. Glede na statistične podatke znaša količina prečiščene odpadne vode 75,4 % glede na celotno količino v državi.

TABELA 2

Podatki o izvajalcih čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, vključenih v primerjalno analizo


Karakteristični podatki	Izvajalci vključeni v analizo	Delež vzorca glede na Slovenijo v %
Število izvajalcev vključenih v analizo	42	
Število oskrbovanih občin	107	50,5
Število oskrbovanih prebivalcev	909.797	70,5
Količina prečiščene odpadne vode [v m ³]	132.677.331	75,4

Vir: SURS, Inštitut za javne službe, 2025.

Pregled občin, kjer v analizo vključeni izvajalci zagotavljajo storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, je razviden iz naslednjega grafa.

GRAF 4


Občine, v katerih v analizo vključeni izvajalci izvajajo javno službo odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode

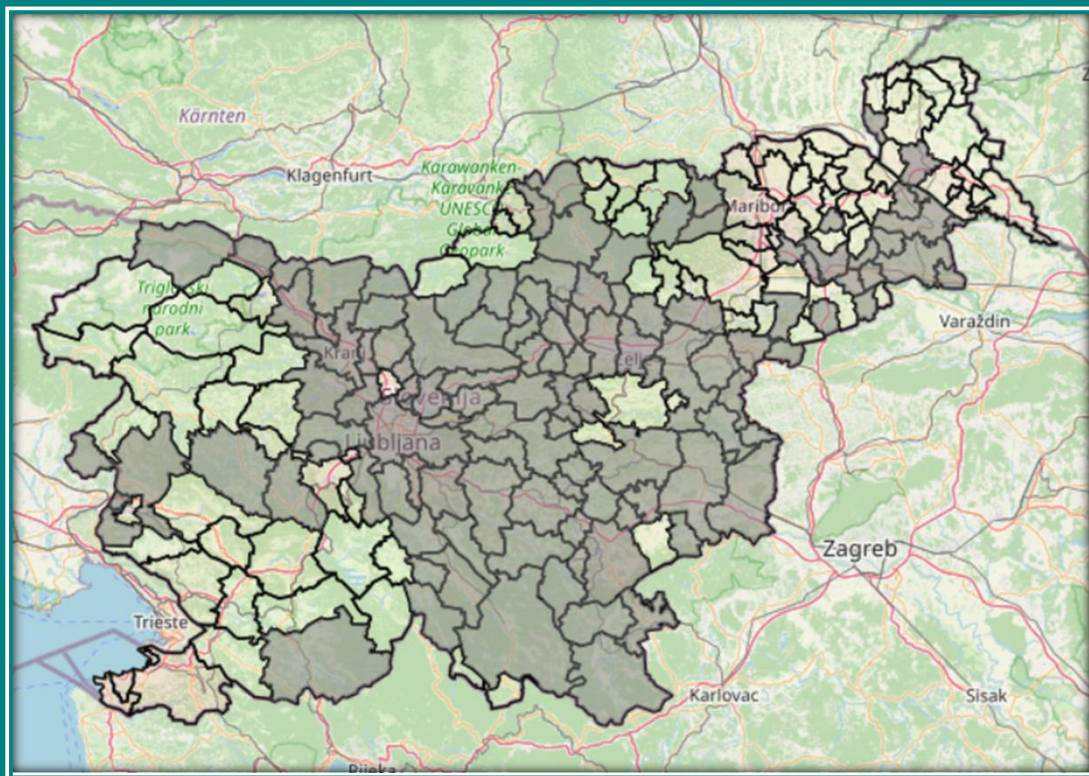

Vir: SURS, Inštitut za javne službe, 2025.



PRIMERJALNA ANALIZA STROŠKOV IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE – KLJUČNI KRITERIJI

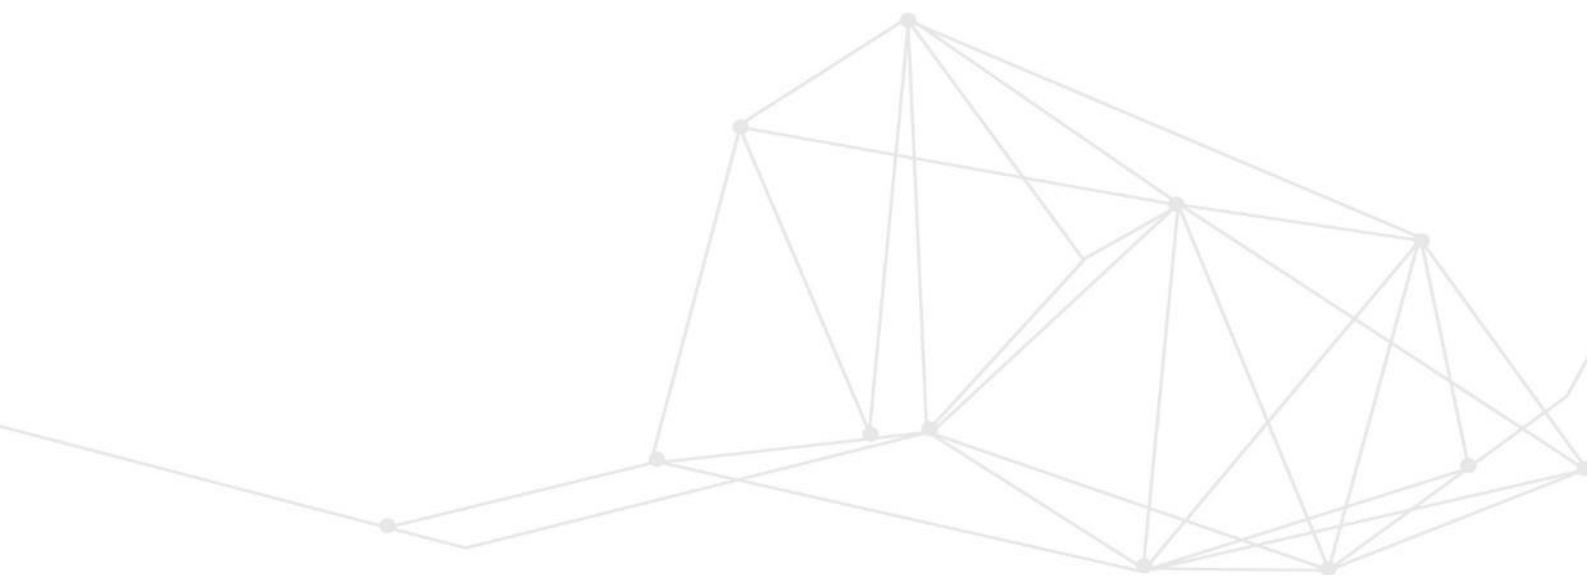

PRIMERJALNA ANALIZA STROŠKOV IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE – KLJUČNI KRITERIJI

Anketni vprašalnik je med podatki o poslovanju vključeval izkaz poslovnega izida izvajalca javne službe in dejavnosti odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ter kalkulaciji lastne cene storitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode z javnih površin ter storitve odvajanja padavinske odpadne vode s streh, pripravljenimi skladno z določili veljavne Uredbe MEDO. V nadaljevanju je podana ločena analiza stroškov javne infrastrukture in stroškov opravljanja storitev za odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin.

V letu 2024 analizirani izvajalci večinoma še niso vzpostavili evidenc o tlorisnih površinah streh in zato še niso ločeno evidentirali stroškov odvajanja padavinske odpadne vode s streh. Kljub omejeni reprezentativnosti vzorca (podatke je posredovalo 7 od 44 analiziranih izvajalcev) je v poročilo vključena analiza stroškov odvajanja padavinske odpadne vode s streh.

PRIMERJALNA ANALIZA STROŠKOV JAVNE INFRASTRUKTURE ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN – OMREŽNINE


Omrežnina predstavlja del cene storitve javne službe in vključuje stroške javne infrastrukture, ki se uporablja za zagotavljanje javne službe. Prevladujoči del omrežnine predstavljajo stroški amortizacije oz. najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura. Amortizacija javne infrastrukture se obračunava po stopnjah, ki jih določa Uredba MEDO. Najemnina za infrastrukturo, ki jo občine za opravljanje javne službe zaračunavajo izvajalcem javne službe, mora biti oblikovana najmanj v višini obračunane amortizacije za vso javno infrastrukturo. Omrežnina se določi na letni ravni in se kot fiksni strošek uporabnikom obračunava glede na zmogljivost priključkov, določeno s premerom vodomera in z upoštevanjem faktorjev omrežnine, ki jih določa Uredba MEDO.

V naslednjem grafu so podani mesečni stroški omrežnine glede na faktor po posameznih izvajalcih. Obračunska cena omrežnine analiziranih izvajalcev se je v letu 2024 gibala od 1,7400 do 10,3586 EUR/faktor/mesec in v povprečju znašala 5,4869 EUR/faktor/mesec. Za posameznega izvajalca so v grafu primerjalno podani tudi zmanjšani stroški omrežnine. V primeru, da izvajalci v soglasju z lastnikom infrastrukture opravljajo storitve, ki niso obvezne storitve javne službe, in pri tem uporabljajo javno infrastrukturo, se za prihodke posebnih storitev zmanjša lastna cena. Zmanjšana obračunska cena omrežnine je v povprečju znašala

5,4518 EUR/faktor/mesec. V letu 2024 so nekateri izvajalci izvedli poračun stroškov javne infrastrukture za preteklo obračunsko obdobje, kar vpliva na višino potrjene oz. zaračunane cene omrežnine. Zmanjšana obračunska cena omrežnine z upoštevanim poračunom je v povprečju znašala 5,4426 EUR/faktor/mesec.

GRAF 5

Stroški javne infrastrukture odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin - omrežnina

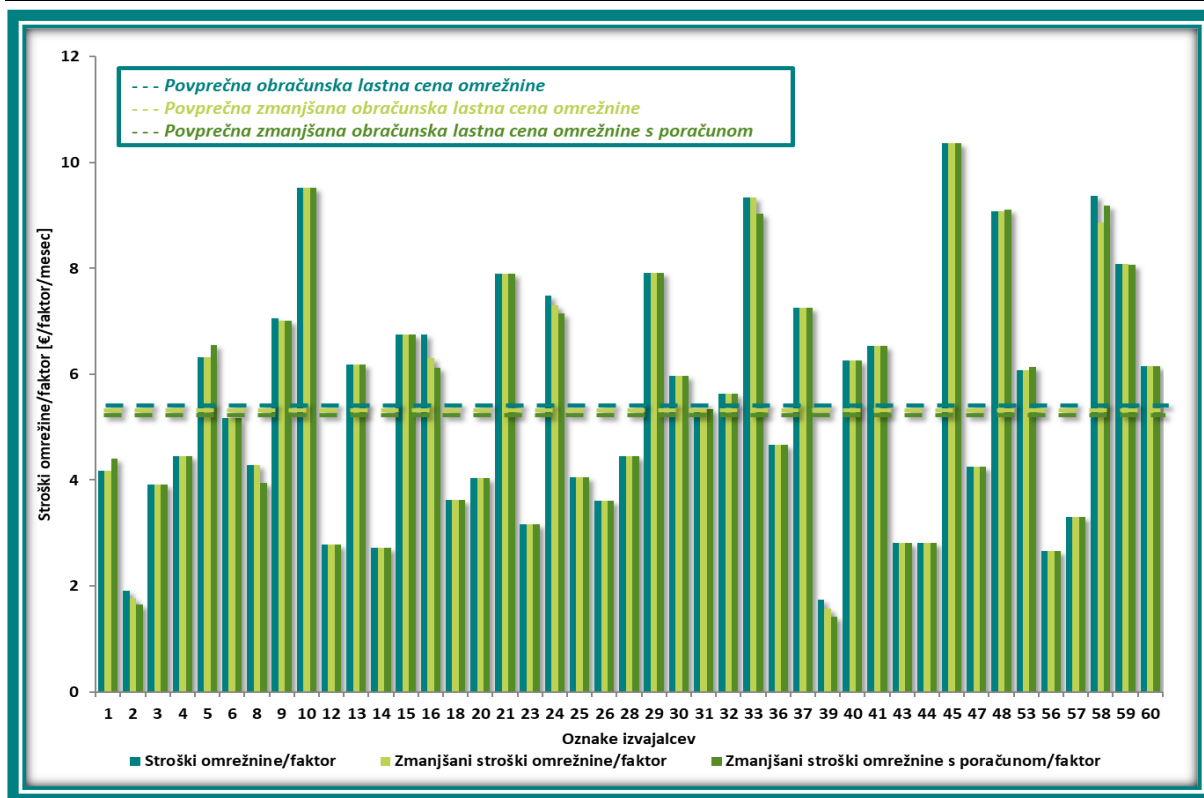


Vir: Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.

Višino omrežnine pojasnjuje struktura stroškov javne infrastrukture, ki so vključeni v omrežnino posameznega izvajalca. V strukturi prevladujejo stroški amortizacije oz. najemnine infrastrukture, njihov delež v povprečju znaša 98,7 % in se giblje v razponu od 88,9 do 100 %. Stroški zavarovanja infrastrukture v povprečju predstavljajo 1,2 % in se gibljejo v razponu od 0 do 11,1 %, nizka sta tudi deleža odhodkov financiranja in stroškov odškodnin za infrastrukturo, ki v povprečju znašata 0,06 oz. 0,01 %.

GRAF 6


Struktura stroškov javne infrastrukture odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin - omrežnina

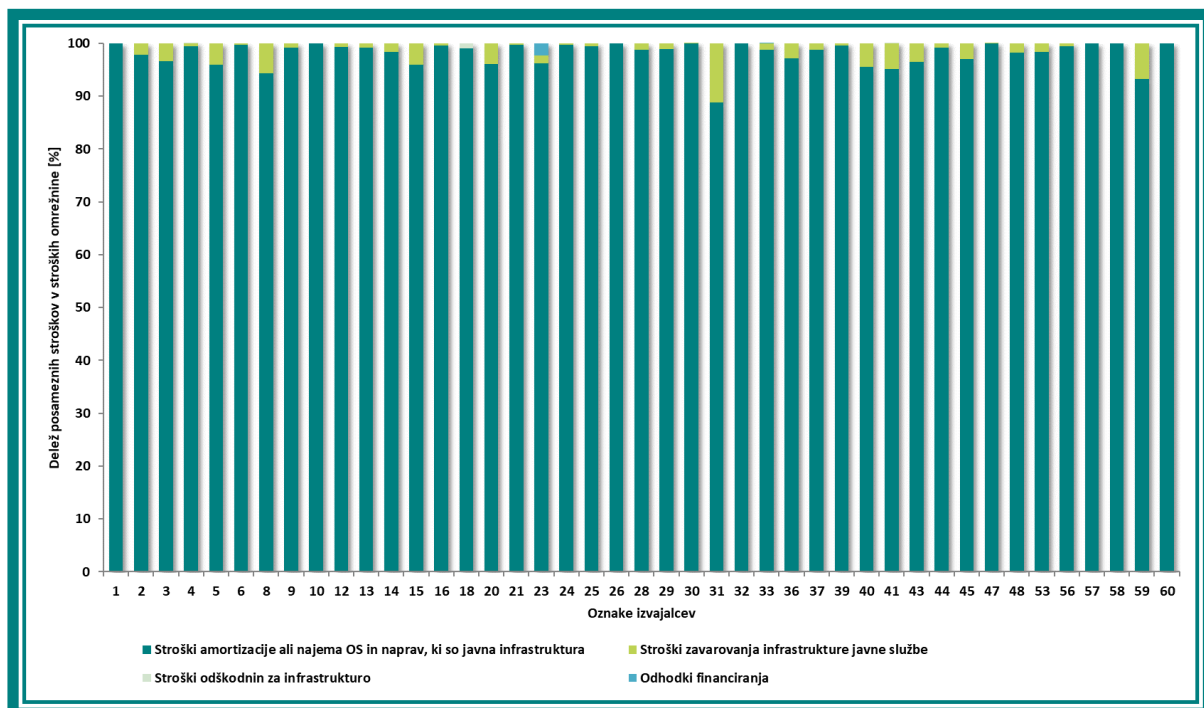

Vir: Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.

GRAF 7

Povprečna struktura stroškov javne infrastrukture odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin - omrežnina

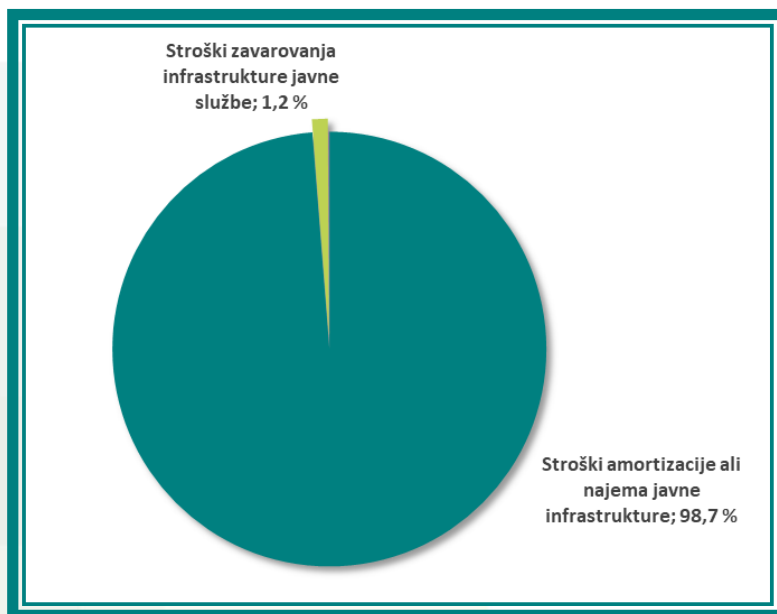

Vir: Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.

Stroškovna razvrstitev izvajalcev glede na ključne kriterije odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin

Stroški javne infrastrukture in s tem obračunska lastna cena omrežnine so pomembno odvisni od prostorske urejenosti oskrbovalnega območja, predvsem gostote odjema, ter značilnosti in stroškovne zahtevnosti kanalizacijskih sistemov, ki jih upravlja posamezni izvajalec. V nadaljevanju je izvedena primerjalna analiza stroškov javne infrastrukture glede na gostoto odjema na oskrbovalnem območju posameznega izvajalca.

Vpliv gostote odjema na stroške omrežnine

Gostota odjema, merjena z vsoto faktorjev omrežnine na kilometer kanalizacijskega omrežja, je pri analiziranih izvajalcih zelo različna in odvisna od tega, ali izvajalci oskrbujejo pretežno ruralno ali urbano področje.

Glede na vsoto faktorjev omrežnine na kilometer kanalizacijskega omrežja so analizirani izvajalci uskupinjeni v tri skupine:

- do 50 faktorjev omrežnine na kilometer kanalizacijskega omrežja (19 izvajalcev);
- od 50 do 60 faktorjev omrežnine na kilometer kanalizacijskega omrežja (8 izvajalcev);
- nad 60 faktorjev omrežnine na kilometer kanalizacijskega omrežja (16 izvajalcev).

Obračunska lastna cena omrežnine je po posameznih izvajalcih, uskupinjenih glede na gostoto odjema, razvidna iz naslednjega grafa. Za posamezno skupino izvajalcev je izračunana primerjalna vrednost, ki jo predstavlja povprečje skupine².


Povprečni stroški omrežnine posamezne skupine se z večjo gostoto odjema značilno znižujejo in znašajo:

- v skupini z gostoto odjema do 50 faktorjev omrežnine na kilometer kanalizacijskega omrežja 6,8550 EUR/faktor;
- v skupini z gostoto odjema od 50 do 60 faktorjev omrežnine na kilometer kanalizacijskega omrežja 5,0409 EUR/faktor;
- v skupini z gostoto odjema nad 60 faktorjev omrežnine na kilometer kanalizacijskega omrežja 4,0853 EUR/faktor.

² Povprečne vrednosti skupin so pod močnim vplivom ekstremnih vrednosti in upoštevane uteži. Primerjalna analiza je omejena s številom analiziranih izvajalcev, z uskupinjevanjem pa se število izvajalcev v posamezni skupini zmanjša, s čimer se vpliv odstopajočih vrednosti na povprečje skupine poveča. Zaradi navedenih omejitev so izračunane povprečne vrednosti predvsem orientacijske narave.

GRAF 8

Stroškovna razvrstitev analiziranih izvajalcev glede na vsoto faktorjev omrežnine na kilometer kanalizacijskega omrežja

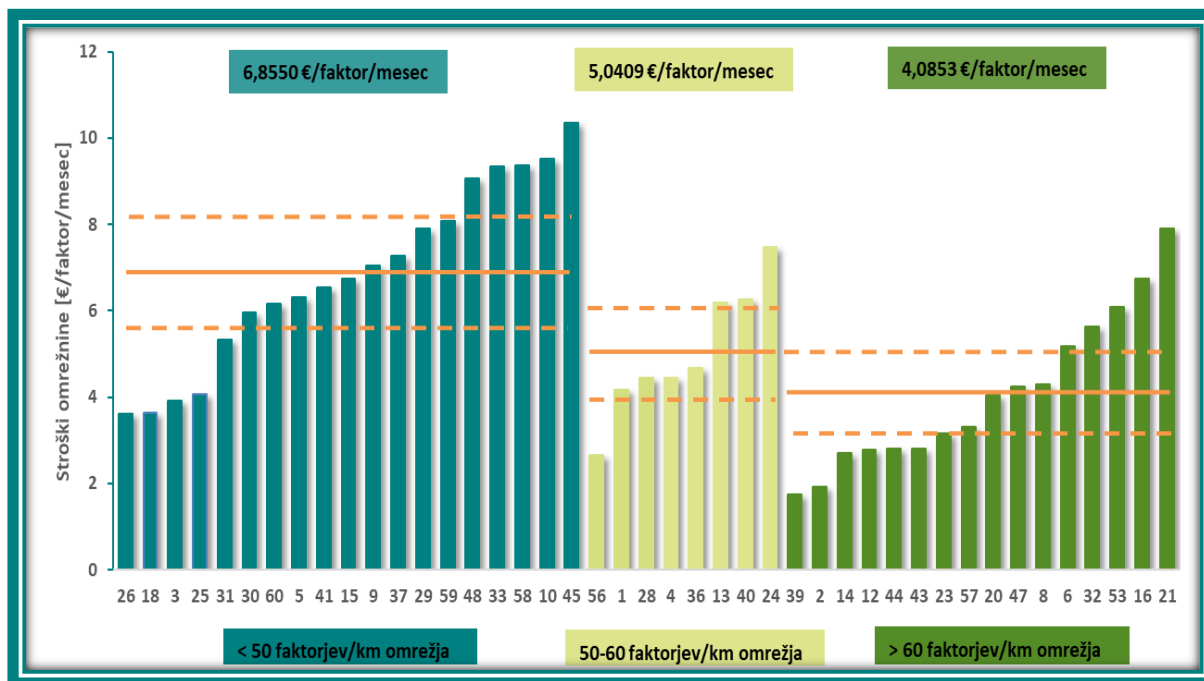

Vir: Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.


Izvedena razvrstitev analiziranih izvajalcev omogoča presojo obračunskih cen omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin ob upoštevanju primerljivih pogojev izvajanja dejavnosti, ki prevladujoče vplivajo na stroške javne infrastrukture. Za izvajalce, ki so razvrščeni izven tolerančnega območja in od povprečne vrednosti primerljive skupine odstopajo več kot $\pm 20\%$, je pri pojasnjevanju odstopanja treba upoštevati dosežene vrednosti pojasnjevalnih kriterijev, ki upoštevajo značilnosti in pogoje izvajanja odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode z javnih površin, zanesljivost in kakovost oskrbe ter trajnost in razvojno naravnost in so podrobneje analizirani v nadaljevanju poročila.

PRIMERJALNA ANALIZA STROŠKOV OPRAVLJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN

Stroški opravljanja storitev odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin predstavljajo del cene storitve javne službe in vključujejo stroške izvajalca, povezane z izvajanjem storitev. Cena opravljanja storitev odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin je variabilni del cene, ki se uporabnikom obračunava glede na količino prodane pitne vode.

GRAF 9

Stroški opravljanja storitev odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin

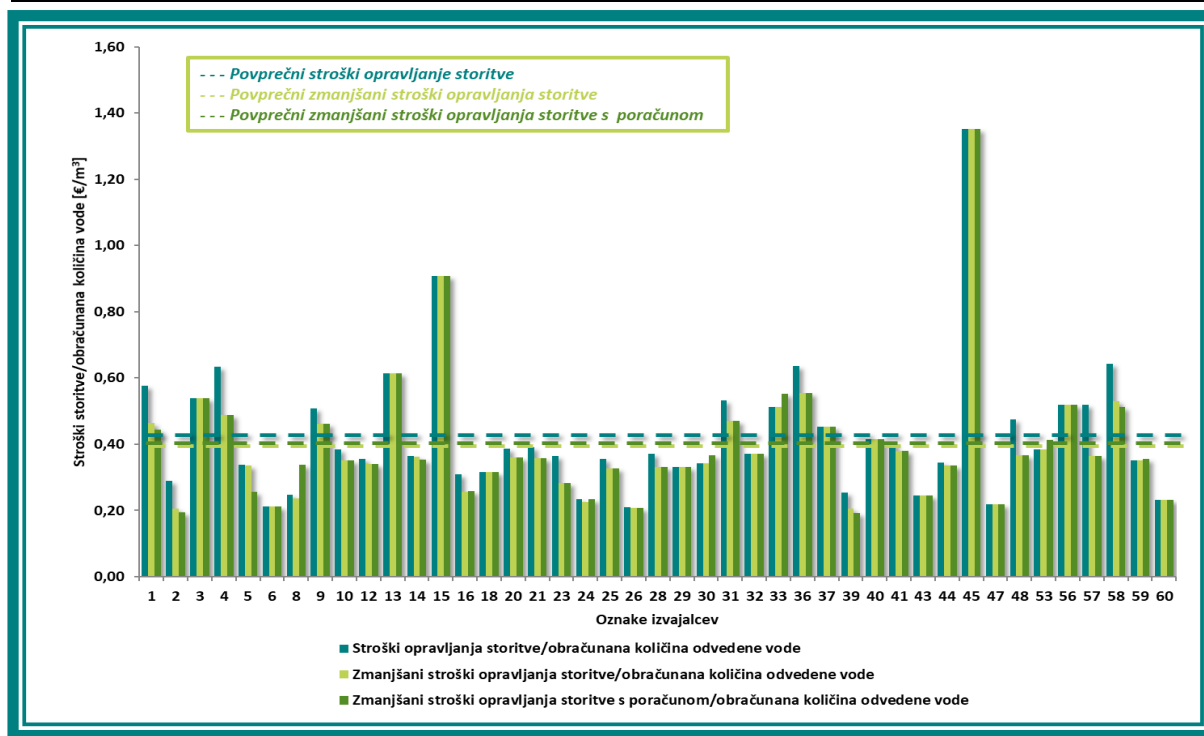


Vir: Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.

V grafu so prikazani povprečni stroški opravljanja storitev glede na obračunsko količino odvedene vode po posameznih izvajalcih. Obračunska lastna cena se je pri analiziranih izvajalcih v letu 2024 gibala od 0,2099 do 1,3509 EUR/m³ in v povprečju znašala 0,4288 EUR/m³. Za posameznega izvajalca so v grafu primerjalno podani tudi stroški opravljanja storitev odvajanja zmanjšani za prihodke posebnih storitev. Zmanjšana obračunska cena opravljanja storitev odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin je v povprečju znašala 0,3978 EUR/m³. Nekateri izvajalci so izvedli poračun stroškov opravljanja storitev za preteklo obračunsko obdobje, kar vpliva na višino potrjene oz. zaračunane cene. Povprečna obračunska cena opravljanja storitev z upoštevanim poračunom znaša 0,3992 EUR/m³.

V strukturi stroškov opravljanja storitev največji delež predstavljajo neposredni proizvodni stroški, ki se gibljejo od 10,2 do 100 %, povprečno 59,6 %. Delež posrednih proizvodnih stroškov se giblje od 0 do 65,2 % in povprečno predstavlja 18,5 % stroškov opravljanja storitev. Delež splošnih upravnih stroškov se giblje od 0 do 37,5 %, povprečno 16,0 %, drugih poslovnih odhodkov od 0 do 3,4 %, povprečno 3,5 %, in delež splošnih nabavno-prodajnih stroškov od 0 do 18,9 %, povprečno 1,6 %. Ostali stroški v strukturi predstavljajo relativno majhen delež in ne vplivajo pomembno na lastno ceno opravljanja storitev.

GRAF 10


Struktura stroškov opravljanja storitev odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin

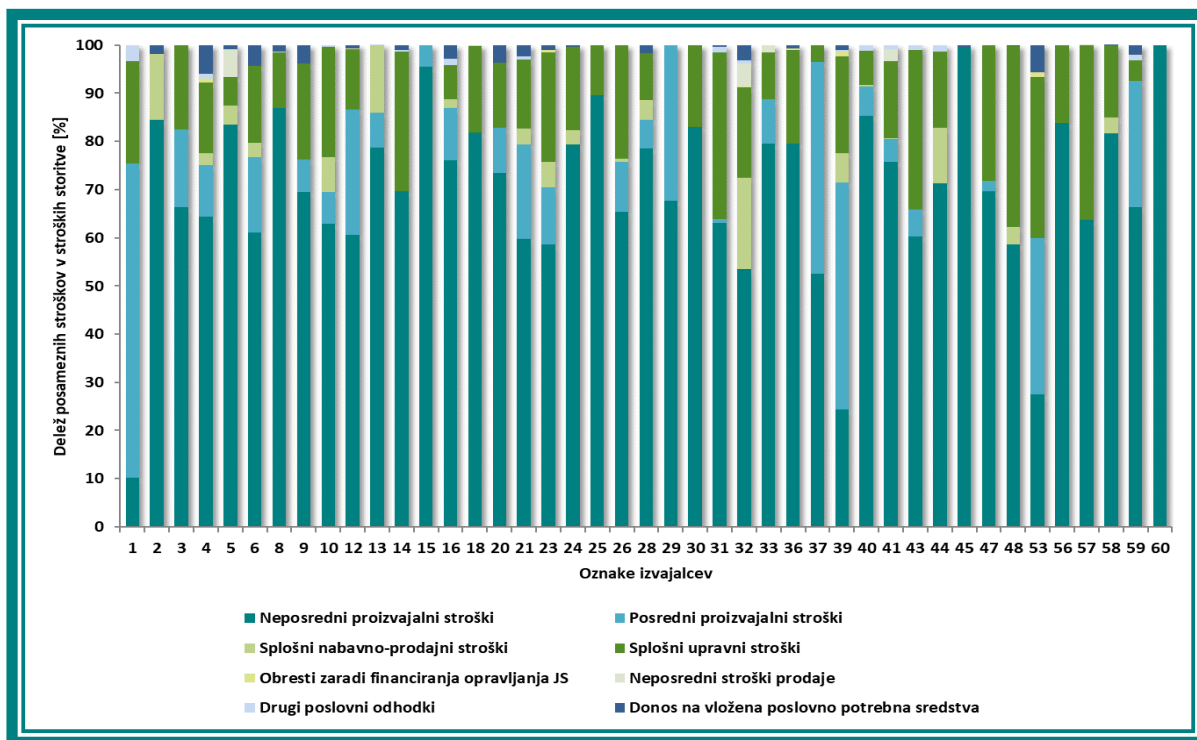

Vir: Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025

GRAF 11

Povprečna struktura stroškov opravljanja storitev odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin

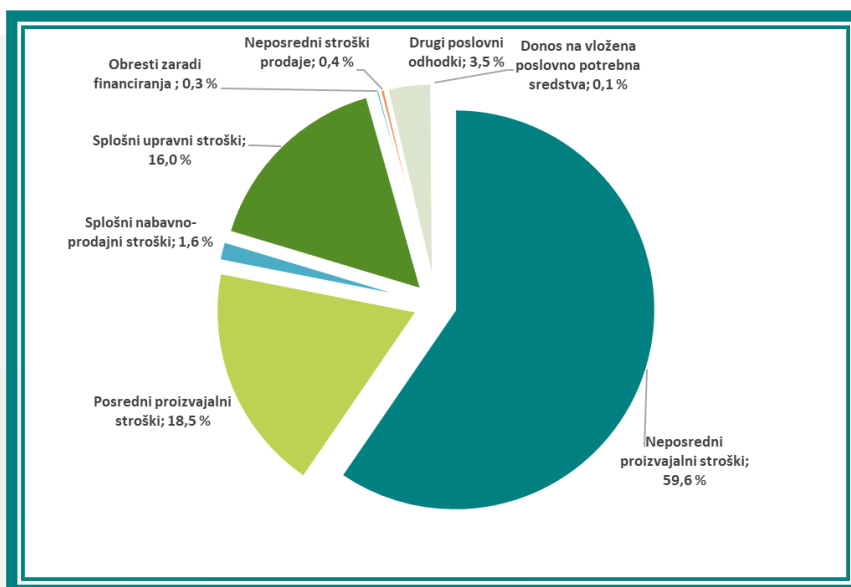

Vir: Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.

Predpostavljamo lahko, da izvajalci, ki izvajajo različne dejavnosti, tiste aktivnosti, ki jih posamezne službe izvajajo za več dejavnosti, razporejajo med dejavnosti s pomočjo ključev in jih nato uvrščajo med posredne ali splošne stroške. Nekateri izvajalci, ki izvajajo dejavnost oskrbe na področju več občin, že na izvoru razporejajo stroške na občine. Pri tovrstnem razporejanju je značilen nizek strukturni delež neposrednih stroškov in sorazmerno višji delež posrednih in splošnih stroškov. Neenotni pristopi pri razporejanju stroškov omejujejo primerjalno analizo po posameznih vrstah stroškov.

Vpliv obračunskih količin in gostote odjema na stroške opravljanja storitev

Karakteristike kanalizacijskih sistemov, ki jih upravlja posamezni izvajalec, pogojujejo gostoto in strukturo odjema, kar posledično vpliva na količino odvedene odpadne vode na odjemno mesto. Količina odvedene komunalne odpadne vode je odvisna predvsem od porabe pitne vode in je, kot edina merjena količina, tudi obračunska kategorija za porazdelitev stroškov odvajanja odpadne vode. Dejanske količine odvedene odpadne vode poleg komunalne vključujejo tudi industrijsko in padavinsko odpadno vodo. Stroški povezani z odvajanjem padavinske odpadne vode z javnih površin povečujejo stroške opravljanja storitev in se na porabnike, ki so priključeni na kanalizacijski sistem, porazdeljujejo glede na porabljeno količino pitne vode. Značilnosti kanalizacijskih sistemov, ki jih upravlja posamezni izvajalec, pogojujejo gostoto in obseg odjema. V nadaljnji analizi sta količina in gostota odjema upoštevana kot obračunana količina odvedene vode in število faktorjev na kilometer kanalizacijskega omrežja ter analiziran vpliv na višino stroškovne cene.

Izvajalci so v analizi glede na obračunano količine odvedene vode na kilometer kanalizacijskega omrežja uskupinjeni v tri skupine:

- do 5.000 m³ letno obračunane odpadne vode na kilometer omrežja (17 izvajalcev);
- od 5.000 do 7.000 m³ letno obračunane odpadne vode na kilometer omrežja (13 izvajalcev);
- nad 7.000 m³ letno obračunane odpadne vode na kilometer omrežja (13 izvajalcev).


Povprečne srednje vrednosti stroškovnih cen storitev odvajanja odpadne vode posameznih skupin z večanjem obsega obračunane odpadne vode na kilometer kanalizacijskega omrežja značilno padajo. Iz grafičnega prikaza je v prvi skupini opazen večji odklon ene od vrednosti navzgor.

Povprečne stroškovne cene znotraj posamezne skupine znašajo:

- v skupini do 5.000 m³ letno obračunane odpadne vode na kilometer omrežja 0,5309 EUR/m³;
- od 5.000 do 7.000 m³ letno obračunane odpadne vode na kilometer omrežja 0,4110 EUR/m³;
- nad 7.000 m³ letno obračunane odpadne vode na kilometer omrežja 0,3129 EUR/m³.

GRAF 12

Stroškovna razvrstitev analiziranih izvajalcev glede na obračunano količino odvedene odpadne vode na kilometer kanalizacijskega omrežja

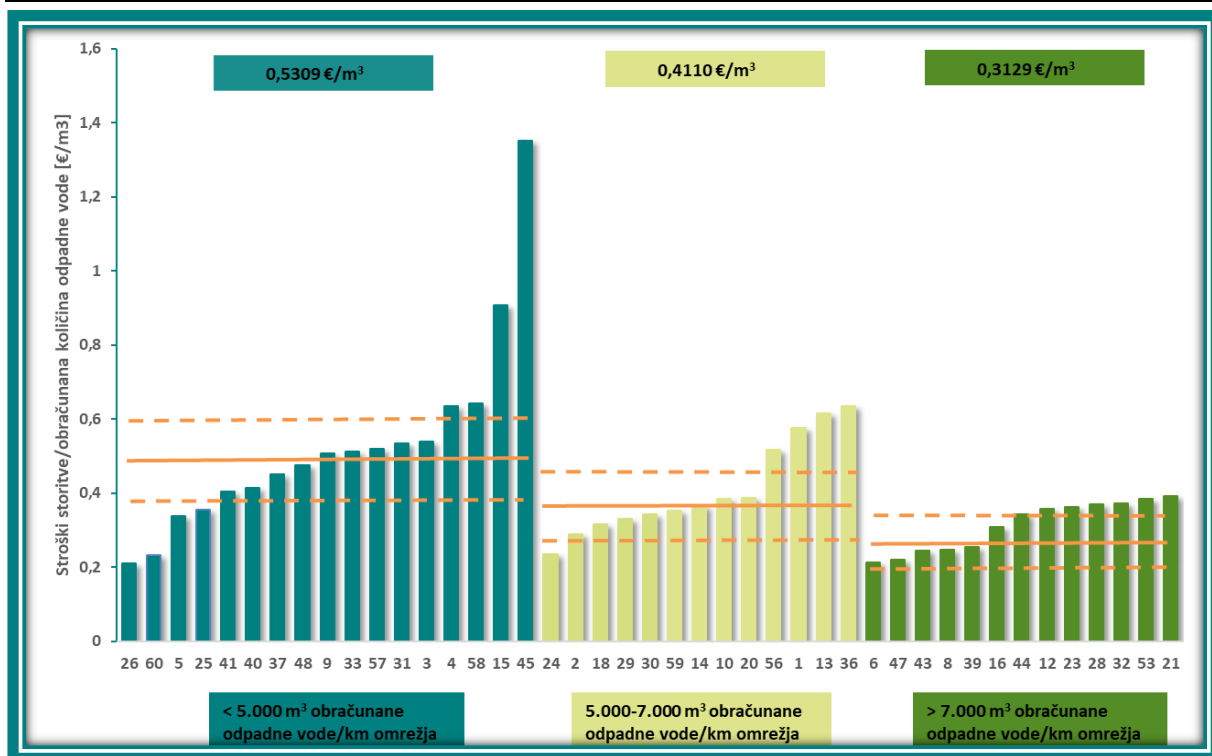

Vir: Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.

V analizi vpliva gostote odjema na stroške storitev odvajanja odpadne vode so izvajalci glede na število faktorjev omrežnine na kilometer kanalizacijskega omrežja uskupinjeni v tri skupine:


- do 50 faktorjev omrežnine na kilometer omrežja (19 izvajalcev);
- od 50 do 60 faktorjev omrežnine na kilometer omrežja (8 izvajalcev);
- nad 60 faktorjev omrežnine na kilometer omrežja (16 izvajalcev).

Povprečne stroškovne cene znotraj posamezne skupine znašajo:

- do 50 faktorjev omrežnine na kilometer kanalizacijskega omrežja 0,4832 EUR/m³,
- od 50 do 60 m³ faktorjev omrežnine na kilometer kanalizacijskega omrežja 0,4996 EUR/m³,
- nad 60 m³ faktorjev omrežnine na kilometer kanalizacijskega omrežja 0,3286 EUR/m³.

GRAF 13

Stroškovna razvrstitev anketiranih izvajalcev glede na število faktorjev omrežnine na kilometer kanalizacijskega omrežja

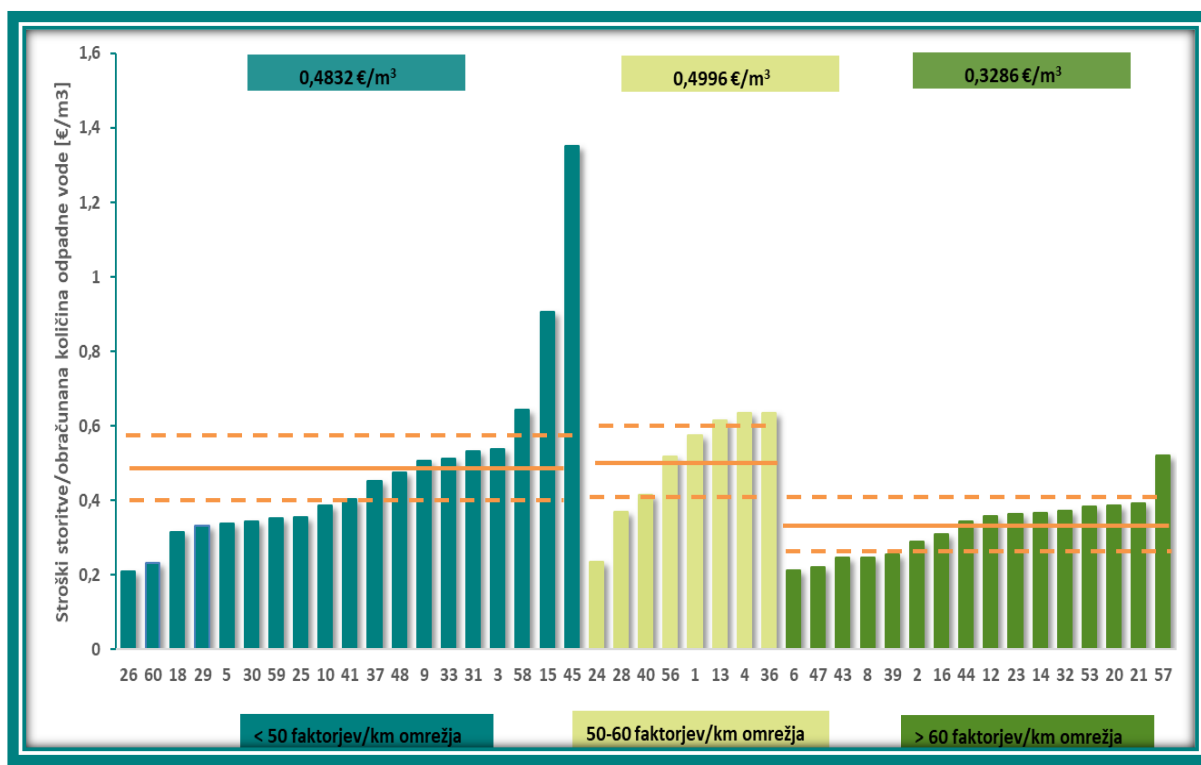

Vir: Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.

Izvedena razvrstitev analiziranih izvajalcev omogoča presojo obračunskih lastnih cen opravljanja storitev odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin ob upoštevanju primerljivih pogojev izvajanja dejavnosti. Za izvajalce, ki so razvrščeni izven tolerančnega območja in od povprečne vrednosti primerljive skupine odstopajo več kot $\pm 20\%$, je pri pojasnjevanju odstopanja treba upoštevati dosežene vrednosti pojasnjevalnih kazalnikov, ki upoštevajo značilnosti in pogoje izvajanja odvajanja odpadne vode, zanesljivost in kakovost oskrbe ter trajnost in razvojno naravnost in so podrobneje analizirani v nadaljevanju projektne naloge.


PRIMERJALNA ANALIZA SKUPNIH STROŠKOV IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

V nadaljevanju so analizirani tudi skupni stroški izvajanja javne službe, ki vključujejo stroške omrežnine in stroške opravljanja storitev.

Skupni stroški odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin analiziranih izvajalcev se glede na faktor omrežnine gibljejo od 3,7251 do 22,7775 EUR/faktor/mesec, povprečno 9,1808 EUR/faktor/mesec, zmanjšani za prihodke posebnih storitev pa 8,8998 EUR/faktor/mesec. Skupni stroški glede na obračunano količino odpadne vode se gibljejo med 0,4770 in 2,4777 EUR /m³, povprečno 1,0766 EUR/m³, zmanjšani pa 1,0410 EUR/m³.

GRAF 14

Skupni stroški izvajanja javne službe odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin glede na obračunano količino odpadne vode in faktor omrežnine

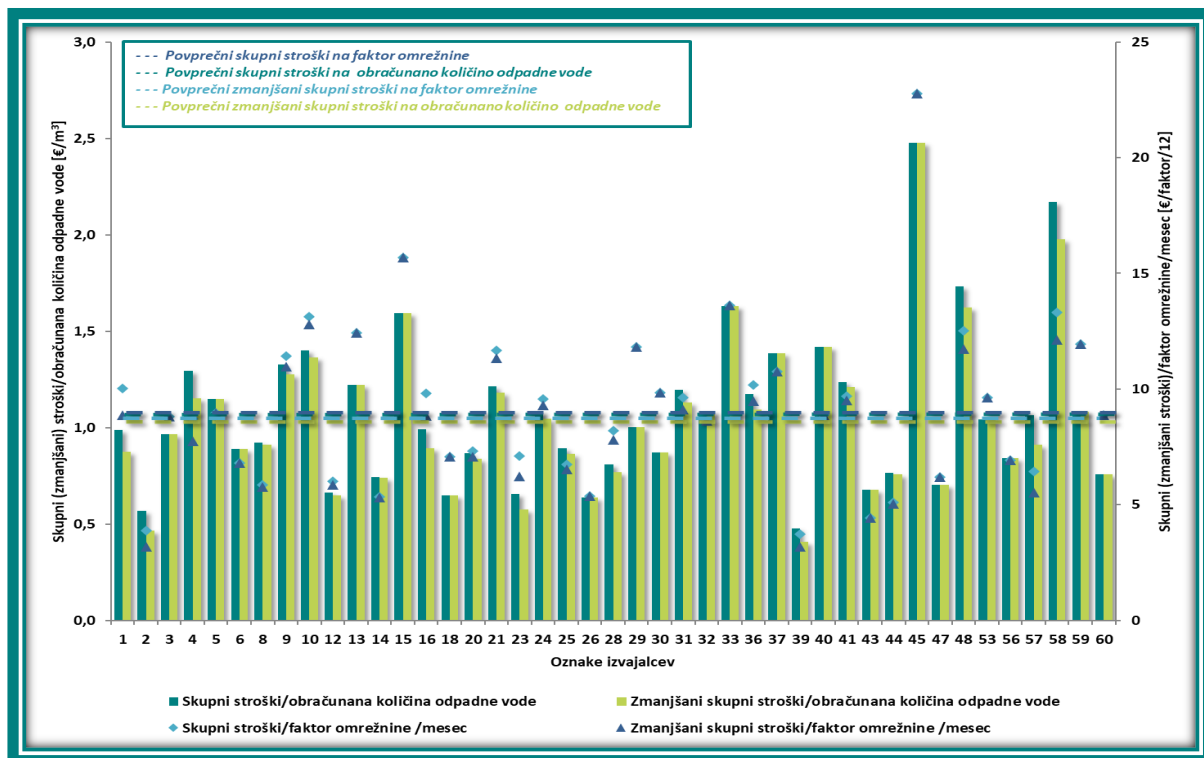

Vir: Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.


PRIMERJAVA STROŠKOV IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN V LETIH 2023 IN 2024

Za izvajalce, ki so sodelovali v primerjalni analizi izvajanja storitev odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin za leti 2023 in 2024, in so podali obračunske stroške, je v nadaljevanju prikazana primerjava obračunske lastne cene javne infrastrukture - omrežnine in obračunske lastne cene opravljanja storitev za obe leti.

Zmanjšana obračunska lastna cena omrežnine se je v letu 2024 glede na leto 2023 pri izvajalcih spreminjala zelo različno, pri nekaterih znižala, pri drugih pa povečala. Povprečna zmanjšana obračunska cena omrežnine analiziranih izvajalcev se je v letu 2024 povečala za 3,5 %.

GRAF 15

Primerjava stroškov javne infrastrukture odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode iz javnih površin za leti 2023 in 2024

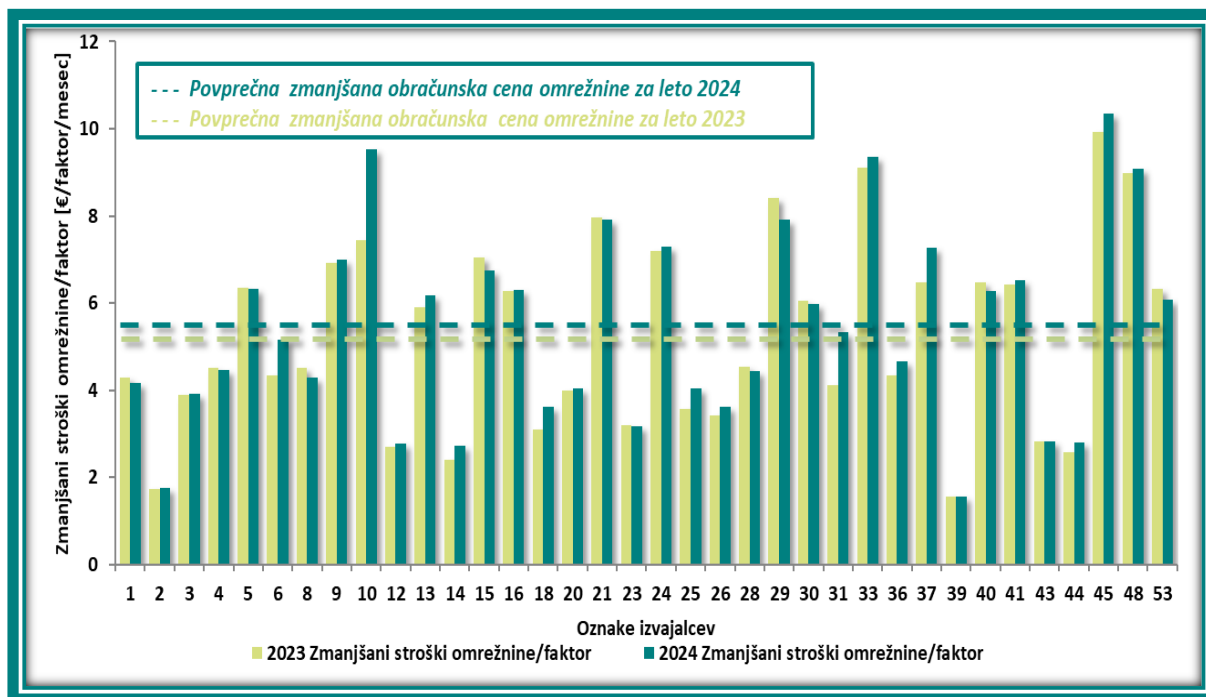


Vir: Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.

V nadaljevanju je podana primerjava obračunske lastne cene opravljanja storitev odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin, zmanjšane za prihodke iz naslova posebnih storitev.

Zmanjšana obračunska cena opravljanja storitev se je v letu 2024 glede na leto 2023 pri izvajalcih spreminjala zelo različno, od 33,0 % znižanja do 655,5 % povečanja. Povprečna zmanjšana obračunska cena opravljanja storitev analiziranih izvajalcev se je v letu 2024 zvišala za 18,9 % glede na predhodno leto.

GRAF 16

Primerjava stroškov opravljanja storitev odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode iz javnih površin za leti 2023 in 2024

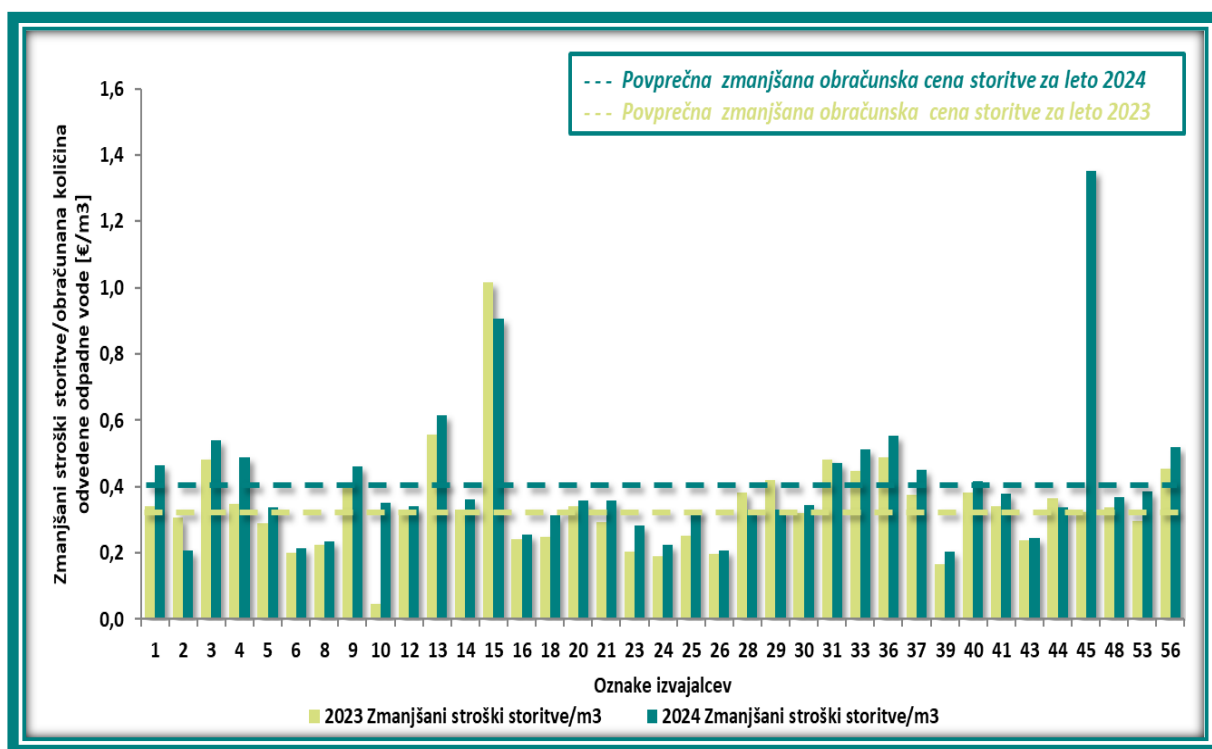

Vir: Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.


PRIMERJALNA ANALIZA STROŠKOV JAVNE INFRASTRUKTURE ODVAJANJA PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH – OMREŽNINE

V naslednjem grafu so podani stroški omrežnine glede na obračunsko količino odvedene padavinske odpadne vode s streh po posameznih izvajalcih. Obračunska cena omrežnine analiziranih izvajalcev se je v letu 2024 gibala od 0,0012 do 0,2135 EUR/m³ in v povprečju znašala 0,1157 EUR/m³.

Višino omrežnine pojasnjuje struktura stroškov javne infrastrukture, ki so vključeni v omrežnino posameznega izvajalca. V strukturi prevladujejo stroški amortizacije oz. najemnine infrastrukture, njihov delež v povprečju znaša 98,9 % in se giblje v razponu od 14,4 do 100 %. Stroški zavarovanja infrastrukture v povprečju predstavljajo 0,7 % in se gibljejo v razponu od 0 do 85,6 %, delež odhodkov financiranja v povprečju znaša 0,4 %, stroškov odškodnin za infrastrukturo analizirani izvajalci niso imeli.

GRAF 17


Stroški javne infrastrukture odvajanja padavinske odpadne vode s streh - omrežnina

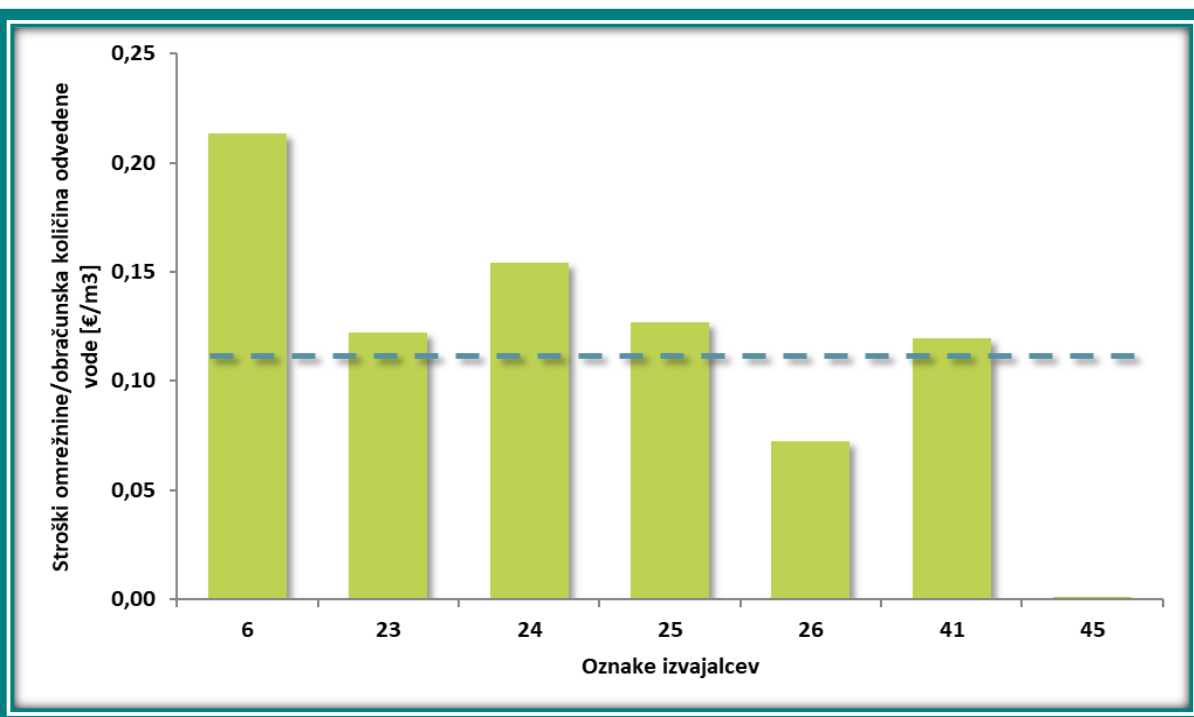


Vir: Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.

GRAF 18

Struktura stroškov javne infrastrukture odvajanja padavinske odpadne vode s streh - omrežnina

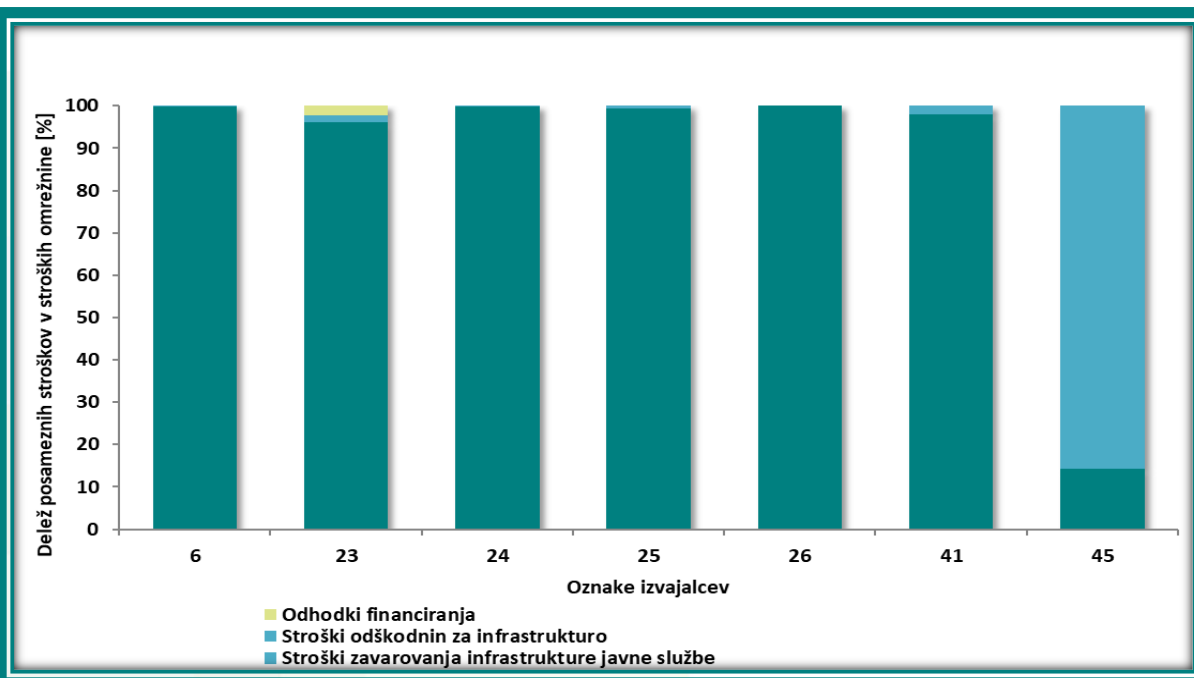

Vir: Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.

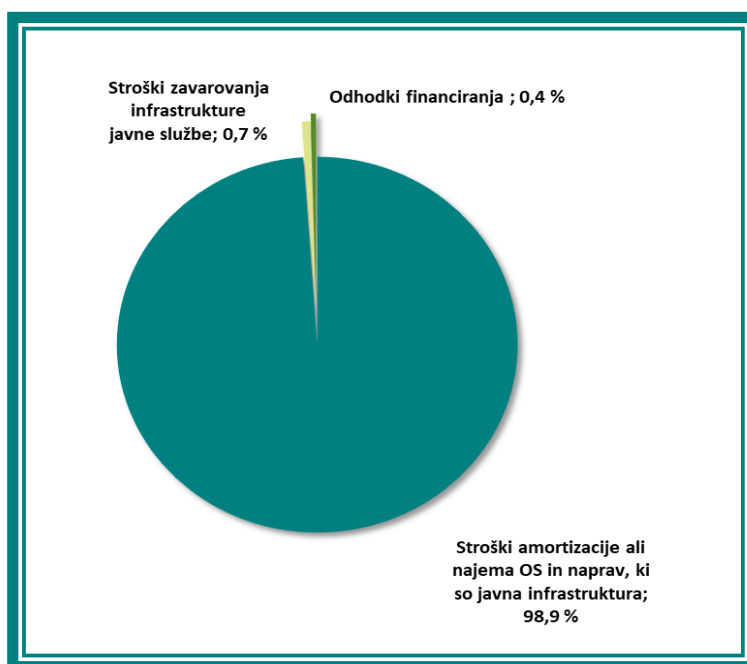

Vir: Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.


PRIMERJALNA ANALIZA STROŠKOV OPRAVLJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH

V nadaljevanju so grafično prikazani povprečni stroški opravljanja storitev glede na obračunsko količino odvedene vode po posameznih izvajalcih. Obračunska lastna cena storitev se je pri analiziranih izvajalcih v letu 2024 gibala od 0,0346 do 0,1520 EUR/m³ in v povprečju znašala 0,0799 EUR/m³. Za posameznega izvajalca so v grafu primerjalno podani tudi stroški opravljanja storitev odvajanja zmanjšani za prihodke posebnih storitev. Zmanjšana obračunska cena opravljanja storitev odvajanja padavinske odpadne vode s streh je v povprečju znašala 0,0739 EUR/m³. Zmanjšani stroški opravljanja storitev s poračunom za preteklo obračunsko obdobje so v povprečju znašali 0,0737 EUR/m³.

V strukturi stroškov opravljanja storitev največji delež predstavljajo neposredni proizvodjalni stroški, ki se gibljejo od 58,6 do 96,4 %, povprečno 65,0 %. Delež posrednih proizvodjalnih stroškov se giblje od 0 do 15,8 %, povprečno 10,1 %. Delež splošnih upravnih stroškov se giblje od 3,3 do 29,7 % in povprečno predstavlja 20,4 % stroškov opravljanja storitev, delež splošnih nabavno–prodajnih stroškov od 0 do 5,3 %, povprečno 2,1 % in delež donosa na poslovno potrebna sredstva izvajalca od 0 do 3,0 %, povprečno 1,4 %. Ostali stroški v strukturi predstavljajo relativno majhen delež in ne vplivajo pomembno na lastno ceno opravljanja storitev.

GRAF 20


Stroški opravljanja storitev odvajanja padavinske odpadne vode s streh

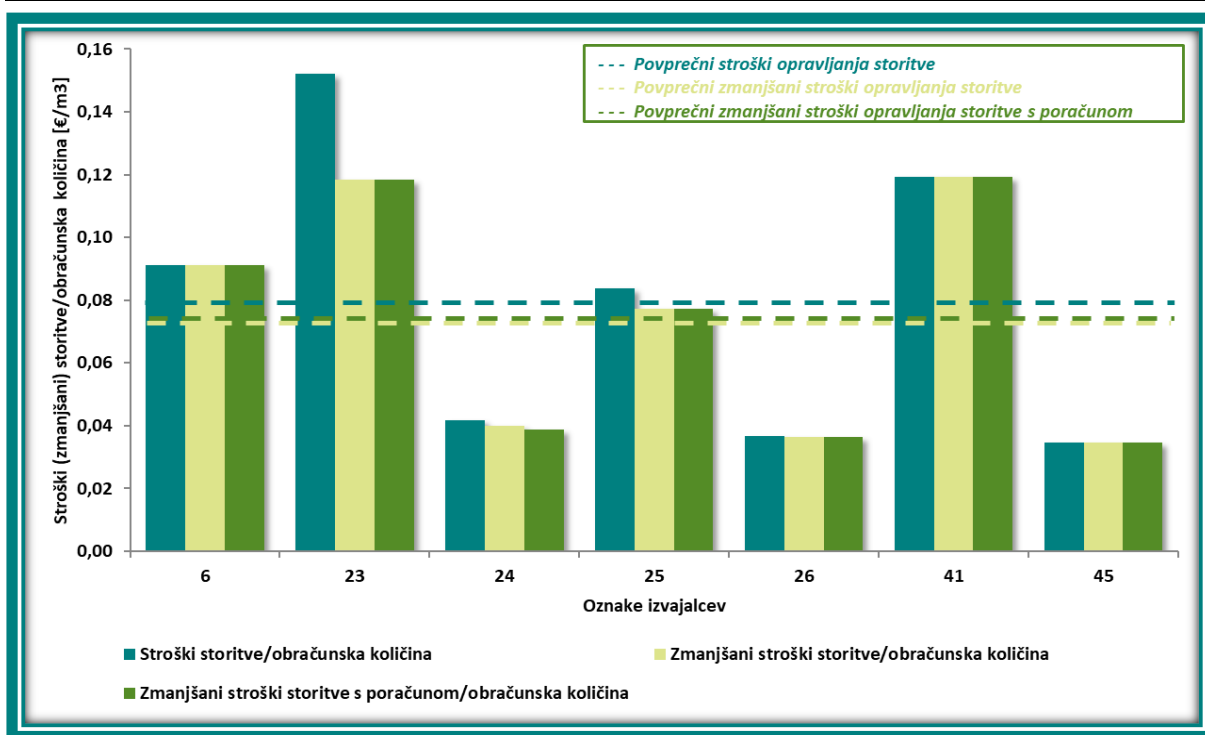

Vir: Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.

GRAF 21


Struktura stroškov opravljanja storitev odvajanja padavinske odpadne vode s streh

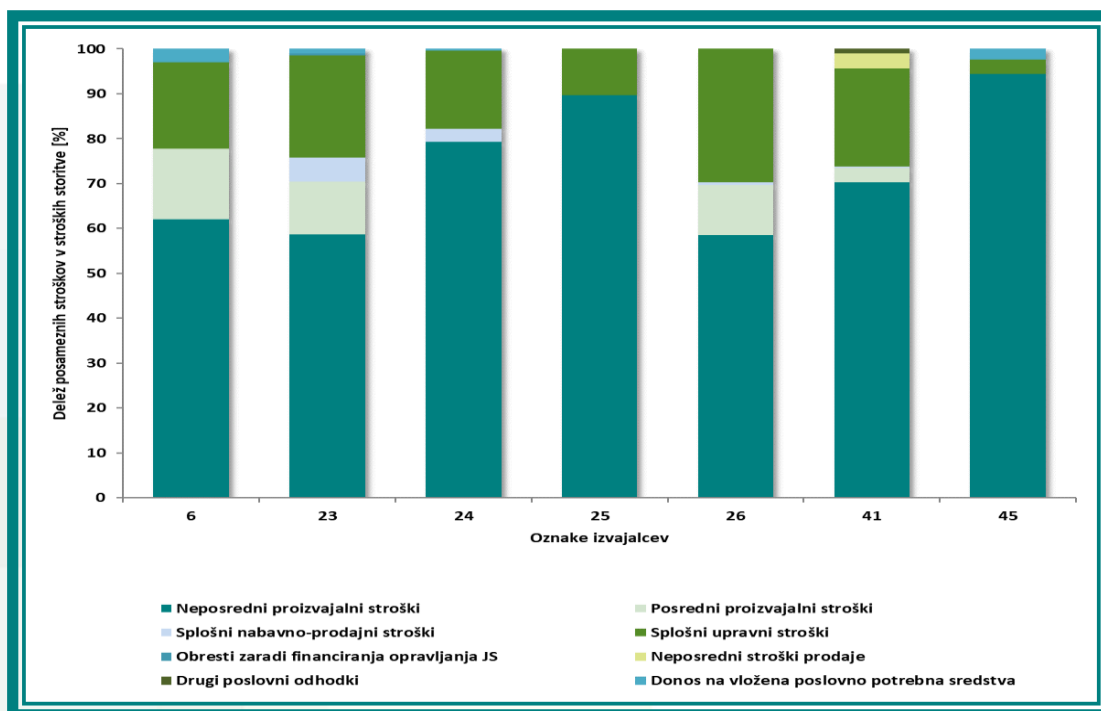

Vir: Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.

GRAF 22

Povprečna struktura stroškov opravljanja storitev odvajanja padavinske odpadne vode s streh

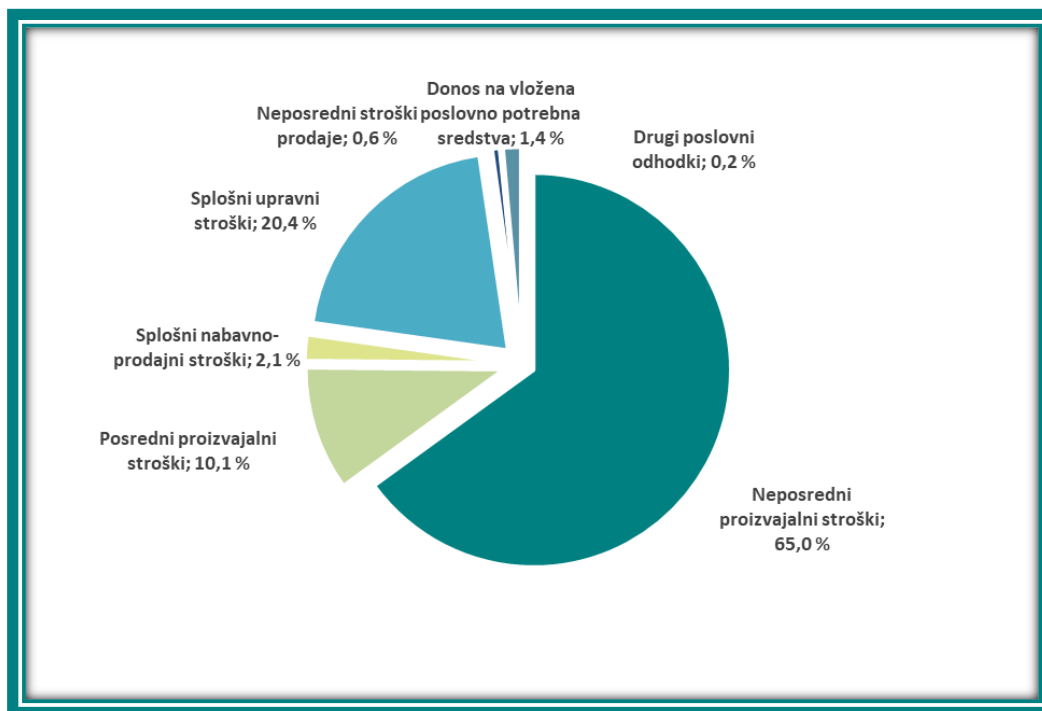

Vir: Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.

KLJUČNI KRITERIJI – POVZETEK ANALIZE VPLIVA NA STROŠKE ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN TER ODVAJANJA PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH

Analiza vpliva prostorske urejenosti oskrbovalnega območja posameznega izvajalca in razvrstitev izvajalcev v skupine s primerljivimi pogoji izvajanja javne službe omogoča presojo stroškov omrežnine in stroškov opravljanja storitev glede na gostoto odjema, ki je eden ključnih povzročiteljev stroškov in s tem tudi kriterij za presojo upravičenih stroškov.


Stroški omrežnine in stroški opravljanja storitev se z večjo gostoto odjema izraženo s številom faktorjev omrežnine na kilometer kanalizacijskega omrežja in obračunano količino odvedene odpadne vode na kilometer kanalizacijskega omrežja praviloma značilno znižujejo in obratno, z manjšo gostoto odjema so stroški izvajanja javne službe praviloma višji.

Treba je poudariti, da na stroške izvajanja javne službe vplivajo tudi drugi dejavniki, zato je treba pri presoji stroškovne upravičenosti upoštevati tudi druge pogoje izvajanja javne službe, ki lahko prav tako pomembno vplivajo na stroške. Pojasnjevalni kriteriji omogočajo opredeliti dejavnike, ki pojasnjujejo pozicioniranje posameznega izvajalca nad ali pod povprečje primerljive skupine izvajalcev glede na ključni kriterij in so podrobneje analizirani v nadaljevanju poročila.





**POJASNJEVALNI KRITERIJI
IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
ODVAJANJA KOMUNALNE IN
PADAVINSKE ODPADNE VODE**

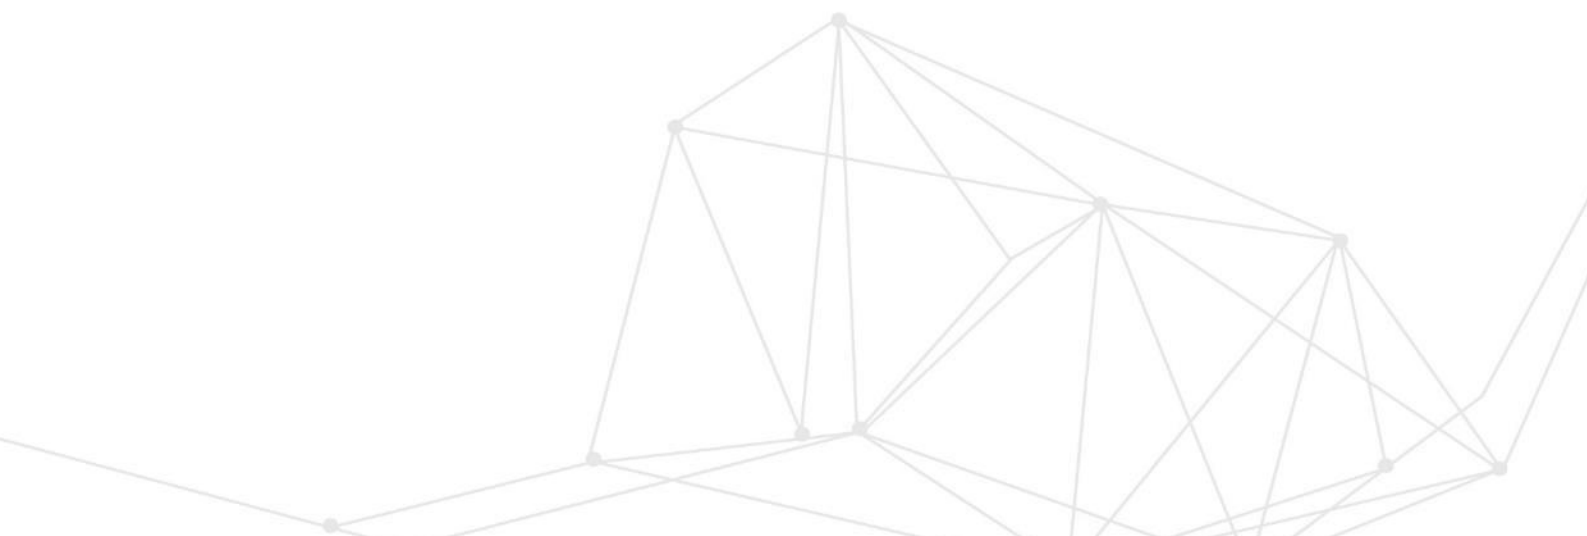

POJASNJEVALNI KRITERIJI IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE

Za odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda je značilna neizgrajenost sistemov ter njihova velika razdrobljenost. Odvajanje odpadne vode se tako na posameznih oskrbovalnih območjih izvaja pod različnimi pogoji. Prostorska urejenost oskrbovalnih območij in različni tehnično-tehnološki pogoji izvajanja storitev so izrazito lokalno opredeljeni in pomembno vplivajo na višino stroškov izvajanja javne službe. Karakteristike in stroškovna zahtevnost kanalizacijskih sistemov, ki jih upravlja posamezni izvajalec, vplivajo na povprečno lastno ceno izvajanja storitev, zato je poznavanje pogojev izvajanja pomembno pri presoji upravičenih cen.

V nadaljevanju so analizirani nekateri pomembnejši dejavniki odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, ki poleg ključnih kriterijev, t. j. gostote odjema in obračunske količine odpadne vode, vplivajo na stroške izvajanja javne službe. Pojasnjevalni kriteriji tako omogočajo opredeliti dejavnike, ki pojasnjujejo pozicioniranje posameznega izvajalca nad ali pod povprečje primerljive skupine izvajalcev glede na ključni kriterij.

PROSTORSKA UREJENOST ODVAJANJA ODPADNE VODE

Število oskrbovanih občin in kanalizacijskih sistemov v upravljanju


Prostorska urejenost z gostoto priključitve in količino odpadne vode močno vpliva na izvajanje dejavnosti odvajanja odpadne vode po posameznih kanalizacijskih sistemih, kot tudi na celotnem območju, ki ga upravlja posamezni izvajalec.

Oskrbovalno območje izvajalcev odvajanja odpadne vode je zelo različno. 22 analiziranih izvajalcev odvaja odpadno vodo le na območju ene občine, ostali oskrbujejo večje število občin, v povprečju 2,5.

Večina izvajalcev javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode upravlja en večji in več manjših kanalizacijskih sistemov. Izvajalci vključeni v analizo, ki so posredovali podatke o kanalizacijskih sistemih, upravljaajo od 1 do 21 kanalizacijskih sistemov. V povprečju so analizirani izvajalci v letu 2024 upravljali 6,3 kanalizacijske sisteme.

GRAF 23


Število oskrbovanih občin in kanalizacijskih sistemov v upravljanju

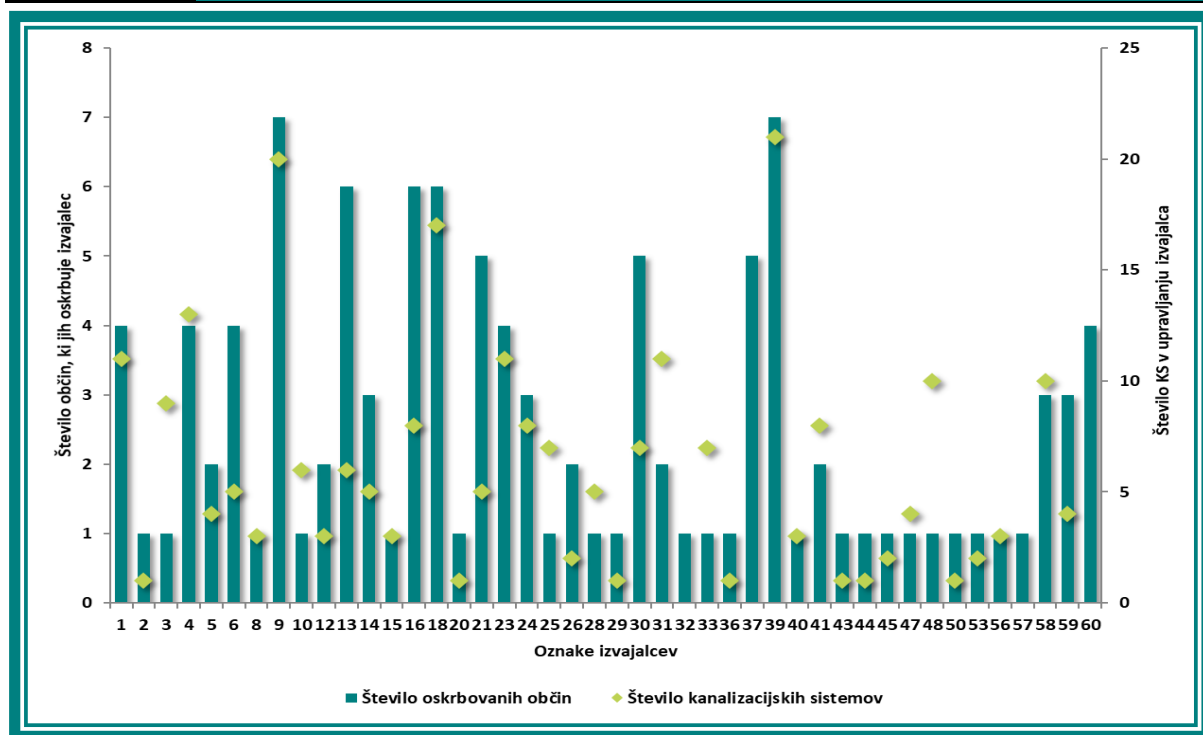

Vir: Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.

GRAF 24

Število oskrbovanih prebivalcev in kanalizacijskih sistemov v upravljanju

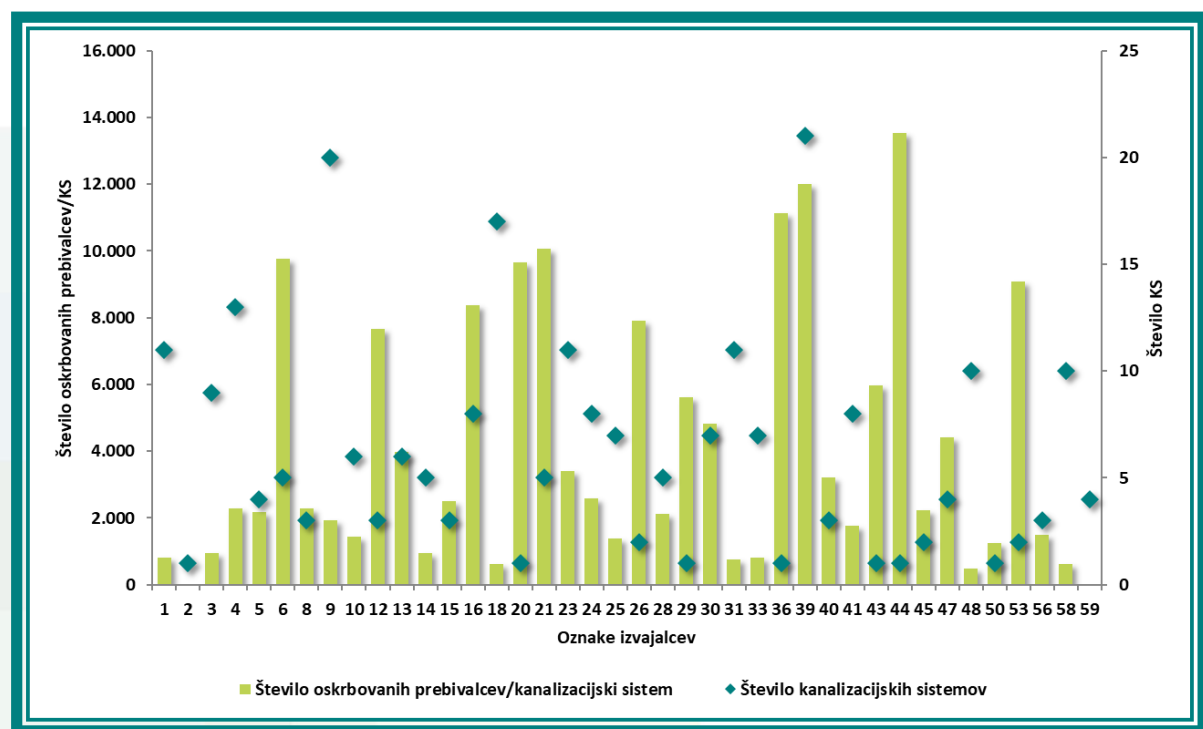


Vir: Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.

Velikost kanalizacijskih sistemov izvajalcev je mogoče ilustrirati s številom priključkov in oskrbovanih prebivalcev. Razlike med njimi so velike. V povprečju so kanalizacijski sistemi v upravljanju analiziranih izvajalcev oskrbovali 4.263 prebivalcev. Izvajalec, ki upravlja en večji kanalizacijski sistem, je oskrboval 13.544 prebivalcev, izvajalec, ki upravlja 10 manjših kanalizacijskih sistemov, pa v povprečju le 493 prebivalcev na kanalizacijski sistem.

Velike razlike so med analiziranimi izvajalci tudi glede povprečne dolžine kanalizacijskega omrežja in števila obračunskih vodomeroev v kanalizacijskih sistemih, ki jih upravljajo. Dolžina omrežja v posameznih kanalizacijskih sistemih se giblje od 6 do 152 kilometra, povprečno 38 kilometrov. Na posameznem kanalizacijskem sistemu je od 190 do 7.822 obračunskih vodomeroev, povprečno 1.621.

GRAF 25

Število obračunskih vodomeroev in dolžina kanalizacijskega omrežja na kanalizacijski sistem

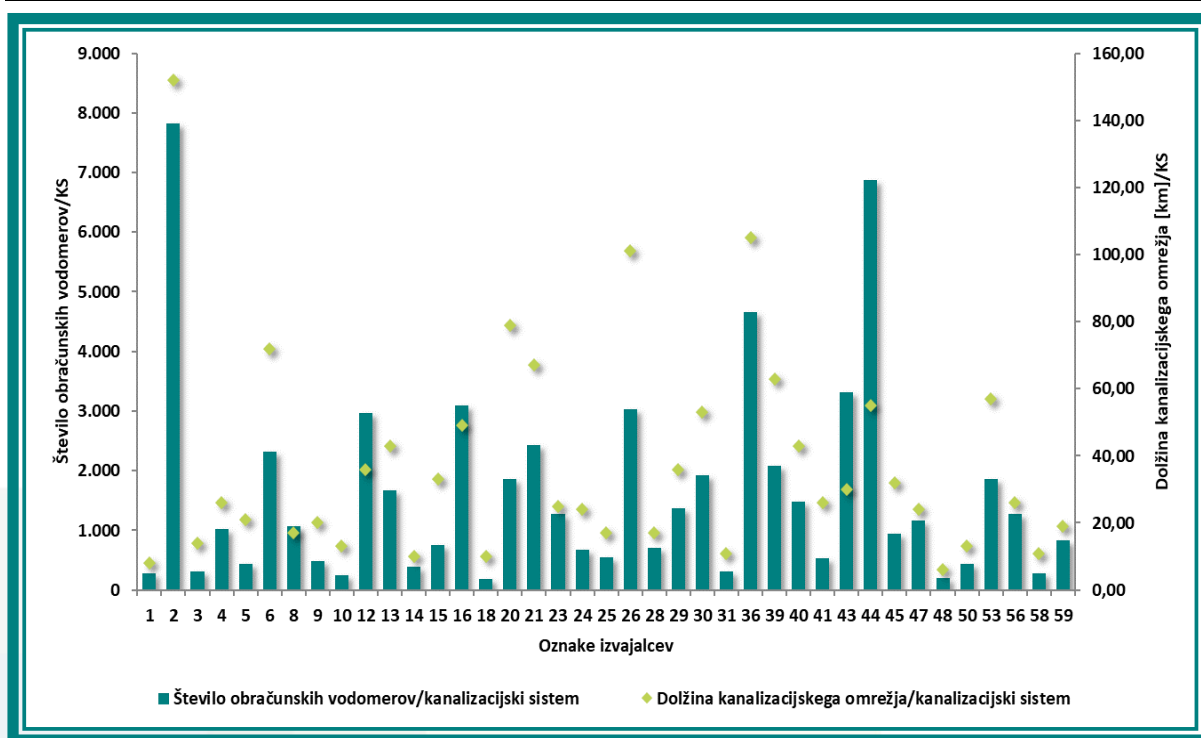

Vir: Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.

Število in velikost kanalizacijskih sistemov v upravljanju posameznega izvajalca vplivata na stroške opravljanja storitev. Veliko število manjših kanalizacijskih sistemov je predvsem posledica razpršene poselitve. V primeru velikih kanalizacijskih sistemov so stroški odvajanja odpadne vode praviloma nižji, medtem ko so stroški malih kanalizacijskih sistemov višji in se solidarno pokrivajo z enotno ceno na ravni občine oz. izvajalca javne službe.

Dolžina kanalizacijskega omrežja in število obračunskih vodomero


Prostorska urejenost z gostoto in velikostjo odjema močno vpliva na odvajanje odpadne vode po posameznih kanalizacijskih sistemih, kot tudi na celotnem območju, ki ga upravlja posamezni izvajalec.

Izvajalci upravljajo različne kanalizacijske sisteme, in sicer mešane ter ločene kanalizacijske sisteme, ki odvajajo samo komunalno odpadno vodo ali pa so namenjeni le za odvod padavinske odpadne vode, kar vpliva na dolžino kanalizacijskega omrežja.

Iz analize podatkov izhaja, da se minimalne, maksimalne in povprečne vrednosti glede števila priključenih objektov na kilometer kanalizacijskega omrežja na oskrbovalnem območju posameznih izvajalcev zelo razlikujejo.

GRAF 26

Dolžina kanalizacijskega omrežja in število obračunskih vodomero

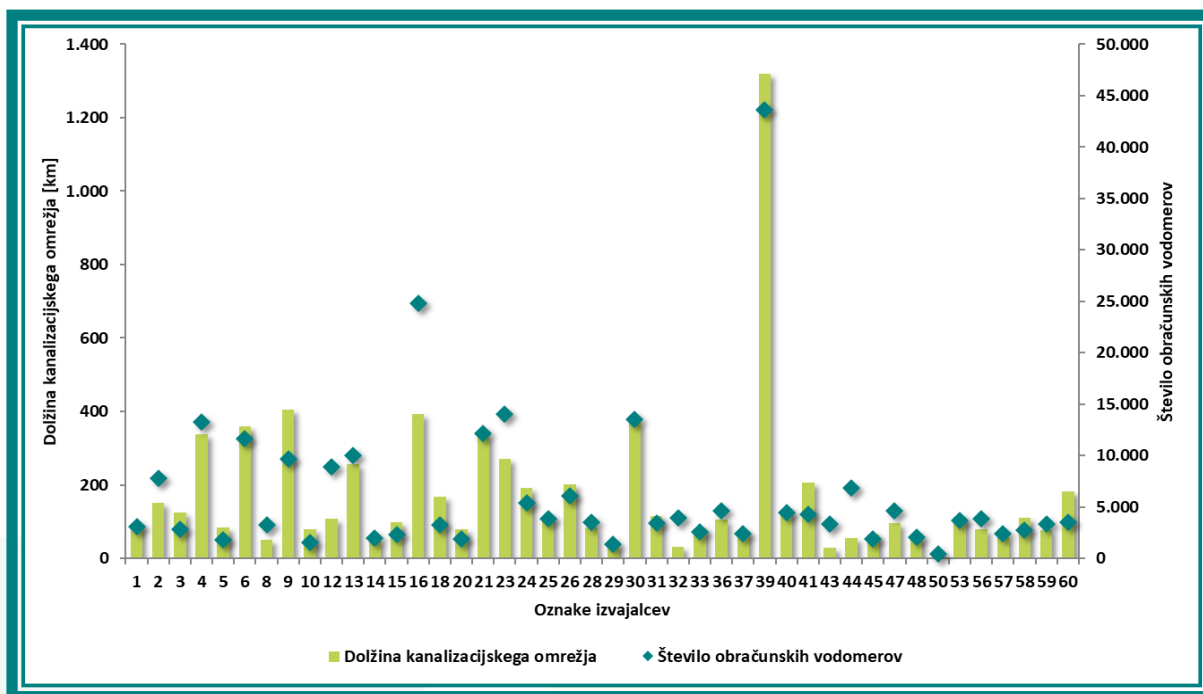


Vir: Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.

Na oskrbovalnem območju analiziranih izvajalcev se število obračunskih vodomero giblje med 19 do 125 na kilometer kanalizacijskega omrežja, v povprečju 42. Velike razlike so tudi glede števila faktorjev omrežnine na kilometer omrežja, ki kažejo na število večstanovanjskih objektov in s tem gostoto odjema na oskrbovalnem območju posameznega izvajalca. Število faktorjev omrežnine na kilometer omrežja se giblje od 3 do 155 povprečno 63.

Gostota odjema vpliva na stroške izvajanja javne službe, manjše število obračunskih vodomero oz. faktorjev omrežnine na kilometer kanalizacijskega omrežja vpliva na višje stroške in obratno. Stroški se praviloma z večjo gostoto odjema na enoto znižujejo.

GRAF 27

Število obračunskih vodomero in faktorjev omrežnine na kilometer kanalizacijskega omrežja

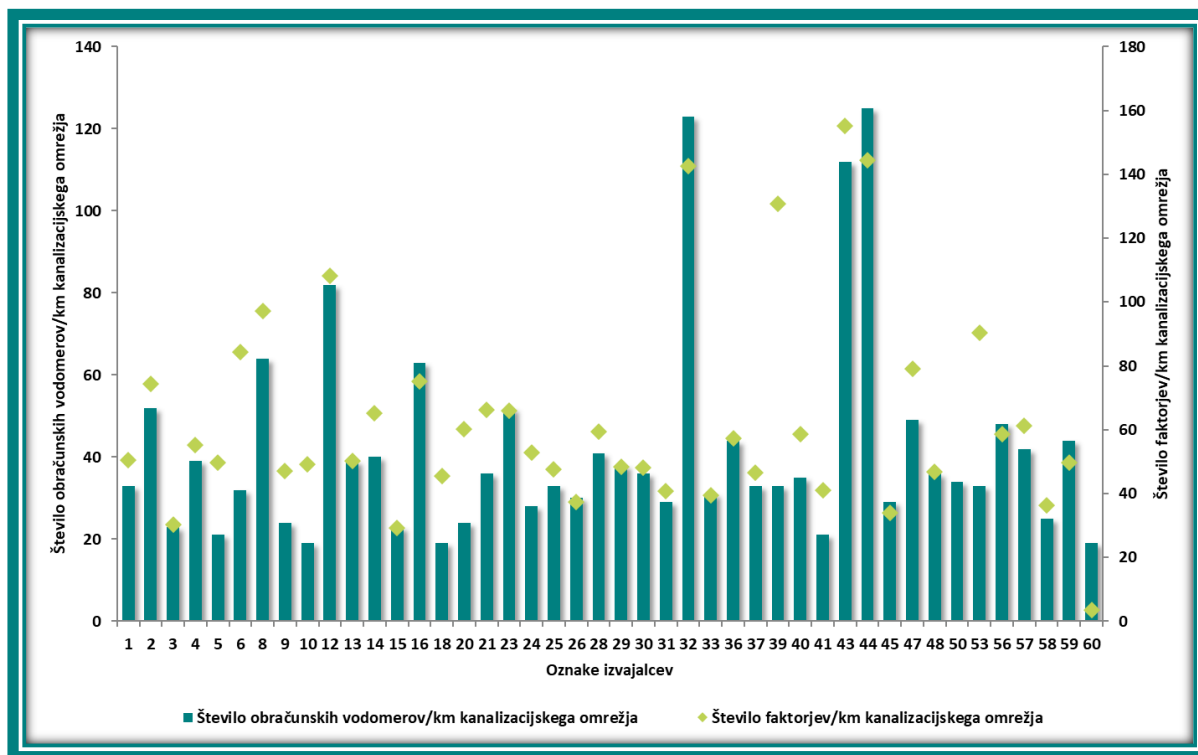

Vir: Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.

Količina odvedene odpadne vode

Pri odvajanju odpadne vode se količin ne meri, predvideva se, da je količina odvedene odpadne vode sorazmerna količini prodane in z vodomeri izmerjene količine pitne vode. Pri obračunu odpadne vode se tako upošteva t. i. verjetnostno merilo in porabnikom zaračuna količino, ki je enaka količini prodane pitne vode.


Prostorska urejenost pomembno pogojuje obračunano količino odvedene vode na kilometer kanalizacijskega omrežja, ki se na oskrbovalnih območjih analiziranih izvajalcev giblje med 487 in 13.790 m³/km, povprečno 6.304 m³/km.

Poleg gostote odjema na obračunano količino odpadne vode pomembno vpliva tudi struktura odjema pitne vode uporabnikov, ki so priključeni na kanalizacijski sistem. Izvajalci oskrbujejo različno število gospodarskih odjemalcev, ki glede na dejavnost odzjemajo na posameznem odjemnem mestu različno količino vode, prav tako pa se razlikuje poraba med gospodinjstvi odjemalci, za katere je predvsem v urbanih področjih značilna visoka poraba na posamezno odjemno mesto (večstanovanjski objekti). Posledično so med izvajalci velike razlike glede na obračunano količino odvedene vode na obračunski vodomero in faktor omrežnine. Obračunana količina odvedene vode na obračunski vodomero se pri analiziranih izvajalcih giblje med 25 in 370 m³, povprečno 164 m³, obračunana odpadna voda na faktor omrežnine pa med 73 in 142

m³, povprečno 103 m³. Izvajalci z manjšo gostoto odjema in večjim deležem gospodinjskih odjemalcev praviloma dosegajo manjšo obračunano količino odpadne vode na obračunski vodommer in imajo višje stroške izvajanja javne službe.

GRAF 28

Količina obračunane odvedene vode na obračunski vodommer, faktor omrežnine in km kanalizacijskega omrežja

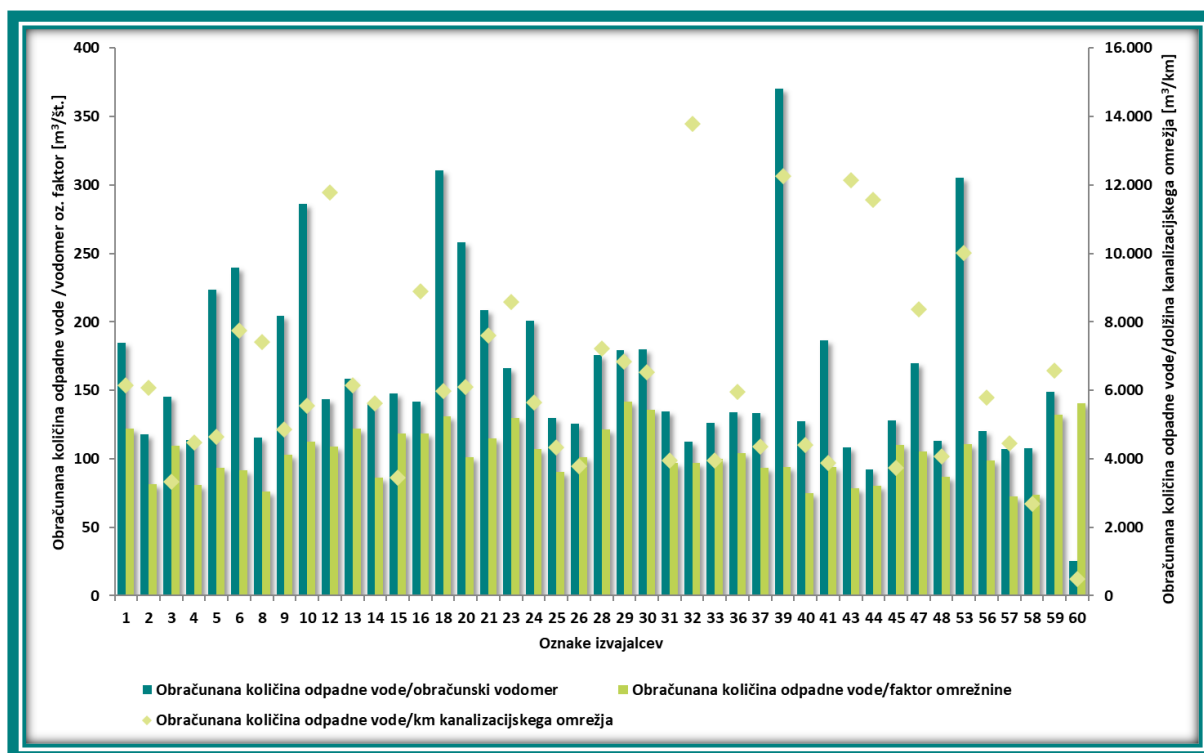


Vir: Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.

Različne oskrbovalne pogoje posameznih izvajalcev nazorno prikazuje naslednji graf, v katerem obračunana količina odvedene odpadne vode na obračunski vodommer in število vodommerov na kilometer kanalizacijskega omrežja določata pozicijo posameznega izvajalca na skali grafičnega prikaza, obračunana količina odpadne vode na meter kanalizacijskega omrežja pa velikost kroga.

GRAF 29

Gostota odjema in obračunana količina odvedene odpadne vode glede na število obračunskih vodomero in dolžino kanalizacijskega omrežja

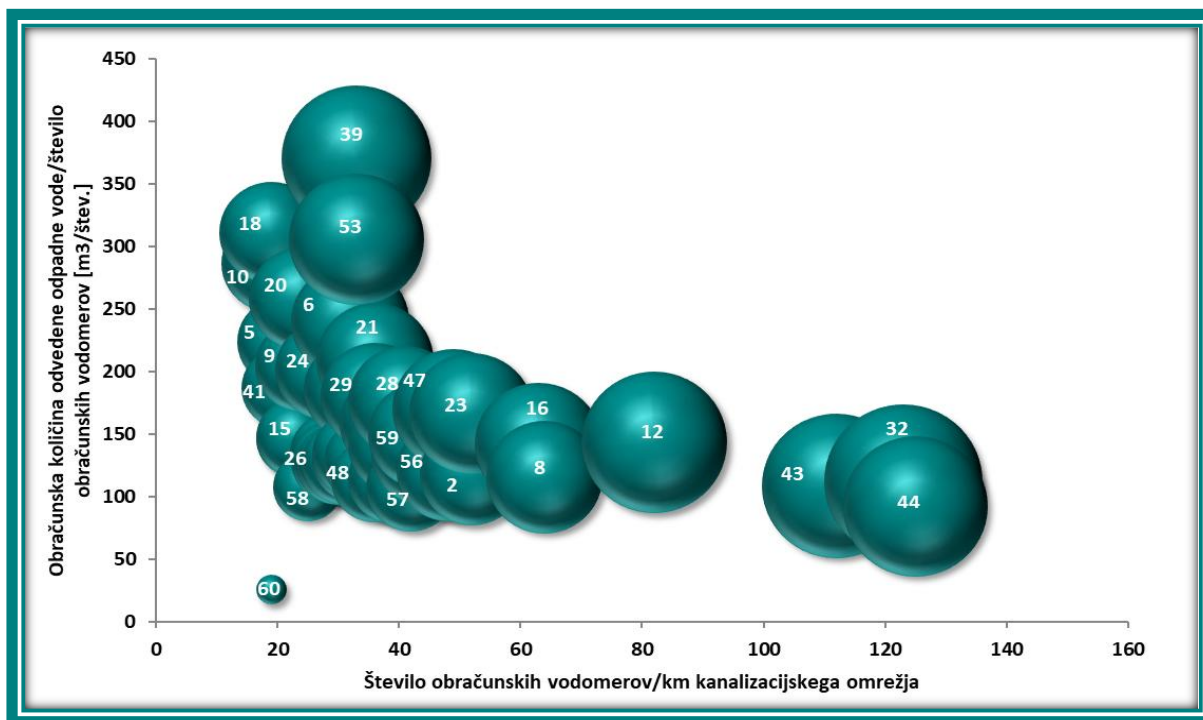

Vir: Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.

Dejanske količine odpadne vode, ki se odvajajo po kanalizacijskih sistemih, so drugačne, praviloma višje. V kanalizacijskih sistemih se namreč poleg komunalne odpadne vode, ki nastaja v gospodinjstvih in gospodarstvu, zbirajo in odvajajo tudi industrijska odpadna voda ter padavinska in druga odpadna voda, ki so predvsem posledica vdora vode v kanalizacijske sisteme. Ravnanje z odpadno padavinsko vodo je predpisano z zakonodajo in zahteva izgradnjo in upravljanje ustrezne infrastrukture za njen zajem in čiščenje, kar vpliva na obseg in stroške izvajanja dejavnosti. Količina padavinske in druge odpadne vode je odvisna od velikosti in stopnje utrjenosti površin. Evidence utrjenih površin in streh v večini primerov še niso vzpostavljene, tako da so količine padavinske in druge odpadne vode zgolj ocenjene na podlagi iztoka odpadne vode iz kanalizacijskih sistemov. Glede na podatke lahko predpostavljamo, da je količina vtoka odpadne vode v kanalizacijske sisteme še višja od ocenjene.


Iz razpoložljivih podatkov je razvidno, da so deleži padavinske in druge odpadne vode neznanega izvora po posameznih izvajalcih zelo različni. Primerjava kaže pomembne količinske razlike, pri nekaterih izvajalcih tudi večkratne, glede na obračunano količino odpadne vode. Navedeno pogojuje večje količine odvedene odpadne vode glede na obračunsko mesto oz. km kanalizacijskega omrežja in s tem različne pogoje izvajanja dejavnosti.

V spodnjem grafu je podana primerjava med ocenjenim vtokom odpadne vode v kanalizacijski sistem in dejansko količino obračunane odvedene vode. Nadpovprečne količine padavinske

odpadne vode so povezane z višjimi stroški, kar pri obračunu na podlagi porabljene pitne vode pomeni višjo ceno na enoto obračunane odvedene komunalne odpadne vode.

GRAF 30

Ocenjen vtok odpadne vode v kanalizacijski sistem in količina obračunane odpadne vode

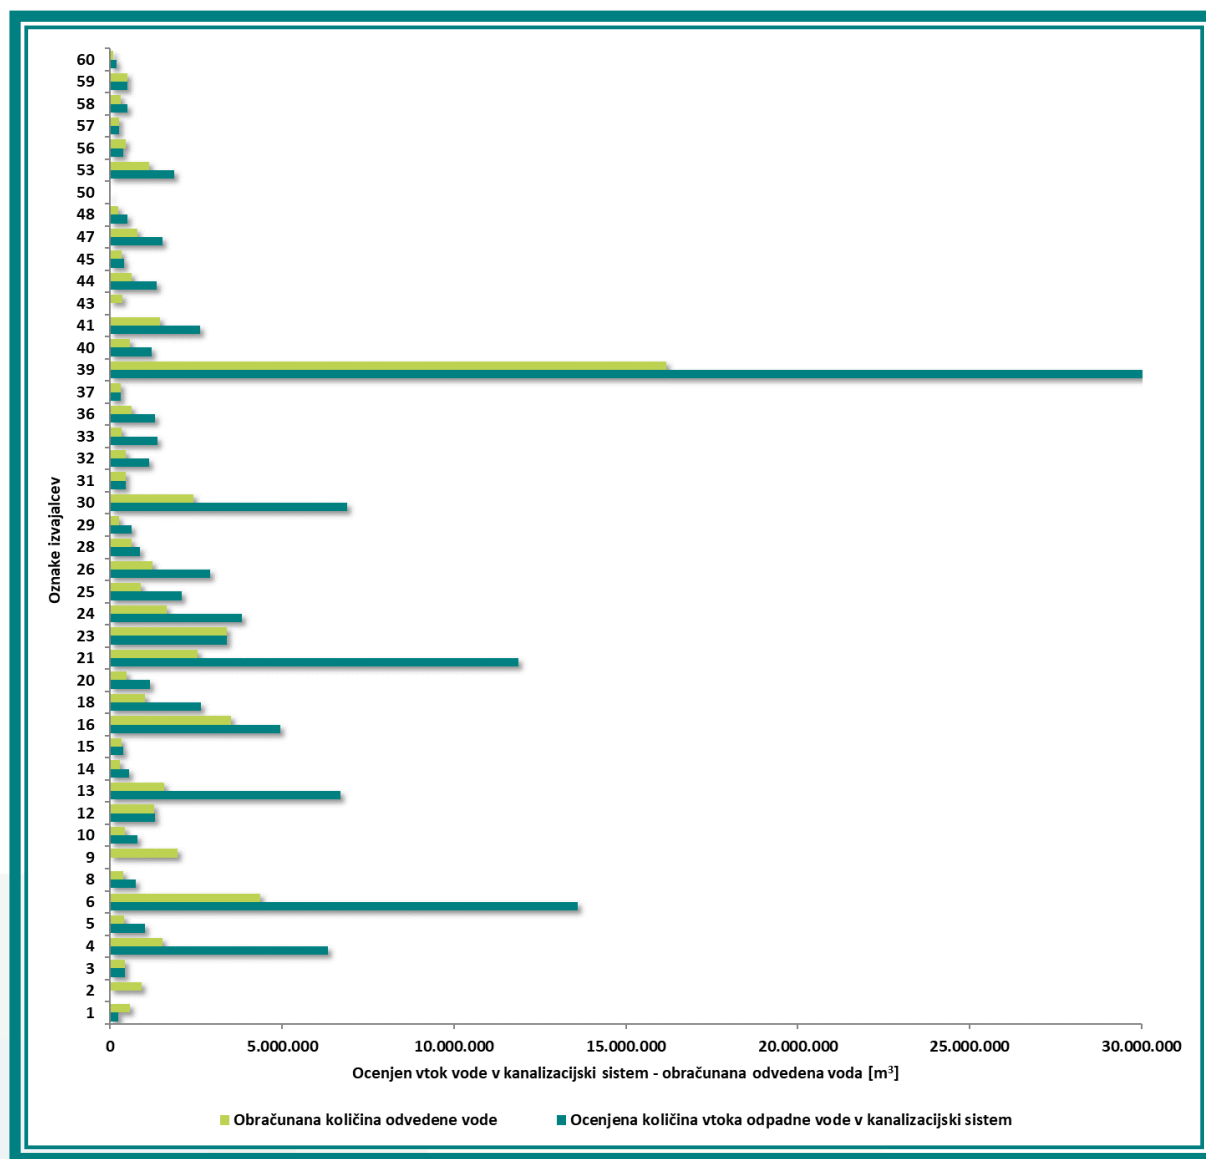

Vir: Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.

KAKOVOST IN ZANESLJIVOST IZVAJANJA DEJAVNOSTI ODVAJANJA ODPADNE VODE


Urbanistično se prostor ureja z območji urejanja, v katerih je upoštevana dejavnost prebivalcev povezana s porabo vode. Gospodarske dejavnosti so normativno povezane z večjo porabo vode od gospodinjskih. Temu ustrezna je tudi količina komunalne odpadne vode, ki jo je treba odvajati z mešanimi ali ločenimi kanalizacijskimi sistemi. Z meritvami porabe pitne

vode se obračunava tudi količina odvedene odpadne vode, le večji industrijski uporabniki storitev odvajanja odpadne vode imajo vgrajene merilnike odvedene količine odpadne vode, pri čemer odvajanje industrijske odpadne vode ni storitev javne službe.

Odvajanje padavinske odpadne vode z javnih površin in streh je javna služba, medtem ko odvajanje padavinske odpadne vode s površin, ki niso javne, ni javna služba, vendar v večini primerov izvajalci še nimajo vzpostavljene potrebne evidence za obračunavanje teh količin odvedene odpadne vode. Ker evidence o javnih oz. nejavnih površinah še niso vzpostavljene, le redki izvajalci navajajo količine za padavinsko odpadno vodo iz javnih in nejavnih površin, kar je razvidno tudi iz spodnjega grafa ocenjene strukture odvedene odpadne vode.

GRAF 31

Struktura odvedene odpadne vode na podlagi ocenjenih količin vtoka odpadne vode v kanalizacijski sistem

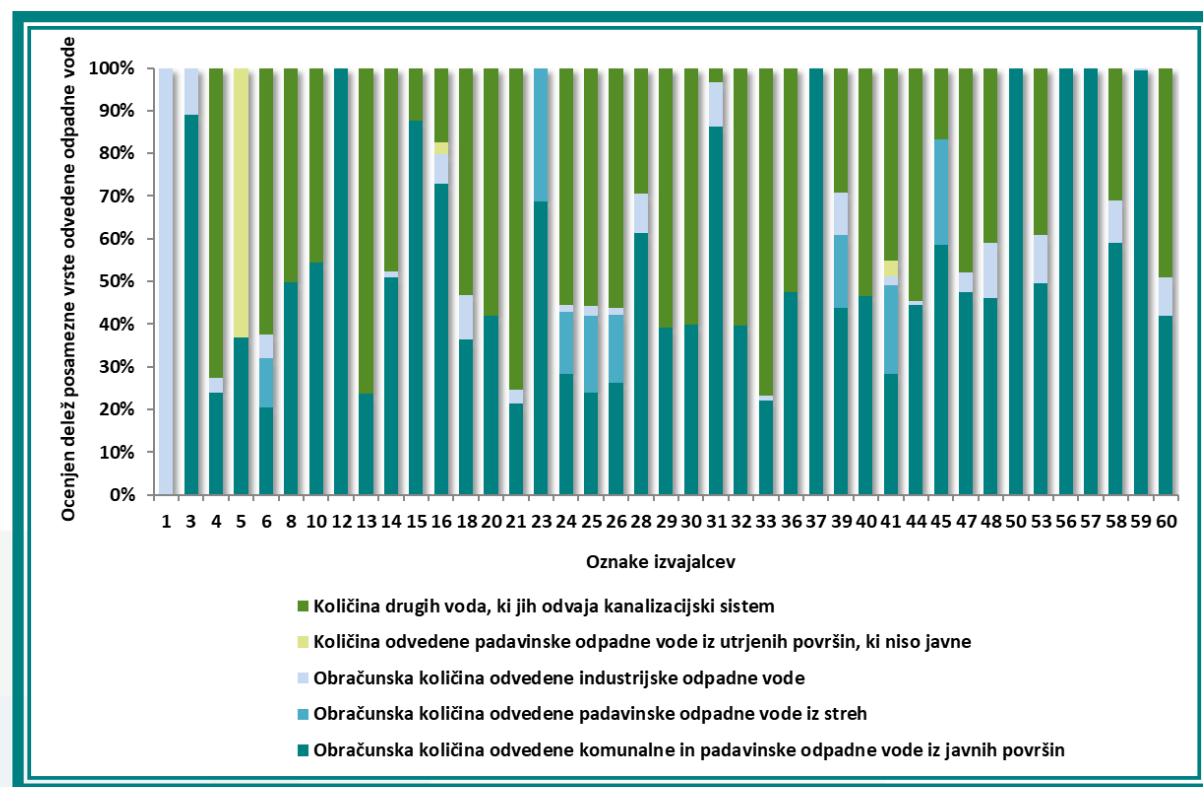

Vir: Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.

Iz primerjalne analize podatkov o strukturi vtoka odpadne vode in obračunskih količin odvedene odpadne vode lahko sklepamo, da izvajalci v okviru javne službe kalkulatивно upoštevajo tudi industrijsko odpadno vodo. Razlog je predvsem v tem, da v praksi še niso vzpostavljene evidence za ločeno spremljanje in obračunavanje stroškov odvajanja odpadne vode za storitve, ki se izvajajo v okviru javne službe, in storitve, ki niso javne. Posledično so stroški izvajanja javne službe med izvajalci v tem delu omejeno primerljivi.

TRAJNOSTNA NARAVNANOST IN STROŠKOVNA UČINKOVITOST

Odvajanje onesnaženih voda je pomembno z vidika varovanja zdravja, varovanja pred poplavami in z ekološkega vidika varovanja hidrosfere, to je zaščite odvodnikov pred prekomernim onesnaženjem. Urejeno zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih voda je v neposredni povezavi tudi z zaščito kakovosti vodnih virov.


Kanalizacijski sistemi so najgloblje ležeča komunalna infrastruktura in zato investicijsko tudi med najdražjimi. Odvajanje odpadne vode se večinoma vrši gravitacijsko, zato mora biti kanalizacijska infrastruktura prilagojena naravnim topografskim danostim.

Za obstoječe kanalizacijsko omrežje je značilno, da starejši kanalizacijski sistemi v mestih in večjih naseljih niso vodotesni in nimajo zgrajenih zadrževalnikov za lovljenje kritičnega čistilnega vala, manjša naselja pa so praviloma celo brez kanalizacijskih sistemov. Trajnost izvajanja javne službe zagotavlja poleg izgradnje novih kanalizacijskih sistemov tudi obseg izvedenih obnov kanalizacijskega omrežja. Glede na to je izrednega pomena, da se sredstva amortizacije oz. najemnine za uporabo javne infrastrukture oblikujejo v predpisani višini in namenijo za zagotavljanje trajnostnega razvoja kanalizacijske infrastrukture.

Starost kanalizacijskega omrežja

GRAF 32

Starost kanalizacijskega omrežja

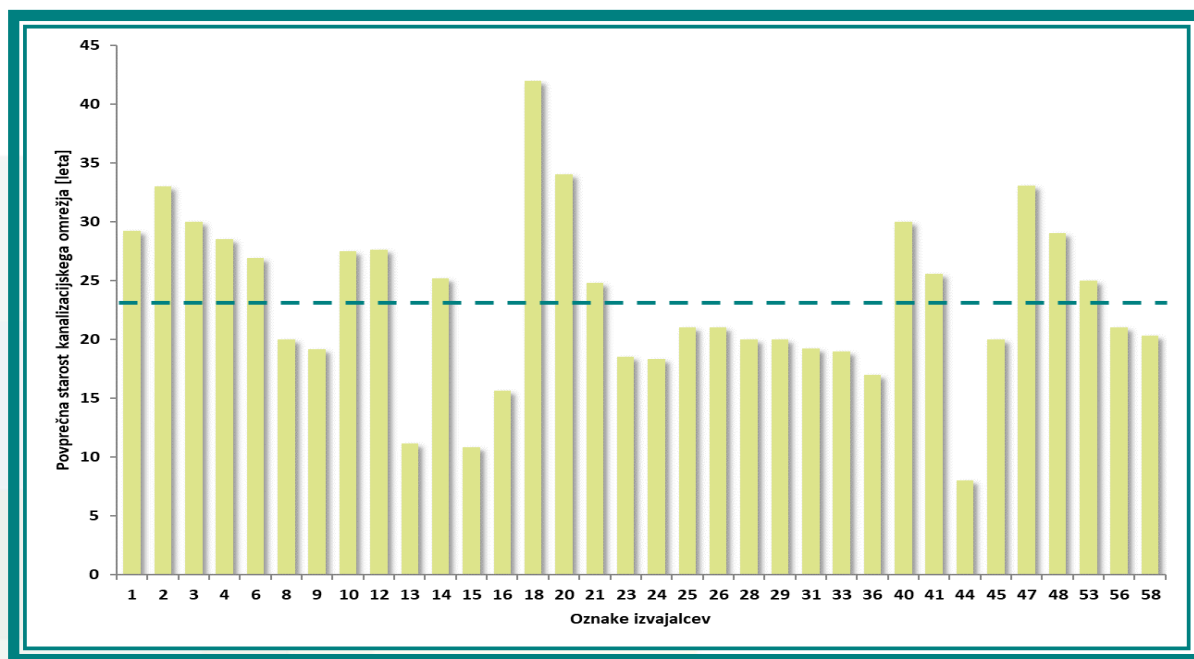

Vir: Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.


Starost kanalizacijskega omrežja se pri izvajalcih, ki so posredovali podatek o starosti, giblje med 8 in 42 let, v povprečju znaša 23 let.

Stroški amortizacije oziroma najema javne infrastrukture

Stroški amortizacije oz. najema kanalizacijske infrastrukture pri analiziranih izvajalcih v povprečju predstavljajo 99 % vseh stroškov javne infrastrukture in pomembno vplivajo na višino omrežnine. Višina stroškov amortizacije je odvisna od realno ovrednotene infrastrukture ter upoštevane stopnje amortizacije. Z Uredbo MEDO se amortizacija izračunava enotno, po metodi časovnega amortiziranja, glede na stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti infrastrukture javne službe in ob upoštevanju življenjske dobe oz. amortizacijske stopnje, ki jo predpisuje Uredba MEDO. Pri tem mora biti najemnina, ki jo občina kot lastnica infrastrukture zaračunava izvajalcu javne službe, najmanj v višini obračunane amortizacije. Kanalizacijsko omrežje predstavlja ključen del javne infrastrukture, zato smo analizirali, v kakšni višini je pri posameznih izvajalcih obračunan strošek amortizacije oz. najemnine za javno infrastrukturo glede na kilometer kanalizacijskega omrežja.

GRAF 33

Strošek amortizacije oz. najemnine za javno infrastrukturo odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin glede na dolžino kanalizacijskega omrežja

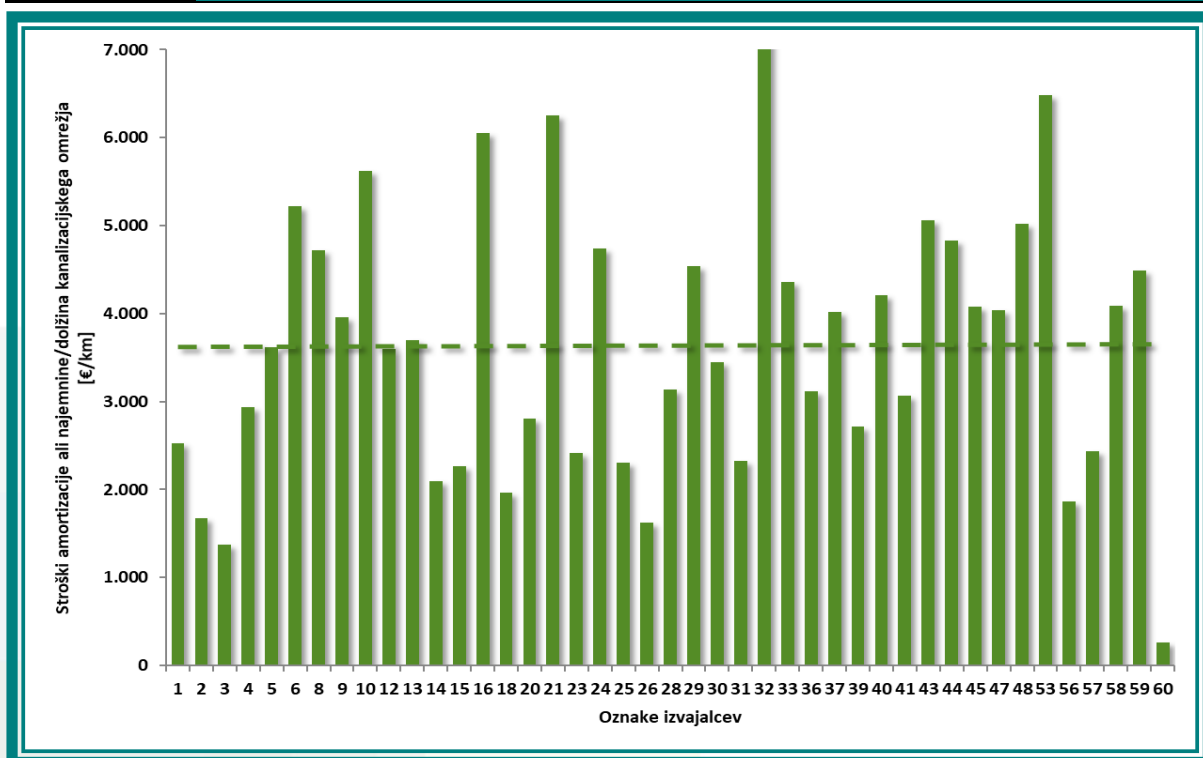

Vir: Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.

Preračunano na kilometer kanalizacijskega omrežja znaša strošek amortizacije oz. najemnine za javno infrastrukturo od 257 do 9.644 EUR/km omrežja, povprečno 3.690 EUR/km. Lahko predpostavljamo, da je velik razpon posledica dejstva, da infrastruktura v vseh primerih ni

realno ovrednotena, da se ne upoštevajo enotne amortizacijske stopnje ter da najemnina v vseh primerih ni obračunana v višini obračunane amortizacije. Navedene razlike pomembno vplivajo na različne stroške javne infrastrukture in s tem ceno omrežnine.


Stopnja pokritja odhodkov s prihodki

Trajnostno in nemoteno odvajanje odpadne vode z ekonomskega vidika zagotavlja polno kritje stroškov izvajanja dejavnosti.

Povprečna stopnja pokritja odhodkov s prihodki dejavnosti odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode je znašala 98,5 % in se je gibala od 38,8 do 168,0 %. Iz anketnih vprašalnikov izhaja, da je od 44 analiziranih izvajalcev 23 izvajalcev (52 %) v letu 2024 poslovanje dejavnosti zaključilo z izgubo.

GRAF 34

Stopnja pokritja odhodkov s prihodki dejavnosti odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode

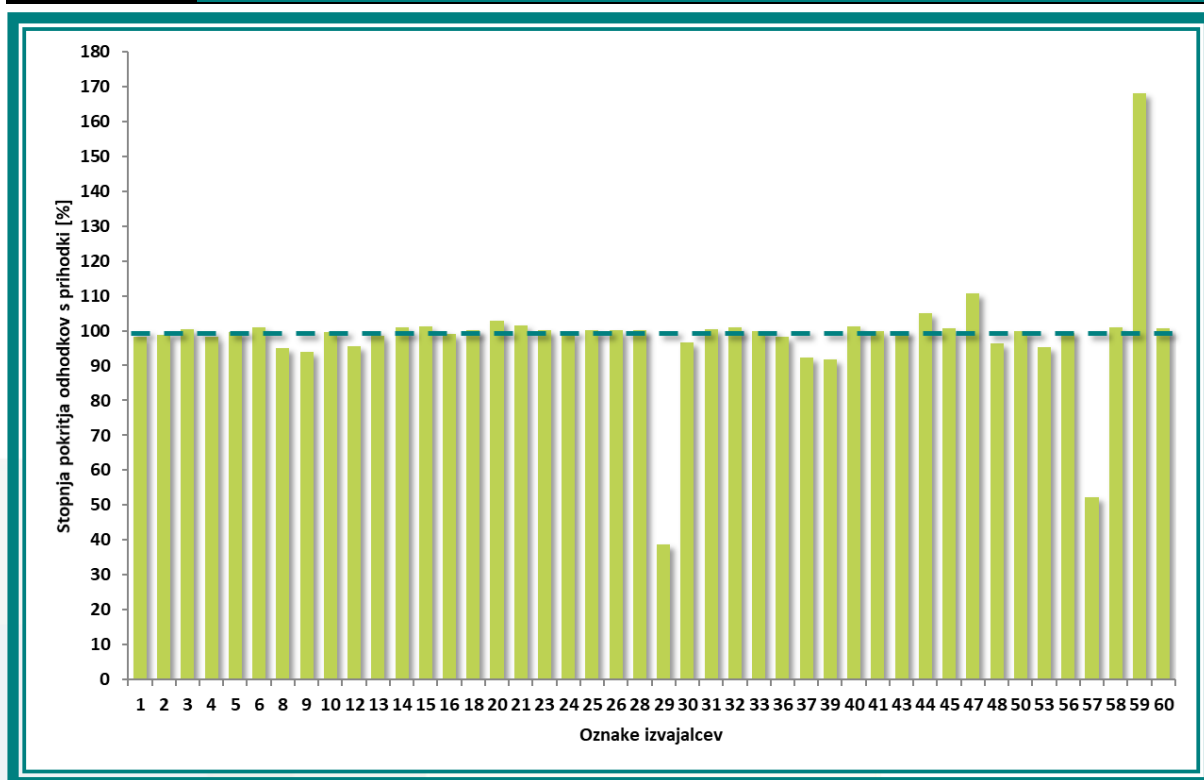

Vir: Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.

POJASNJEVALNI KRITERIJI – POVZETEK ANALIZE VPLIVA NA STROŠKE ODVAJANJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE

Prostorska urejenost odvajanja odpadne vode

Število kanalizacijskih sistemov v upravljanju posameznega izvajalca pomembno vpliva na stroške izvajanja javne službe. Stroški odvajanja odpadne vode velikih kanalizacijskih sistemov so praviloma nižji, medtem ko so stroški malih kanalizacijskih sistemov višji in se solidarno pokrivajo z enotno ceno na ravni občine oz. izvajalca javne službe. Izvajalci, ki zagotavljajo odvajanje odpadne vode na pretežno ruralnih območjih, za katere je značilna razpršena poselitev in večje število manjših kanalizacijskih sistemov, imajo praviloma višje stroške izvajanja javne službe.

Dolžina kanalizacijskega omrežja in število obračunskih vodomeroz kažeta gostoto odjema, ki vpliva na stroške izvajanja javne službe. Manjše število obračunskih vodomeroz oz. faktorjev omrežnine na kilometer kanalizacijskega omrežja vpliva na višje stroške in obratno.

Kakovost in zanesljivost odvajanja odpadne vode

Pri odvajanju odpadne vode se v okviru javne službe količin ne meri, predvideva se, da je količina odvedene odpadne vode enaka količini obračunane pitne vode oz. količini padavin na tlorisno površino streh. V letu 2024 analizirani izvajalci večinoma še niso vzpostavili evidenc o tlorisnih površinah streh in zato še niso ločeno evidentirali stroškov odvajanja padavinske odpadne vode s streh. Predpostavimo lahko, da so stroški odvajanja navedenih količin vključeni med stroške odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin. Višje količine odvedene odpadne vode so povezane z višjimi stroški, kar pri obračunu na podlagi porabljene pitne vode pomeni višjo ceno na enoto obračunane odvedene komunalne odpadne vode.

Iz podatkov o strukturi vtoka odpadne vode lahko sklepamo, da izvajalci v okviru javne službe kalkulatивно upoštevajo tudi industrijsko odpadno vodo, ker v praksi še niso vzpostavljene evidence za ločeno spremljanje stroškov odvajanja odpadne vode za storitve, ki se izvajajo v okviru javne službe, in storitve, ki niso javne. Posledično so stroški izvajanja javne službe med izvajalci v tem delu omejeno primerljivi.

Trajnostna naravnost in stroškovna učinkovitost

Z vidika trajnostnega razvoja je izrednega pomena, da se sredstva amortizacije oz. najemnine za uporabo javne infrastrukture oblikujejo v predpisani višini in namenijo za zagotavljanje razvoja in obnovo kanalizacijske infrastrukture. Velike razlike v višini obračunane amortizacije oz. najemnine za javno infrastrukturo kažejo, da infrastrukturna sredstva v vseh primerih niso realno ovrednotena, da se ne upoštevajo enotne amortizacijske stopnje ter da najemnina v vseh primerih ni obračunana v višini obračunane amortizacije. Navedene razlike vplivajo na različne stroške javne infrastrukture in s tem ceno omrežnine.

Z ekonomskega vidika trajnost odvajanja odpadne vode zagotavlja polno kritje stroškov izvajanja dejavnosti. V letu 2024 je 52 % analiziranih izvajalcev na dejavnosti odvajanja odpadne vode poslovalo negativno, kar omejuje zanesljivo in nemoteno izvajanje javne službe.



**PRIMERJALNA ANALIZA STROŠKOV
IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE STORITEV
POVEZANIH Z NEPRETOČNIMI
GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI
GREZNICAMI IN MALIMI
KOMUNALNIMI ČISTILNIMI
NAPRAVAMI – KLJUČNI KRITERIJI**



PRIMERJALNA ANALIZA STROŠKOV IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE STORITEV POVEZANIH Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI – KLJUČNI KRITERIJI

Anketni vprašalnik je med podatki o poslovanju vključeval kalkulacijo lastne cene storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, pripravljeno skladno z določili veljavne Uredbe MEDO. V nadaljevanju je podana ločena analiza stroškov javne infrastrukture in stroškov opravljanja storitev za storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami.


V letu 2024 je 38 od 45 analiziranih izvajalcev (84 %) posredovalo podatke o storitvah povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami. V nadaljevanju je podana analiza stroškov opravljanja storitev za storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami.

PRIMERJALNA ANALIZA STROŠKOV JAVNE INFRASTRUKTURE ZA STORITVE POVEZANE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI – OMREŽNINE

V naslednjem grafu so podani letni stroški omrežnine glede na faktor omrežnine po posameznih izvajalcih. Obračunska cena omrežnine analiziranih izvajalcev se je v letu 2024 gibala od 0,0492 do 5,1387 EUR/faktor/mesec in v povprečju znašala 1,4595 EUR/faktor/mesec. Za posameznega izvajalca so v grafu primerjalno podani tudi stroški omrežnine zmanjšani za prihodke posebnih storitev. Zmanjšana obračunska cena omrežnine je v povprečju znašala 1,4424 EUR/faktor/mesec, zmanjšani stroški omrežnine s poračunom za preteklo obračunsko obdobje pa 1,4464 EUR/faktor/mesec.

GRAF 35


Stroški javne infrastrukture za storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami - omrežnina

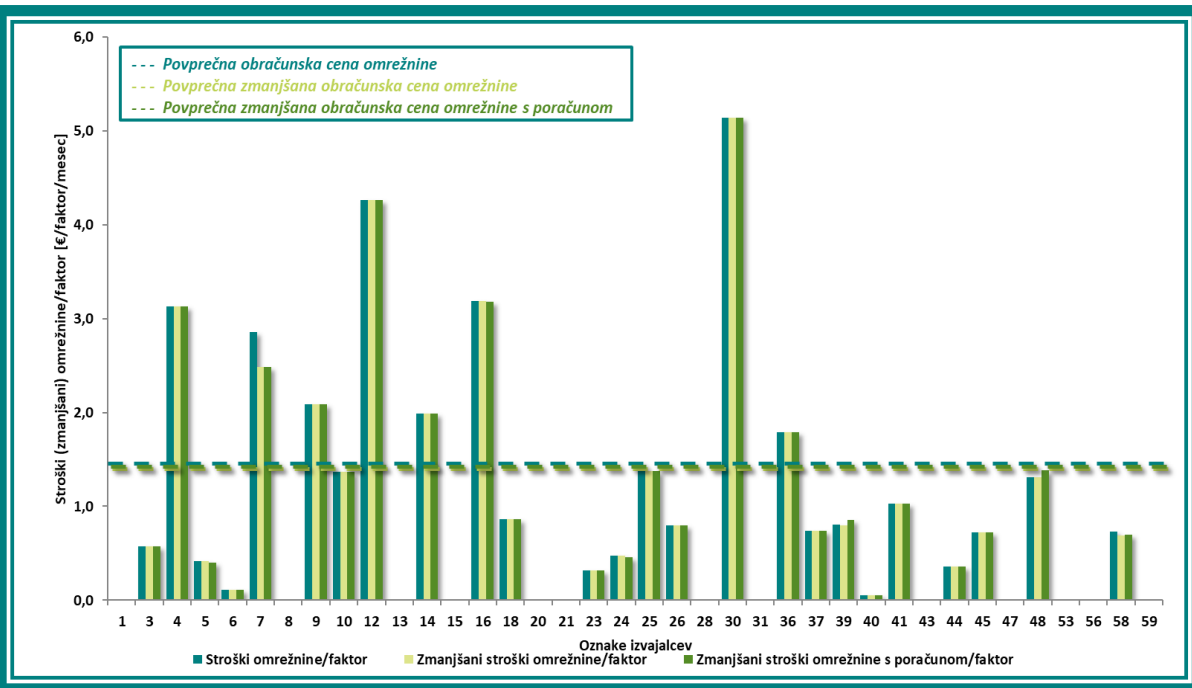

Vir: Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.

GRAF 36

Struktura stroškov javne infrastrukture za storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami - omrežnina

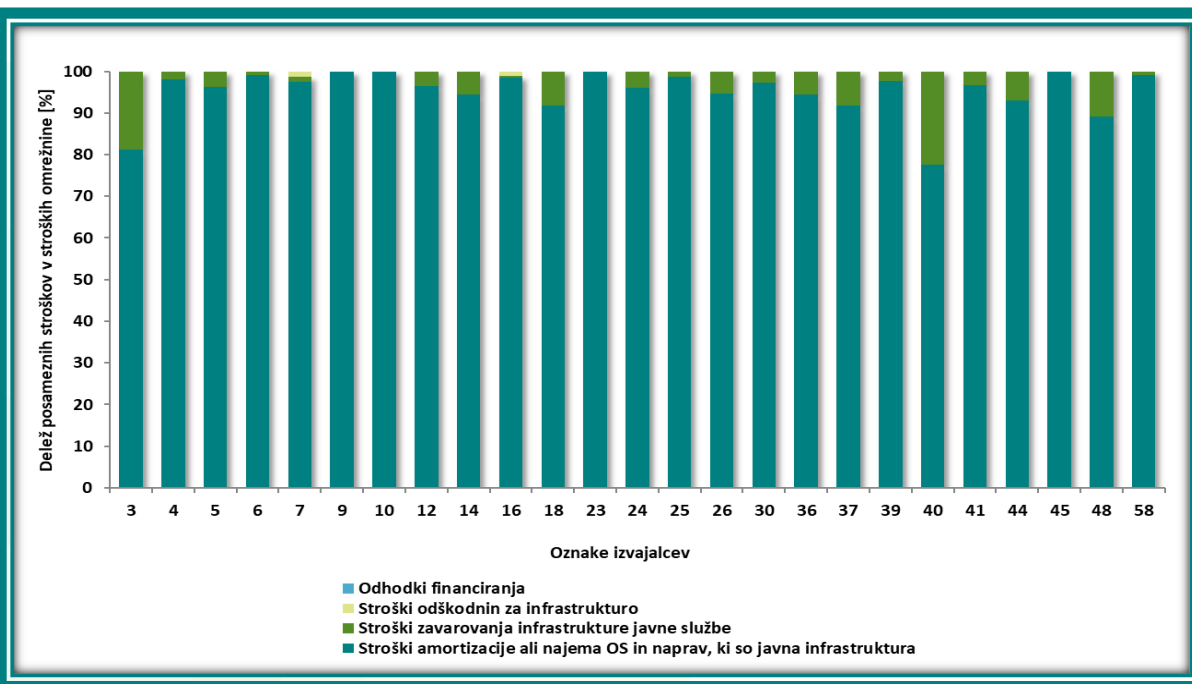


Vir: Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.

V strukturi stroškov javne infrastrukture prevladujejo stroški amortizacije oz. najemnine infrastrukture, njihov delež v povprečju znaša 96,6 % in se giblje v razponu od 77,6 do 100 %. Stroški zavarovanja infrastrukture v povprečju predstavljajo 3,0 % in se gibljejo v razponu od 0 do 22,4 %, nizek je tudi delež stroškov odškodnin za infrastrukturo, ki v povprečju znaša 0,4 %. Odhodkov financiranja analizirani izvajalci niso imeli.

GRAF 37

Povprečna struktura stroškov javne infrastrukture za storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami - omrežnina

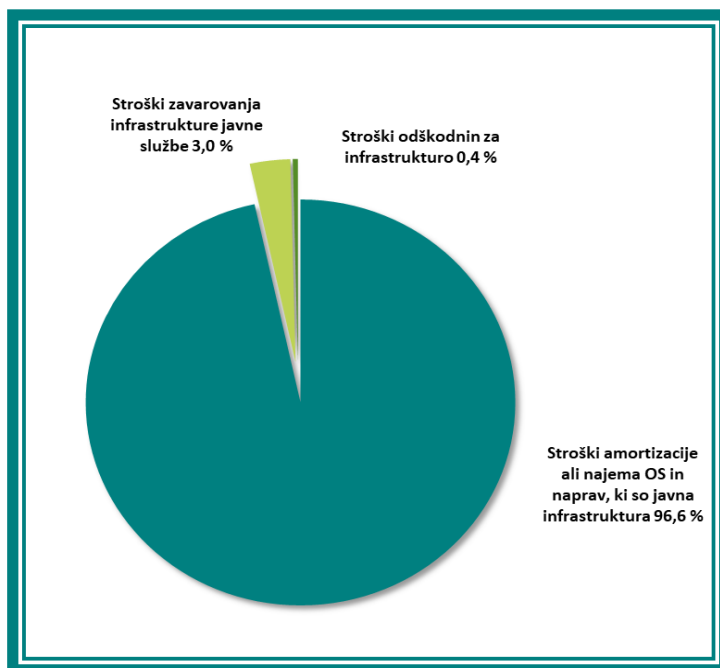


Vir: Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.

PRIMERJALNA ANALIZA STROŠKOV OPRAVLJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE ZA STORITVE POVEZANE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI

V grafu so prikazani povprečni stroški opravljanja storitev glede na obračunsko količino opravljenih storitev po posameznih izvajalcih. Obračunska lastna cena storitev se je pri analiziranih izvajalcih v letu 2024 gibala od 0,0936 do 1,2712 EUR/m³ in v povprečju znašala 0,5986 EUR/m³. Za posameznega izvajalca so v grafu primerjalno podani tudi stroški opravljanja storitev zmanjšani za prihodke posebnih storitev. Zmanjšana obračunska cena opravljanja storitev je v povprečju znašala 0,5458 EUR/m³. Zmanjšani stroški opravljanja storitev s poračunom za preteklo obračunsko obdobje so v povprečju znašali 0,5505 EUR/m³.

GRAF 38

Stroški opravljanja storitev za storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami

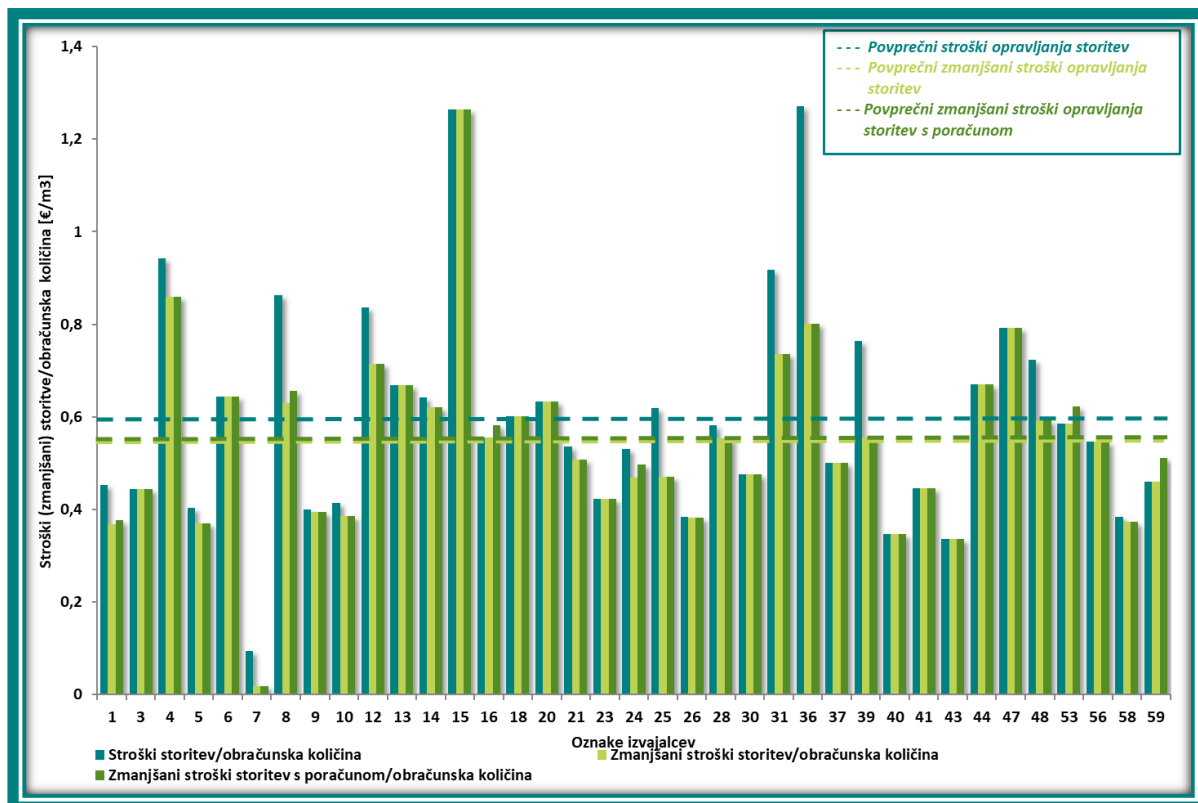


Vir: Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.

V strukturi stroškov opravljanja storitev največji delež predstavljajo neposredni proizvodni stroški, ki se gibljejo od 5,0 do 100 %, povprečno 73,3 %. Delež posrednih proizvodnih stroškov se giblje od 0 do 74,0 % in povprečno predstavlja 8,2 % stroškov opravljanja storitev. Delež splošnih upravnih stroškov se giblje od 0 do 25,0 %, povprečno 11,7 %, splošnih nabavno–prodajnih stroškov pa od 0 do 17,3 %, povprečno 4,0 % in delež donosa na vložena poslovno potrebna sredstva od 0 do 9,5 %, povprečno 1,6 %. Ostali stroški v strukturi predstavljajo relativno majhen delež in ne vplivajo pomembno na lastno ceno opravljanja storitev.

GRAF 39


Struktura stroškov opravljanja storitev za storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami

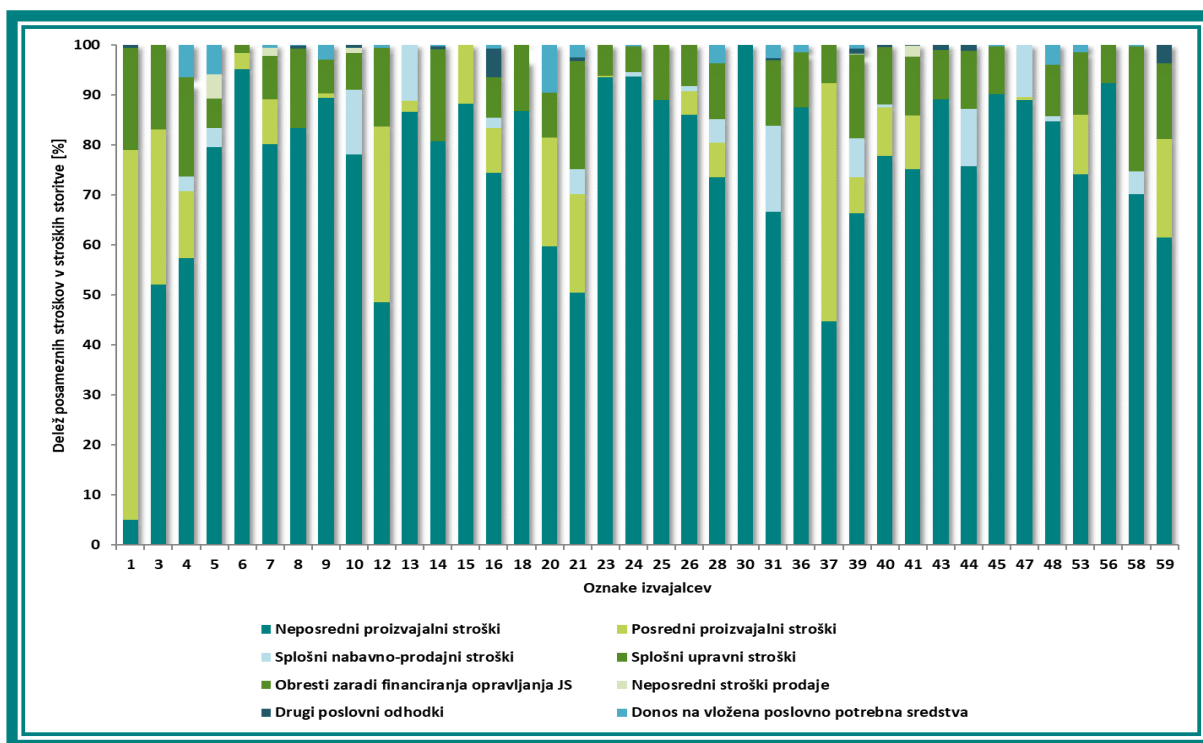

Vir: Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.

GRAF 40


Povprečna struktura stroškov opravljanja storitev za storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami

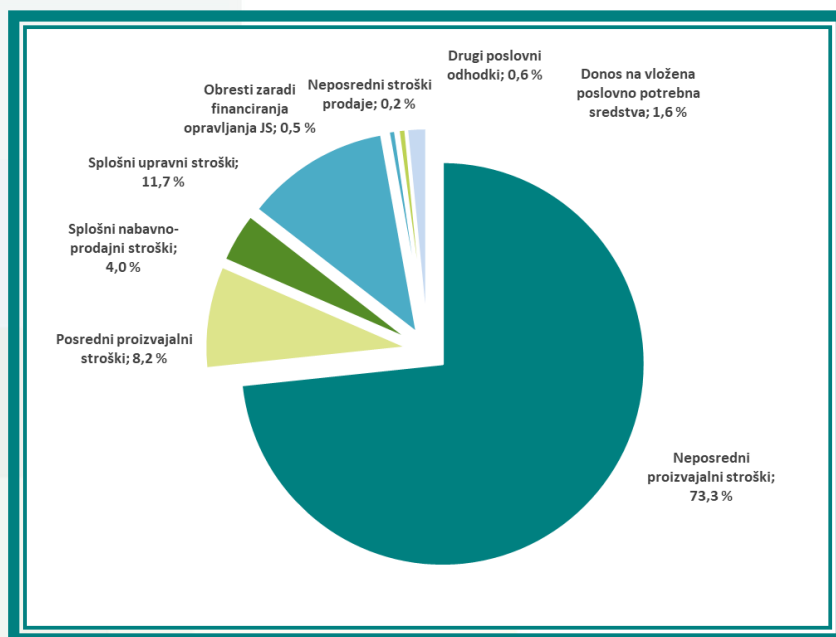

Vir: Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.



PRIMERJALNA ANALIZA STROŠKOV IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE – KLJUČNI KRITERIJI

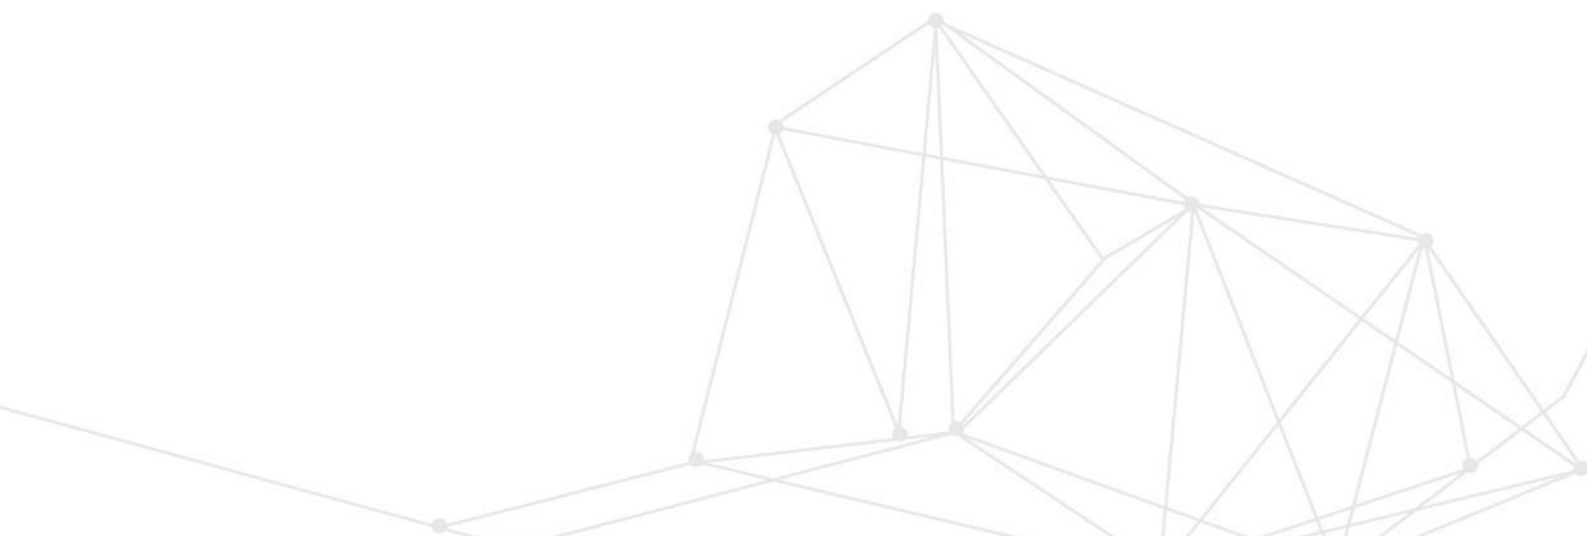

PRIMERJALNA ANALIZA STROŠKOV IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE – KLJUČNI KRITERIJI

Anketni vprašalnik je med podatki o poslovanju vključeval izkaz poslovnega izida izvajalca javne službe in dejavnosti čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter kalkulaciji lastne cene storitve čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin ter storitve čiščenja padavinske odpadne vode s streh, pripravljenimi skladno z določili veljavne Uredbe MEDO.

V nadaljevanju je podana ločena analiza stroškov javne infrastrukture in stroškov opravljanja storitev za čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin.


V letu 2024 analizirani izvajalci večinoma še niso vzpostavili evidenc o tlorisnih površinah streh in zato še niso ločeno evidentirali stroškov čiščenja padavinske odpadne vode s streh. Kljub omejeni reprezentativnosti vzorca (podatke je posredovalo 6 od 42 analiziranih izvajalcev) je v poročilo vključena analiza stroškov čiščenja padavinske odpadne vode s streh.

PRIMERJALNA ANALIZA STROŠKOV JAVNE INFRASTRUKTURE ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN - OMREŽNINE

V naslednjem grafu so podani mesečni stroški omrežnine glede na faktor po posameznih izvajalcih. Obračunska cena omrežnine analiziranih izvajalcev se je v letu 2024 gibala od 0,5901 do 6,3069 EUR/faktor/mesec in v povprečju znašala 3,2772 EUR/faktor/mesec. Za posameznega izvajalca so v grafu primerjalno podani tudi stroški omrežnine, zmanjšani za prihodke posebnih storitev. Zmanjšana obračunska cena omrežnine je v povprečju znašala 3,2288 EUR/faktor/mesec. Nekateri izvajalci so v letu 2024 izvedli poračun za preteklo obračunsko obdobje. Zmanjšani stroški omrežnine s poračunom so v povprečju znašali 3,2186 EUR/faktor/mesec.

GRAF 41


Stroški javne infrastrukture čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin - omrežnina

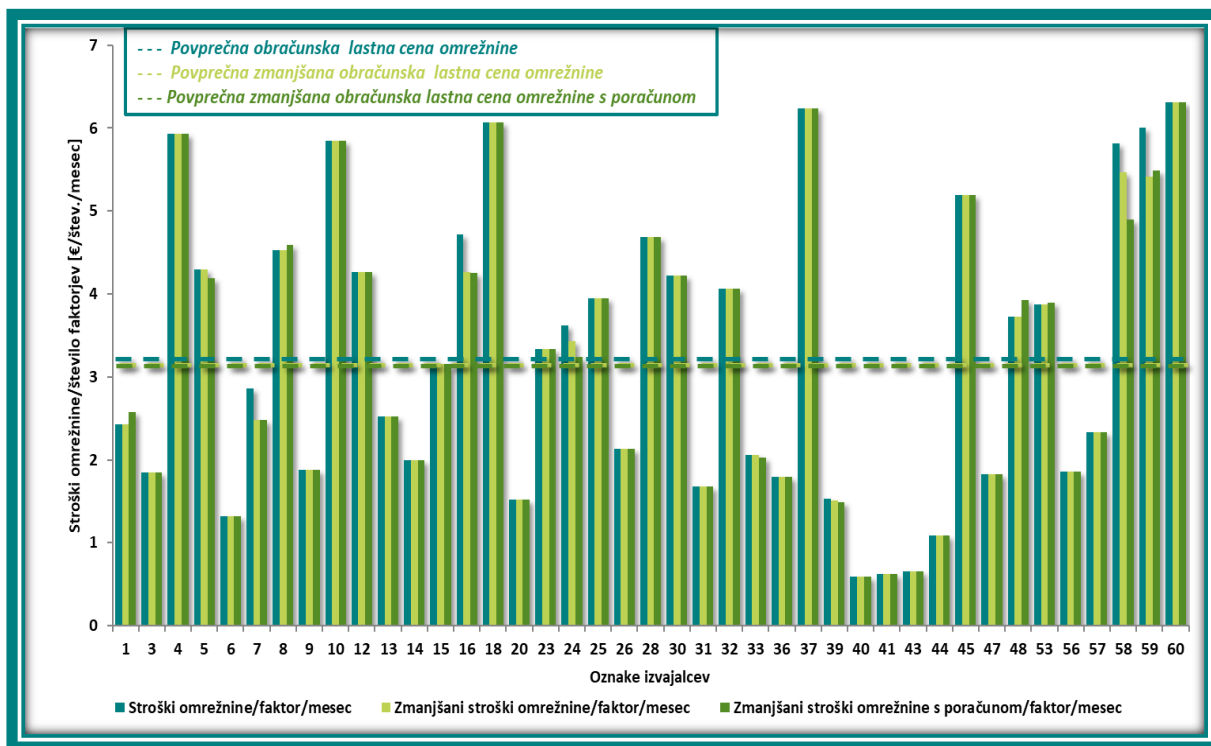

Vir: Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.

GRAF 42

Povprečna struktura stroškov javne infrastrukture čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin

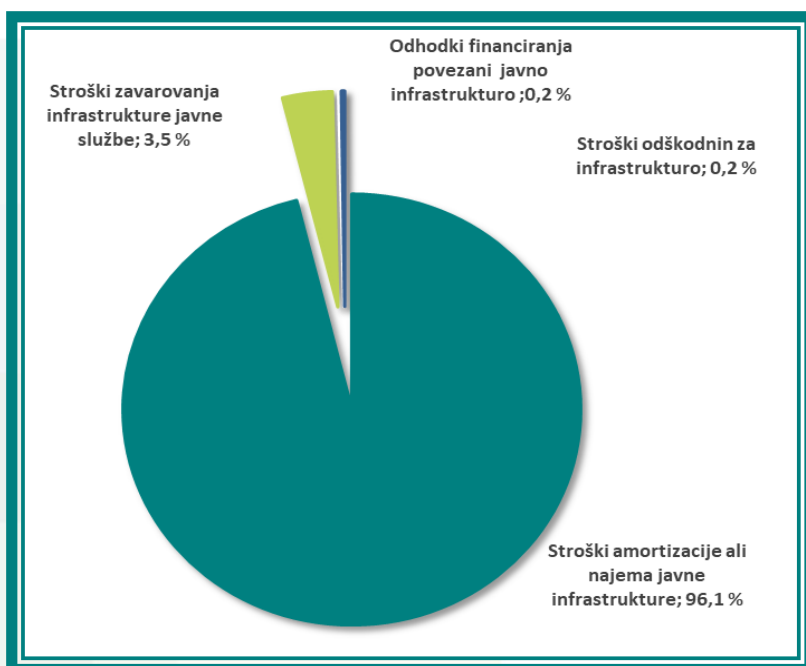


Vir: Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.

V strukturi stroškov omrežnine prevladujejo stroški amortizacije oz. najemnine infrastrukture, njihov delež v povprečju znaša 96,1 % in se giblje v razponu od 75,4 do 100 %. Stroški zavarovanja infrastrukture v povprečju predstavljajo 3,5 % in se gibljejo v razponu od 0 do 22,4 %, delež stroškov odškodnin za infrastrukturo in delež odhodkov financiranja povezanih s financiranjem javne infrastrukture v povprečju znašata 0,2 %.

GRAF 43

Struktura stroškov javne infrastrukture čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin

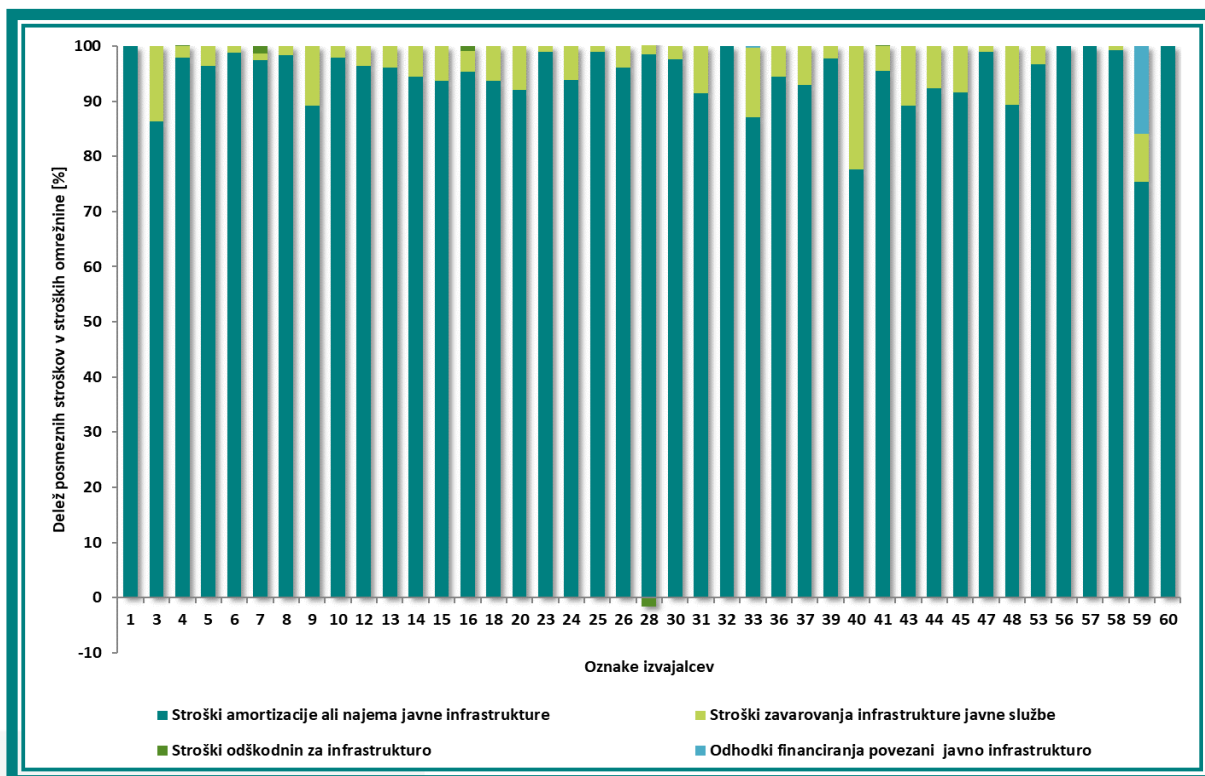

Vir: Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.

Stroškovna razvrstitev izvajalcev glede na ključne kriterije čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin

Stroški javne infrastrukture in s tem obračunska lastna cena omrežnine so pomembno odvisni od značilnosti in stroškovne zahtevnosti čistilnih naprav, ki jih upravlja posamezni izvajalec. Na stroške infrastrukture vplivajo predvsem projektirana in koriščena zmogljivost čistilnih naprav ter v kakšni meri se očisti onesnažena odpadna voda. Čistilne naprave, ki jih upravlja posamezni izvajalec, izvajajo različne stopnje čiščenja odpadne vode. Ker podatki o lastnih cenah za večino čistilnih naprav niso razpoložljivi, smo analizo izvedli na podlagi povprečne lastne cene omrežnine, ob upoštevanju stopnje čiščenja, ki predstavlja prevladujoči delež vseh čistilnih naprav v upravljanju posameznega izvajalca, ter glede na povprečno projektirano zmogljivost čistilnih naprav v upravljanju posameznega izvajalca.

Glede na prevladujočo stopnjo čiščenja odpadne vode so izvajalci uskupinjeni v dve skupini in sicer:

- primarno in sekundarno čiščenje (4 izvajalci) in
- terciarno čiščenje, ki vključuje tudi dezinfekcijo (36 izvajalcev).

Glede na projektirano zmogljivost čistilnih naprav v upravljanju so izvajalci uskupinjeni v dve skupini in sicer:

- do skupno 30.000 PE projektirane zmogljivosti vseh čistilnih naprav v upravljanju (31 izvajalcev);
- nad 30.000 PE projektirane zmogljivosti vseh čistilnih naprav v upravljanju (10 izvajalcev).

V nadaljevanju je grafično prikazana razporeditev obračunskih cen omrežnine po skupinah glede na prevladujočo stopnjo čiščenja odpadne vode oz. glede na skupno projektirano zmogljivost čistilnih naprav v upravljanju posameznega izvajalca. Za posamezno skupino izvajalcev je izračunana primerjalna vrednost, ki jo predstavlja povprečje skupine³.

Povprečna vrednost stroškov omrežnine v skupini izvajalcev s prevladujočo višjo stopnjo čiščenja je značilno višja glede na skupino s primarno in sekundarno stopnjo čiščenja, kjer je opazen večji odklon vrednosti tako navzgor kot navzdol od povprečja, kar vpliva na povprečno vrednost skupine.

Obračunska cena omrežnine je po posameznih izvajalcih, uskupinjenih glede na prevladujočo stopnjo čiščenja, razvidna iz naslednjega grafa.


Povprečni stroški omrežnine posamezne skupine izvajalcev oblikovane glede na prevladujočo stopnjo čiščenja znašajo:

- v skupini s prevladujočo primarno in sekundarno stopnjo čiščenja 3,5263 EUR/faktor/mesec;
- v skupini s prevladujočo terciarno stopnjo čiščenja 3,2888 EUR/faktor/mesec.

³ Povprečne vrednosti skupin so pod močnim vplivom ekstremnih vrednosti. Primerjalna analiza je omejena s številom analiziranih izvajalcev, z uskupinjevanjem pa se število izvajalcev v posamezni skupini zmanjša, s čimer se vpliv odstopajočih vrednosti na povprečje skupine poveča. Zaradi navedenih omejitev so izračunane povprečne vrednosti predvsem orientacijske narave.

GRAF 44


Stroškovna razvrstitev analiziranih izvajalcev čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin glede na prevladujočo stopnjo čiščenja

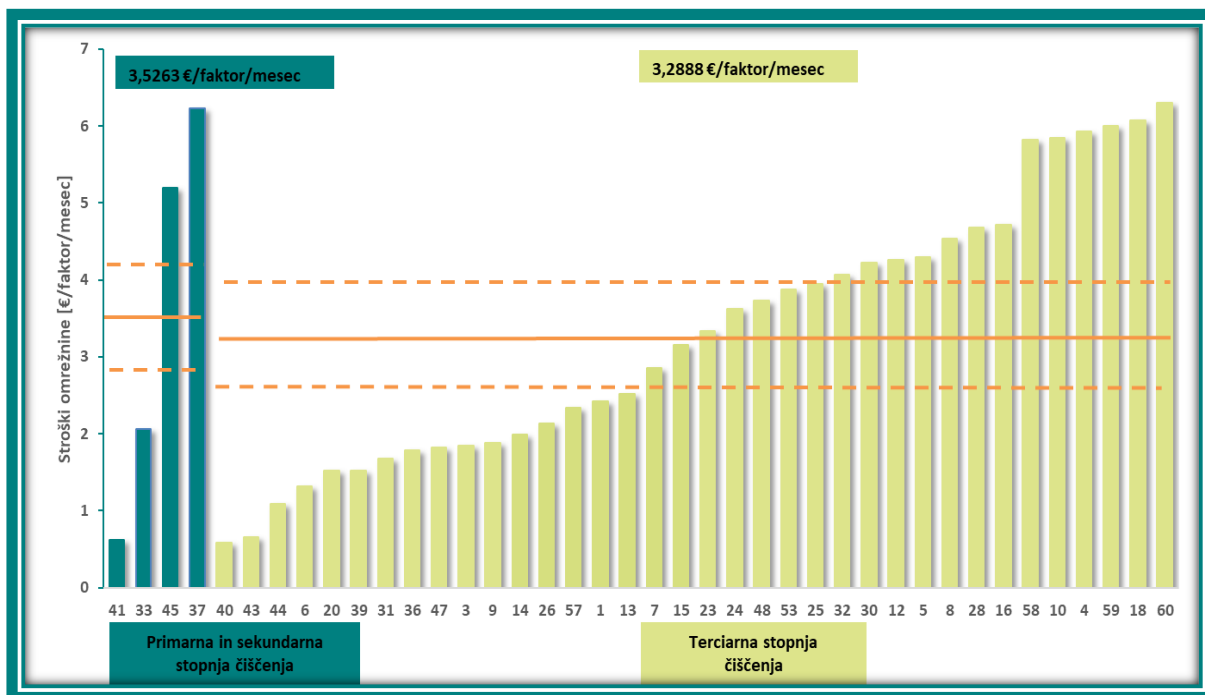

Vir: Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.

GRAF 45

Stroškovna razvrstitev analiziranih izvajalcev čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin glede na projektirano velikost čistilnih naprav

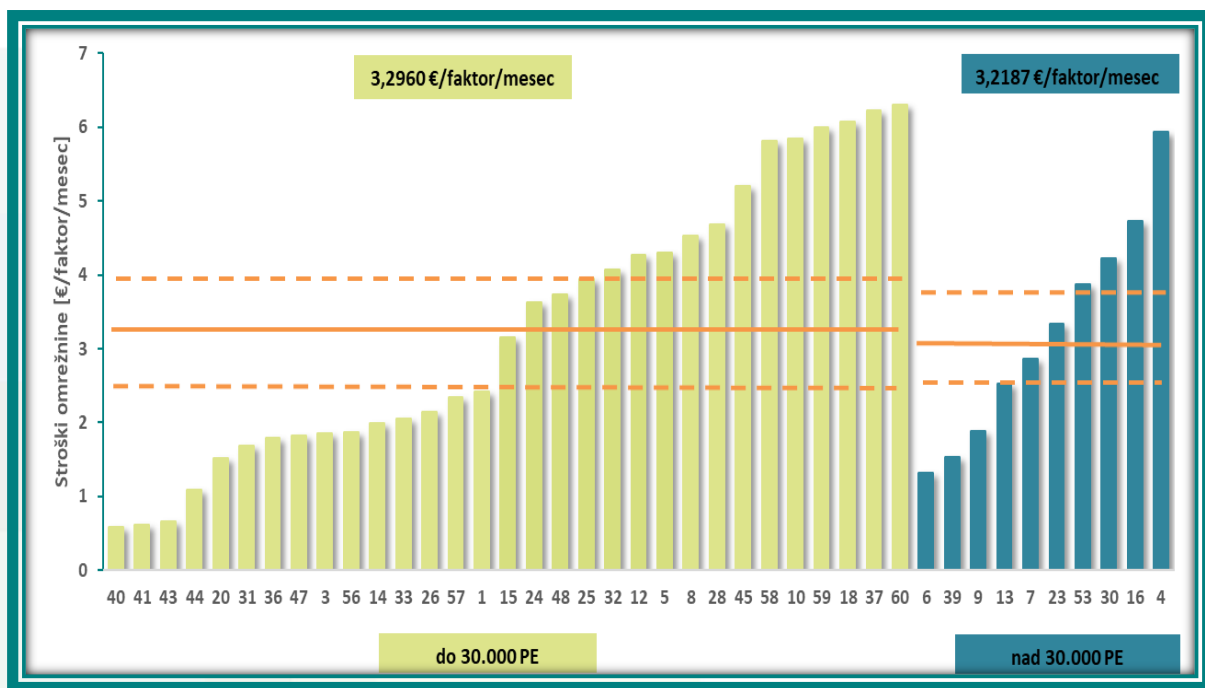

Vir: Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.



Iz razporeditve obračunskih cen omrežnine glede na skupno projektirano zmogljivost čistilnih naprav so opazna velika odstopanja obračunski cen tako navzgor kot navzdol od povprečne vrednosti posamezne skupine, ki znašajo:

- v skupini do 30.000 PE projektirane zmogljivosti čistilnih naprav 3,2960 EUR/faktor/mesec in
- v skupini nad 30.000 PE projektirane zmogljivosti čistilnih naprav 3,2187 EUR/faktor/mesec.

Iz analize izhaja, da na stroške infrastrukture vplivata tako stopnja čiščenja odpadne vode kot tudi projektirana zmogljivost čistilnih naprav, zato smo v nadaljnji primerjalni analizi stroškovne cene omrežnine upoštevali oba dejavnika. Izvajalci so najprej uskupinjeni glede na prevladujočo stopnjo čiščenja in nato še glede na projektirano zmogljivost čistilnih naprav v upravljanju.


Povprečni stroški omrežnine posamezne skupine izvajalcev znašajo:

- v skupini s prevladujočo primarno in sekundarno stopnjo čiščenja:
 - v podskupini s skupno projektirano zmogljivostjo čistilnih naprav do 30.000 PE 3,5263 EUR/faktor/mesec (4 izvajalci);
 - v podskupini s skupno projektirano zmogljivostjo čistilnih naprav nad 30.000 PE ni izvajalcev;
- v skupini s prevladujočo terciarno stopnjo čiščenja:
 - v podskupini s skupno projektirano zmogljivostjo čistilnih naprav do 30.000 PE 3,2619 EUR/faktor/mesec (27 izvajalcev);
 - v podskupini s skupno projektirano zmogljivostjo čistilnih naprav nad 30.000 PE 3,2187 EUR/faktor/mesec (10 izvajalcev).

Znotraj prve skupine s prevladujočo primarno in sekundarno stopnjo čiščenja ter projektirano zmogljivostjo do 30.000 PE so opazna velika odstopanja navzgor in navzdol od povprečne vrednosti skupine. Tudi znotraj obeh skupin s prevladujočo terciarno stopnjo čiščenja so opazna velika odstopanja od povprečne vrednosti skupine, tako navzgor kot tudi navzdol.

GRAF 46

Stroškovna razvrstitev analiziranih izvajalcev čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin glede na prevladujočo stopnjo čiščenja in projektirano velikost čistilnih naprav

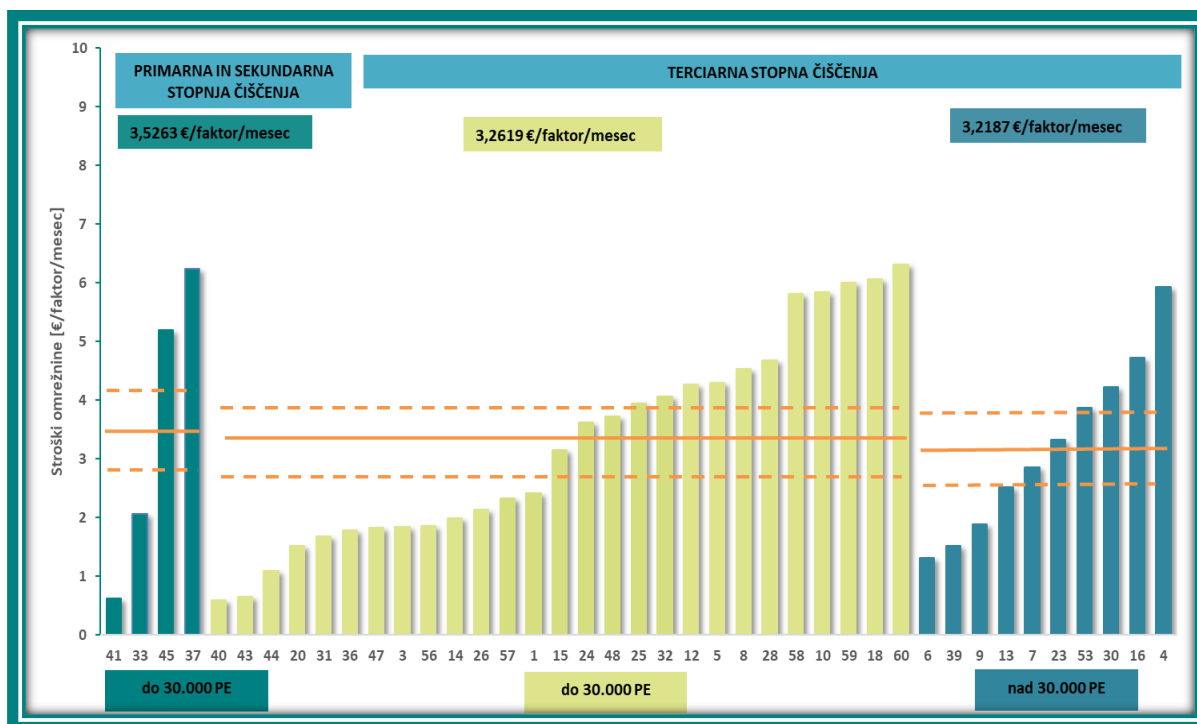


Vir: Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.

Za izvajalce, ki so razvrščeni izven tolerančnega območja in od povprečne vrednosti primerljive skupine odstopajo več kot $\pm 20\%$, je pri pojasnjevanju odstopanja treba upoštevati dosežene vrednosti pojasnjevalnih kriterijev, ki upoštevajo značilnosti in pogoje čiščenja odpadne vode, ki so podrobneje analizirani v nadaljevanju projektne naloge.

PRIMERJALNA ANALIZA STROŠKOV OPRAVLJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE

Stroški opravljanja storitev čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin predstavljajo del cene storitve javne službe in vključujejo stroške izvajalca, povezane z izvajanjem čiščenja odpadne vode. Cena opravljanja storitev je variabilni del cene, ki se uporabnikom obračunava glede na količino prodane pitne vode. Stroški izvajanja dejavnosti čiščenja odpadne vode posameznega izvajalca so odvisni od karakteristik in stroškovne zahtevnosti čiščenja čistilnih naprav v upravljanju. Izvajalci v večini primerov ne spremljajo stroškov po posameznih čistilnih napravah. Lastna cena čiščenja se tako oblikuje na podlagi skupnih stroškov, ki jih povzročajo vse čistilne naprave v upravljanju posameznega izvajalca.

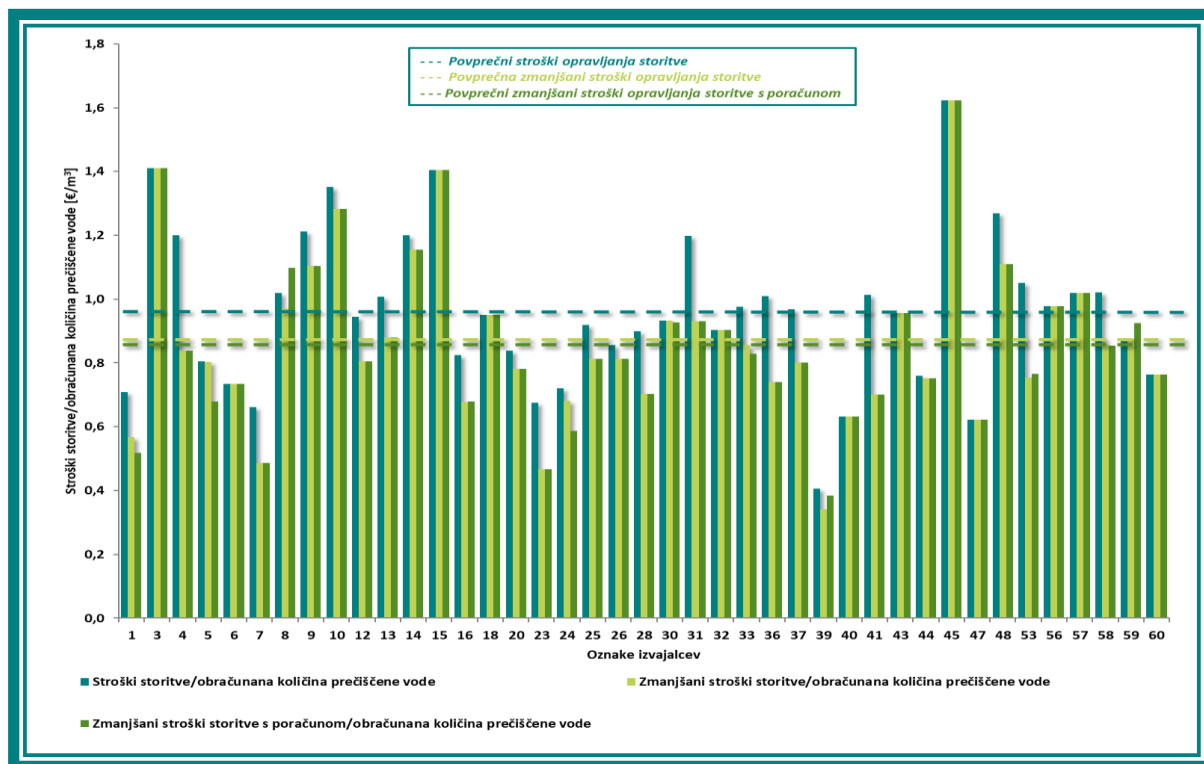


Vir: Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.

V grafu so prikazani povprečni stroški opravljanja storitev glede na obračunsko količino prečiščene odpadne vode po posameznih izvajalcih. Obračunska lastna cena storitev se je pri analiziranih izvajalcih v letu 2024 gibala od 0,4065 do 1,6229 EUR/m³ in v povprečju znašala 0,9950 EUR/m³. Za posameznega izvajalca so v grafu primerjalno podani tudi stroški opravljanja storitev čiščenja odpadne vode zmanjšani za prihodke posebnih storitev. Zmanjšana obračunska cena opravljanja storitev čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin je v povprečju znašala 0,8652 EUR/m³. Z upoštevanjem poročila za preteklo obračunsko obdobje so zmanjšani stroški opravljanja storitev v povprečju znašali 0,8634 EUR/m³.

V strukturi stroškov opravljanja storitev čiščenja odpadne vode predstavljajo neposredni proizvodni stroški največji strukturni delež in se gibljejo od 44,9 do 97,1 %, povprečno 77,1 %. Delež splošnih upravnih stroškov se giblje od 0 do 29,7 % in povprečno predstavlja 10,3 % stroškov opravljanja storitev. Delež posrednih proizvodnih stroškov se giblje od 0 do 37,6 %, povprečno 6,4 %, delež splošnih nabavno-prodajnih stroškov od 0 do 15,9 %, povprečno 3,5 %, in delež donosa na vložena poslovno potrebna sredstva od 0 do 8,1 %, povprečno 1,1 %. Ostali stroški v strukturi predstavljajo relativno majhen delež in ne vplivajo pomembno na lastno ceno opravljanja storitev.

GRAF 48


Povprečna struktura stroškov opravljanja storitev čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin

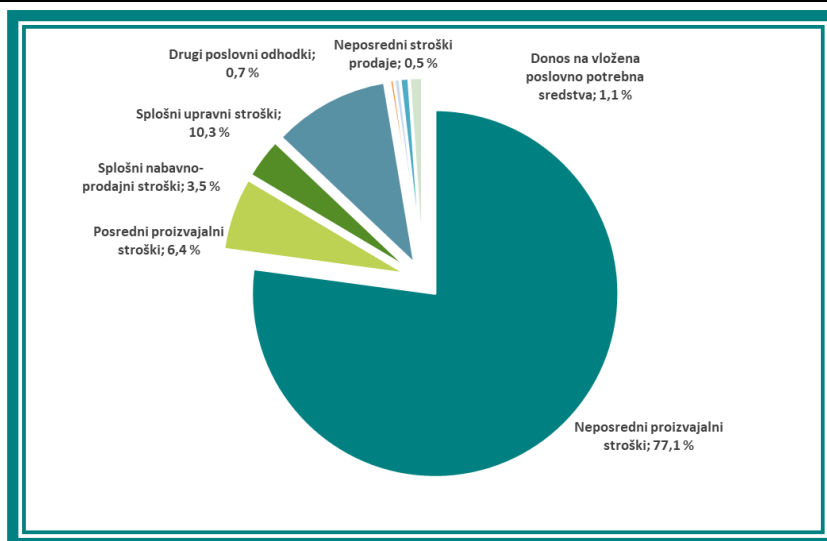

Vir: Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.

GRAF 49

Struktura stroškov opravljanja storitev čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin

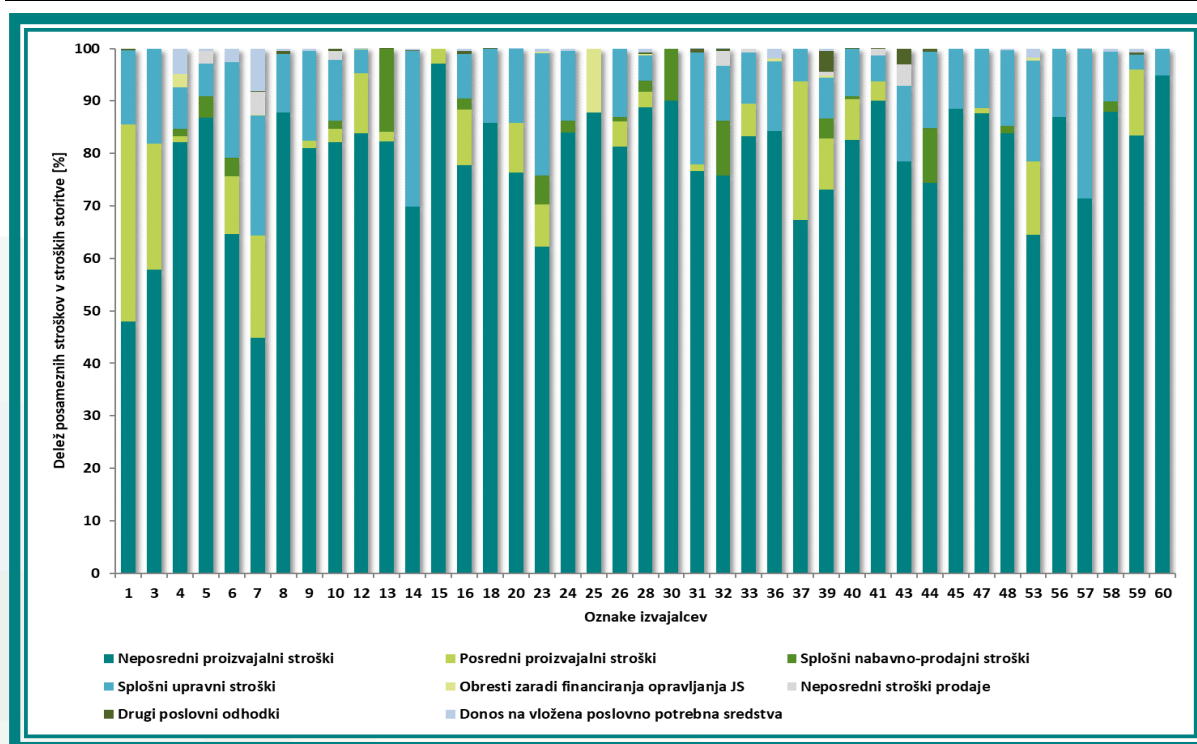

Vir: Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.

Tudi na področju čiščenja odpadne vode je analiza pokazala, da se posamezni elementi kalkulacije lastne cene med izvajalci zelo razlikujejo, tako vrednostno kot strukturno. Razlog

so predvsem različni pristopi pri razporeditvi stroškov, ki nastajajo za potrebe več dejavnosti oziroma, če izvajalci izvajajo dejavnost na področju več občin.

Vpliv stopnje čiščenja in projektirane zmogljivosti čistilnih naprav na stroške opravljanja storitev

Na višino lastne cene opravljanja storitev čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode pomembno vpliva prostorska urejenost oskrbovalnega območja, predvsem stopnja čiščenja odpadne vode na čistilnih napravah, ki jih upravlja posamezni izvajalec.

V nadaljnji analizi stroškov opravljanja storitev sta upoštevani prevladujoča stopnja čiščenja odpadne vode in velikost čistilnih naprav v upravljanju posameznega izvajalca ter analiziran vpliv na višino stroškovne cene.

Izvajalci so v analizi uskupinjeni v dve skupini glede na stopnjo čiščenja in štiri podskupine glede na projektirano zmogljivost čistilnih naprav in sicer:

- primarna in sekundarna stopnja čiščenja:
 - skupna projektirana zmogljivost čistilnih naprav do 30.000 PE (4 izvajalci);
 - skupna projektirana zmogljivost čistilnih naprav nad 30.000 PE (ni izvajalcev);
- terciarna stopnja čiščenja vključno z dezinfekcijo:
 - skupna projektirana zmogljivost čistilnih naprav do 30.000 PE (26 izvajalcev);
 - skupna projektirana zmogljivost čistilnih naprav nad 30.000 PE (10 izvajalcev).


Iz grafičnega prikaza so razvidni razpon in povprečne vrednosti stroškov opravljanja storitev v posamezni skupini.

Povprečni stroški opravljanja storitev čiščenja odpadne vode posamezne skupine izvajalcev znašajo:

- v skupini s prevladujočo primarno in sekundarno stopnjo čiščenja:
 - v podskupini s skupno projektirano zmogljivostjo čistilnih naprav do 30.000 PE 1,1447 EUR/m³;
 - v podskupini s skupno projektirano zmogljivostjo čistilnih naprav nad 30.000 PE ni izvajalcev;
- v skupini s prevladujočo terciarno stopnjo čiščenja:
 - v podskupini s skupno projektirano zmogljivostjo čistilnih naprav do 30.000 PE 0,9638 EUR/m³;
 - v podskupini s skupno projektirano zmogljivostjo čistilnih naprav nad 30.000 PE 0,8704 EUR/m³.

GRAF 50

Stroškovna razvrstitev analiziranih izvajalcev glede na stopnjo čiščenja in projektirano zmogljivost

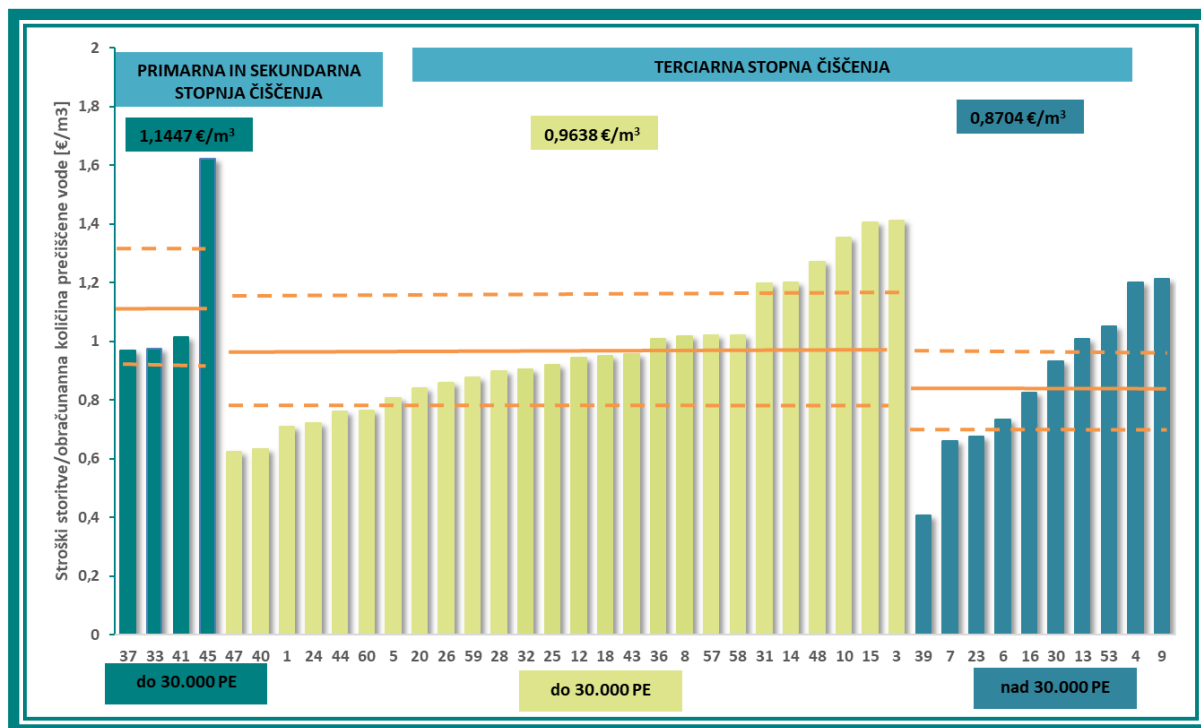

Vir: Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.

Izvedena razvrstitev analiziranih izvajalcev omogoča presojo obračunskih cen opravljanja storitev čiščenja komunalne odpadne in padavinske odpadne vode z javnih površin ob upoštevanju primerljivih pogojev izvajanja dejavnosti. Za izvajalce, ki so razvrščeni izven tolerančnega območja in od povprečne vrednosti primerljive skupine odstopajo več kot $\pm 20\%$, je pri pojasnjevanju odstopanja treba upoštevati dosežene vrednosti pojasnjevalnih kazalnikov, ki upoštevajo značilnosti in pogoje izvajanja čiščenja odpadne vode in so podrobneje analizirani v nadaljevanju projektne naloge.

PRIMERJALNA ANALIZA SKUPNIH STROŠKOV IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE


Metodološko različni pristopi omejujejo primerljivost posamezne skupine stroškov, zato so v nadaljevanju analizirani tudi skupni stroški izvajanja javne službe.

Skupni stroški čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin analiziranih izvajalcev se glede na faktor omrežnine gibljejo od 2,5200 do 28,7470 EUR/faktor/mesec, povprečno 10,9769 EUR/faktor/mesec. Zmanjšani skupni stroški glede na faktor omrežnine v povprečju znašajo 10,2285 EUR/faktor/mesec. Skupni stroški glede na obračunano količino očiščene vode se gibljejo med 0,6018 in 2,1874 EUR/m³, povprečno 1,3795 EUR/m³. Zmanjšani skupni stroški čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske

odpadne vode z javnih površin glede na obračunano količino očiščene vode v povprečju znašajo 1,12804 EUR/m³.

GRAF 51

Skupni stroški izvajanja javne službe čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin glede na obračunano količino očiščene vode in faktor omrežnine

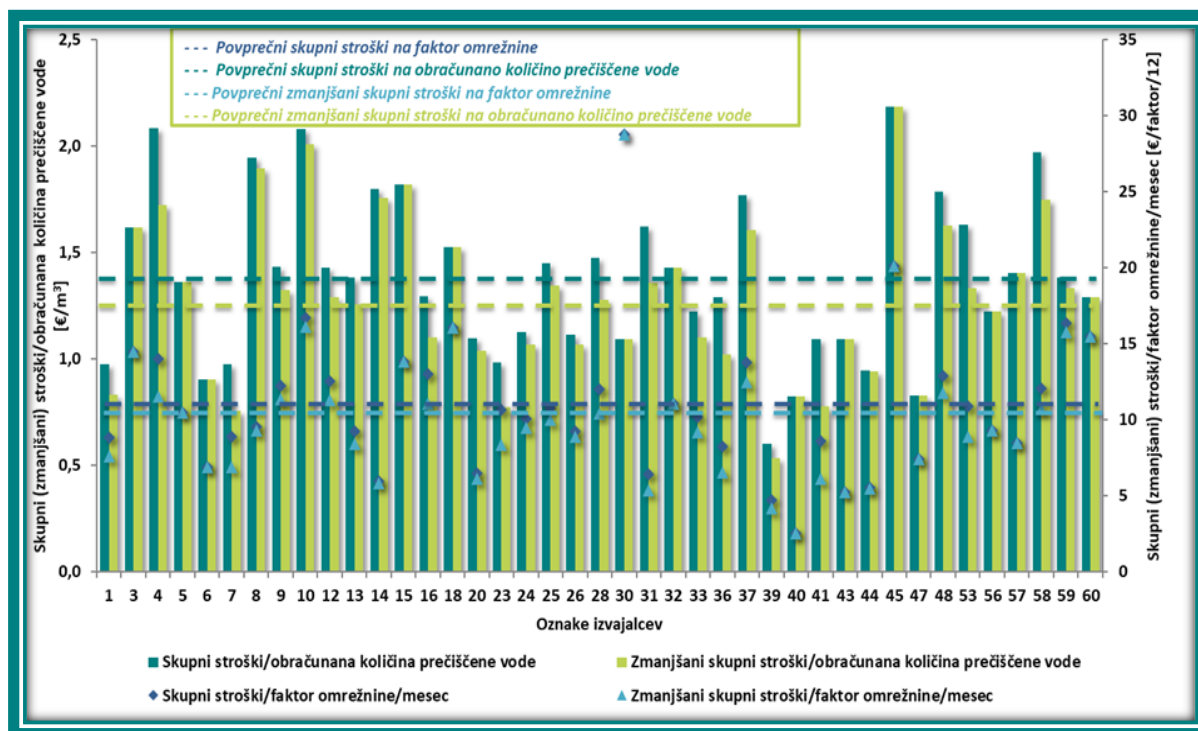

Vir: Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.


PRIMERJAVA STROŠKOV IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN V LETIH 2023 IN 2024

Za izvajalce, ki so sodelovali v primerjalni analizi izvajanja storitev čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode iz javnih površin za leti 2023 in 2024, je v nadaljevanju podana primerjava obračunske cene javne infrastrukture - omrežnine in obračunske lastne cene izvajanja storitev za obe leti.

Zmanjšana obračunska cena omrežnine se je v letu 2024 glede na leto 2023 pri izvajalcih spreminjala zelo različno, pri nekaterih znižala, pri drugih pa povečala. Povprečna zmanjšana obračunska cena omrežnine analiziranih izvajalcev se je v letu 2024 zvišala za 0,6 %. Tudi zmanjšana obračunska cena opravljanja storitev se je v letu 2024 glede na leto 2023 pri izvajalcih spreminjala zelo različno, od 25,2 % znižanja do 67,5 % povečanja. Povprečna zmanjšana obračunska cena opravljanja storitev analiziranih izvajalcev se je v letu 2024 glede na predhodno leto zvišala za 5,1 %.

GRAF 52


Primerjava stroškov javne infrastrukture čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode iz javnih površin za leti 2023 in 2024

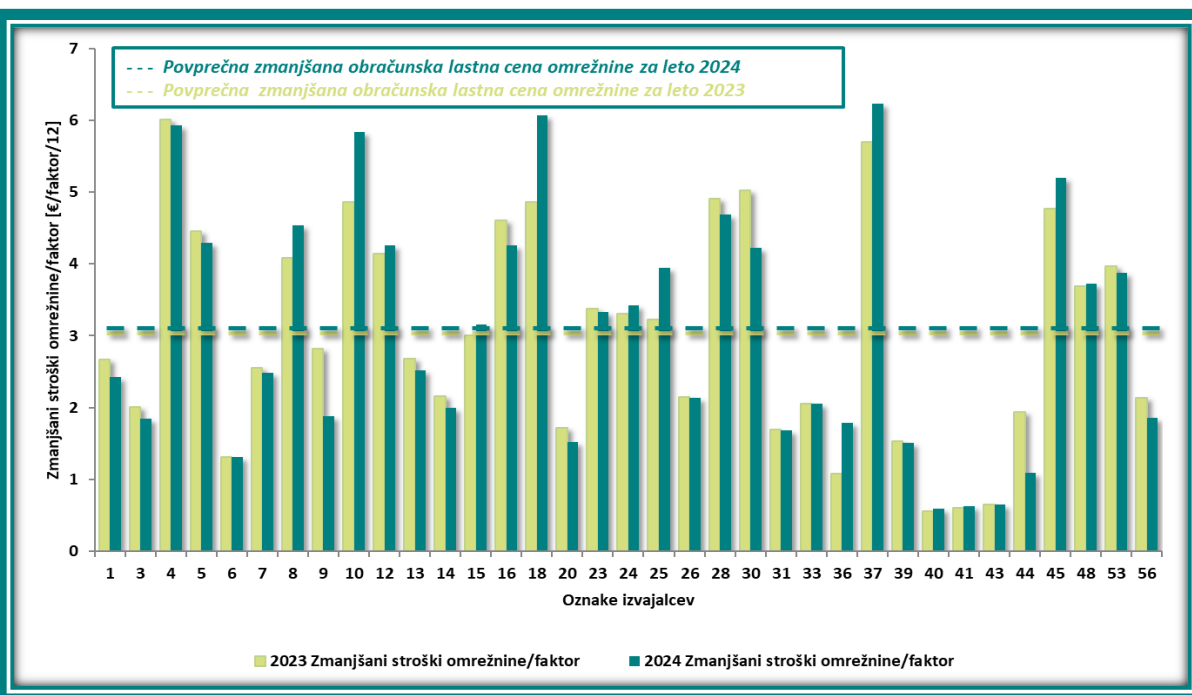

Vir: Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.

GRAF 53

Primerjava stroškov opravljanja storitev čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode iz javnih površin za leti 2022 in 2023

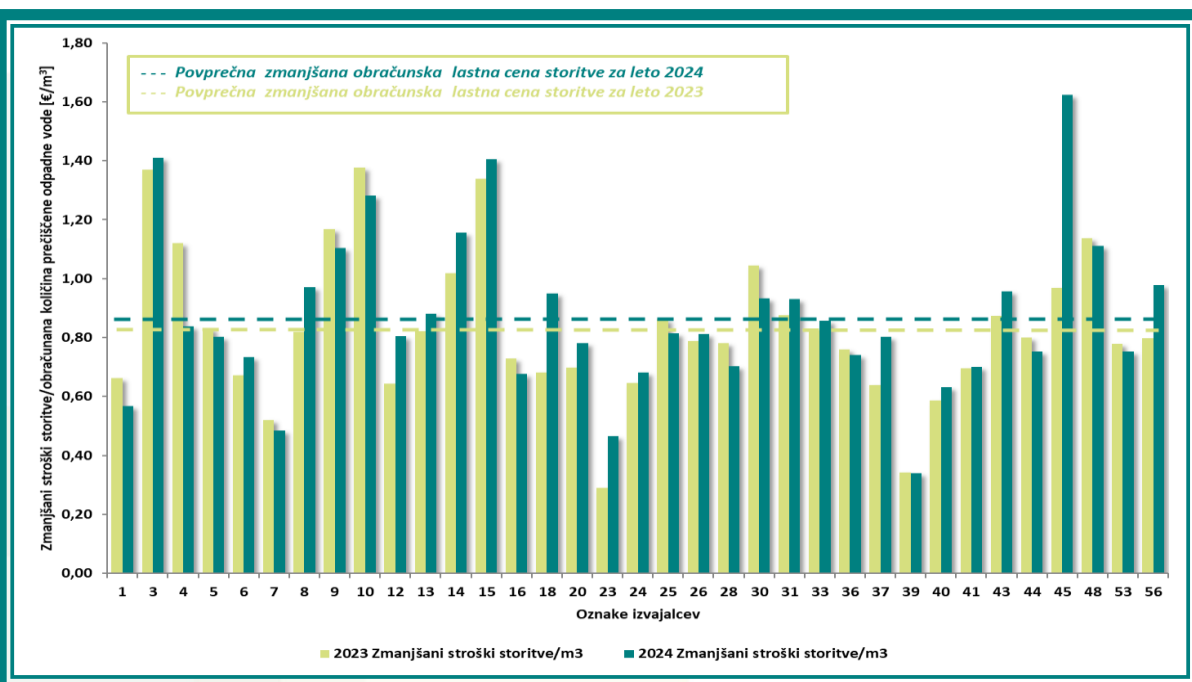

Vir: Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.


PRIMERJALNA ANALIZA STROŠKOV JAVNE INFRASTRUKTURE ČIŠČENJA PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH – OMREŽNINE

V naslednjem grafu so podani mesečni stroški omrežnine glede na obračunsko količino prečiščene padavinske odpadne vode s streh po posameznih izvajalcih. Obračunska cena omrežnine analiziranih izvajalcev se je v letu 2024 gibala od 0,0185 do 0,0846 EUR/m³ in v povprečju znašala 0,0469 EUR/m³.

Višino omrežnine pojasnjuje struktura stroškov javne infrastrukture, ki so vključeni v omrežnino posameznega izvajalca. V strukturi prevladujejo stroški amortizacije oz. najemnine infrastrukture, njihov delež v povprečju znaša 97,5 % in se giblje v razponu od 92,8 do 98,9 %. Stroški zavarovanja infrastrukture v povprečju predstavljajo 2,5 % in se gibljejo v razponu od 1,1 do 7,2 %. Stroškov odškodnin za infrastrukturo in odhodkov financiranja analizirani izvajalci niso imeli.

GRAF 54


Stroški javne infrastrukture čiščenja padavinske odpadne vode s streh - omrežnina

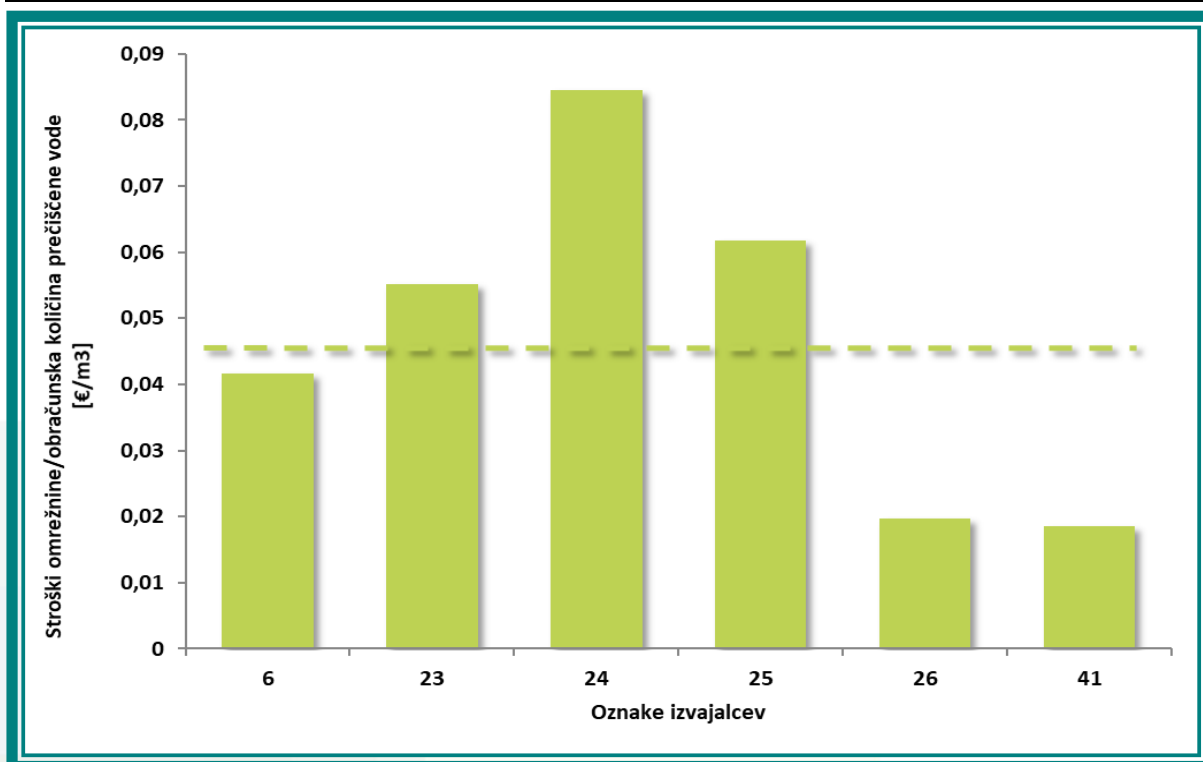

Vir: Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.

GRAF 55


Struktura stroškov javne infrastrukture čiščenja padavinske odpadne vode s streh - omrežnine

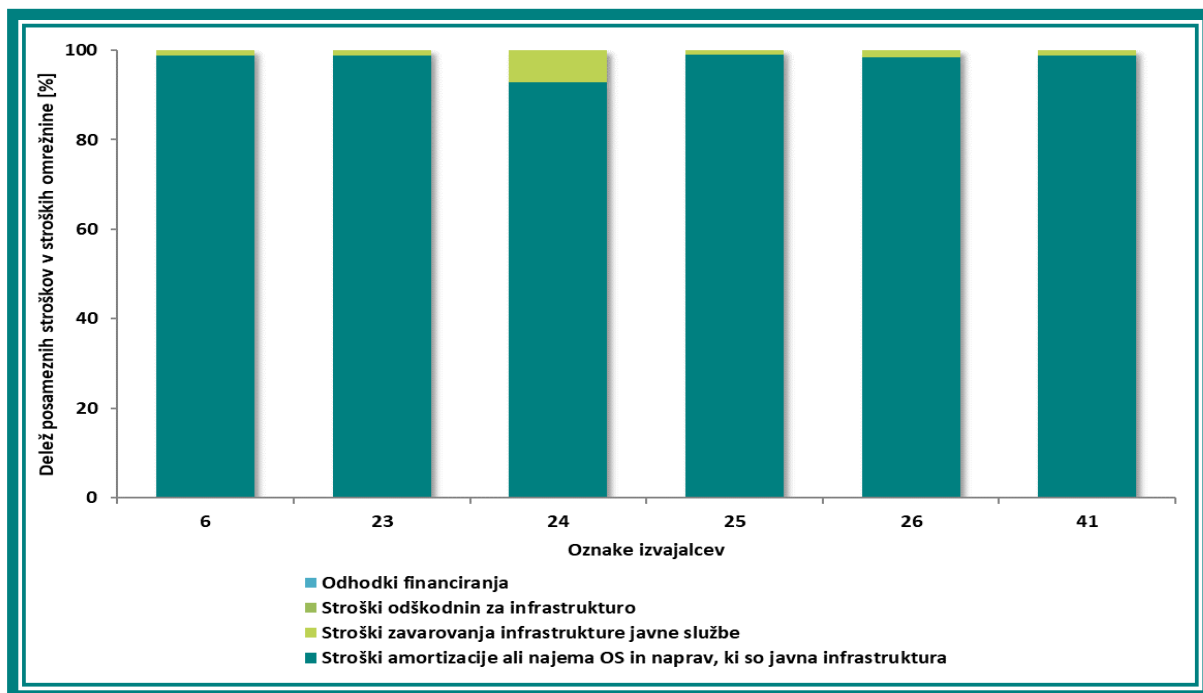

Vir: Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.

GRAF 56

Povprečna struktura stroškov javne infrastrukture čiščenja padavinske odpadne vode s streh - omrežnina

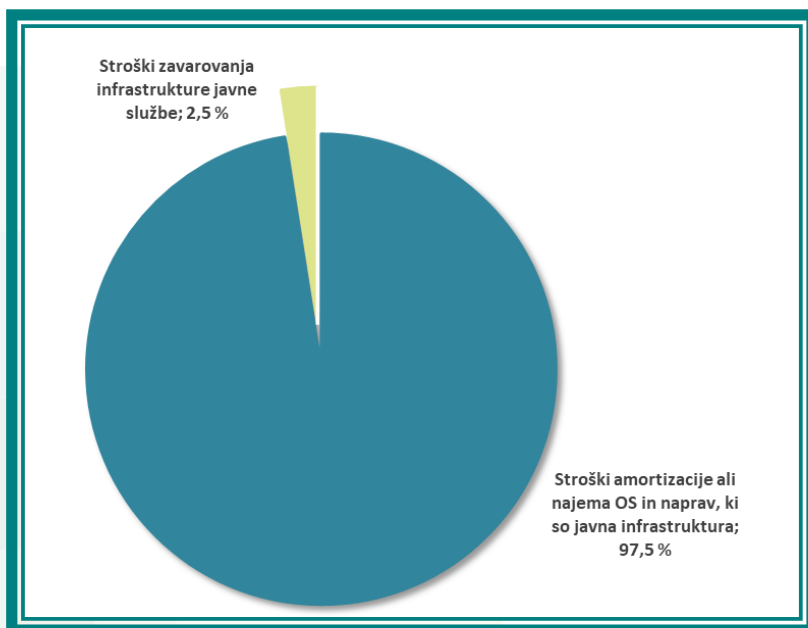


Vir: Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.

PRIMERJALNA ANALIZA STROŠKOV OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE ČIŠČENJA PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH

V grafu so prikazani povprečni stroški opravljanja storitev glede na obračunsko količino prečiščene vode po posameznih izvajalcih. Obračunska lastna cena storitev se je pri analiziranih izvajalcih v letu 2024 gibala od 0,0567 do 0,2207 EUR/m³ in v povprečju znašala 0,1376 EUR/m³. Za posameznega izvajalca so v grafu primerjalno podani tudi stroški opravljanja storitev čiščenja, zmanjšani za prihodke posebnih storitev. Zmanjšana obračunska cena opravljanja storitev čiščenja padavinske odpadne vode s streh je v povprečju znašala 0,1275 EUR/m³. Z upoštevanjem poročila za preteklo obračunsko obdobje so zmanjšani stroški opravljanja storitev v povprečju znašali 0,1228 EUR/m³.

GRAF 57

Stroški opravljanja storitev čiščenja padavinske odpadne vode s streh

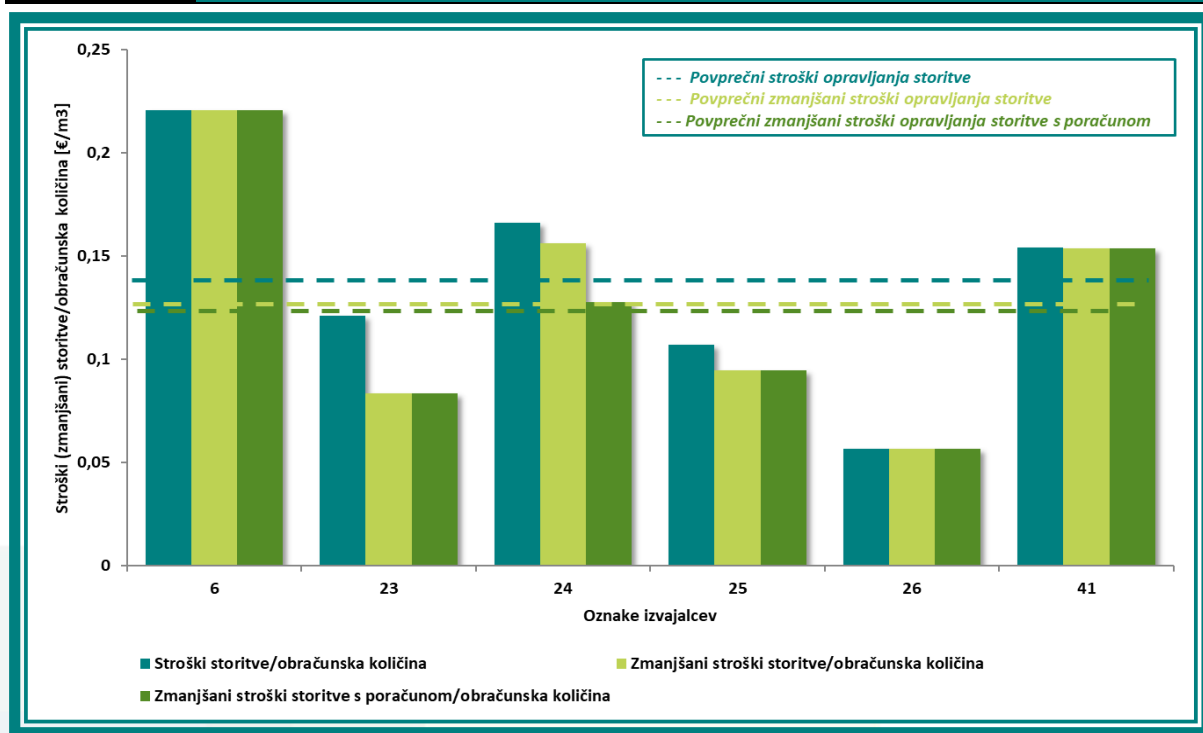


Vir: Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.

V strukturi stroškov opravljanja storitev največji delež predstavljajo neposredni proizvodni stroški, ki se gibljejo od 62,3 do 87,9 %, povprečno 70,2 %. Delež splošnih upravnih stroškov se giblje od 12,1 do 23,2 % in povprečno predstavlja 19,2 % stroškov opravljanja storitev. Delež posrednih proizvodnih stroškov se giblje od 0 do 11,2 %, povprečno 7,8 %, delež splošnih nabavno–prodajnih stroškov od 0 do 5,5 %, povprečno 1,2 %, in delež donosa na vložena poslovno potrebna sredstva od 0 do 2,0 %, povprečno 1,1 %. Ostali stroški v strukturi predstavljajo relativno majhen delež in ne vplivajo pomembno na lastno ceno opravljanja storitev.

GRAF 58


Struktura stroškov opravljanja storitev čiščenja padavinske odpadne vode s streh

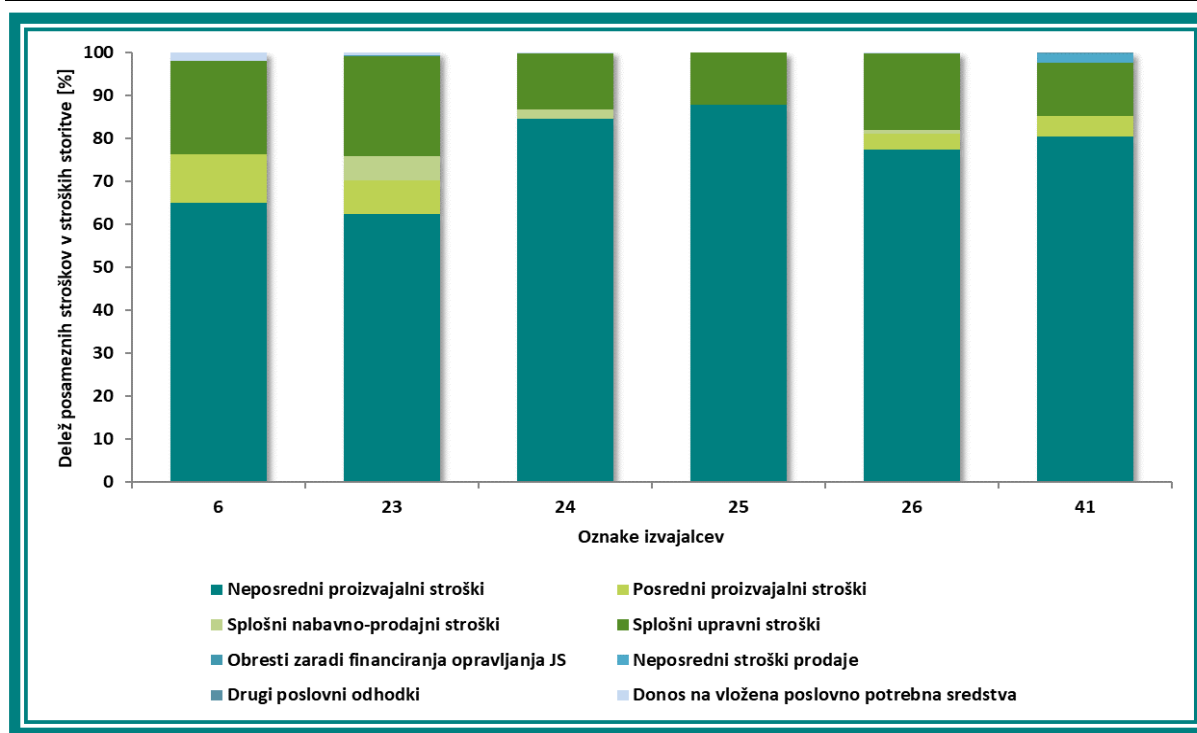

Vir: Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.

GRAF 59

Povprečna struktura stroškov opravljanja storitev čiščenja padavinske odpadne vode s streh

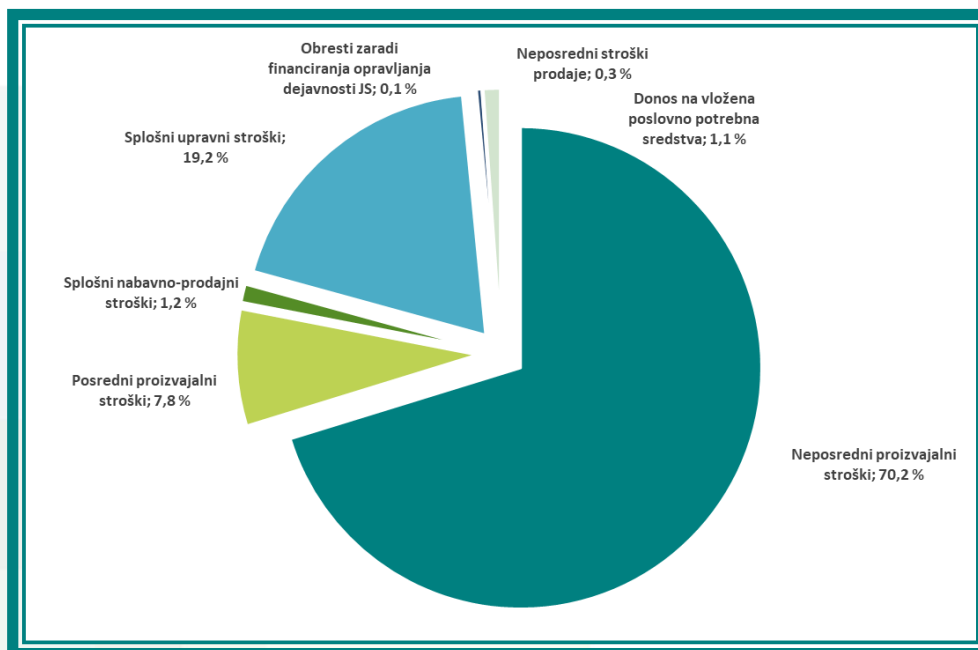


Vir: Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.


KLJUČNI KRITERIJI – POVZETEK ANALIZE VPLIVA NA STROŠKE ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN TER PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH

Analiza vpliva prostorske urejenosti oskrbovalnega območja posameznega izvajalca in razvrstitev izvajalcev v skupine s primerljivimi pogoji izvajanja javne službe omogoča presojo stroškov omrežnine in stroškov opravljanja storitev glede na stopnjo čiščenja, ki je eden ključnih povzročiteljev stroškov in s tem tudi kriterij za presojo upravičenih stroškov.

Stroški omrežnine in stroški opravljanja storitev se z višjo stopnjo čiščenja praviloma značilno zvišujejo in obratno, z nižjo stopnjo čiščenja so stroški izvajanja javne službe praviloma nižji. Poleg tega na višino stroškov izvajanja javne službe pomembno vplivajo tudi projektirana velikost čistilne naprave in stopnja njene izkoriščenosti kot tudi drugi dejavniki, zato je treba pri presoji stroškovne upravičenosti upoštevati tudi druge pogoje izvajanja javne službe. Pojasnjevalni kriteriji omogočajo opredeliti dejavnike, ki pojasnjujejo pozicioniranje posameznega izvajalca nad ali pod povprečje primerljive skupine izvajalcev glede na ključni kriterij in so podrobneje analizirani v nadaljevanju poročila.

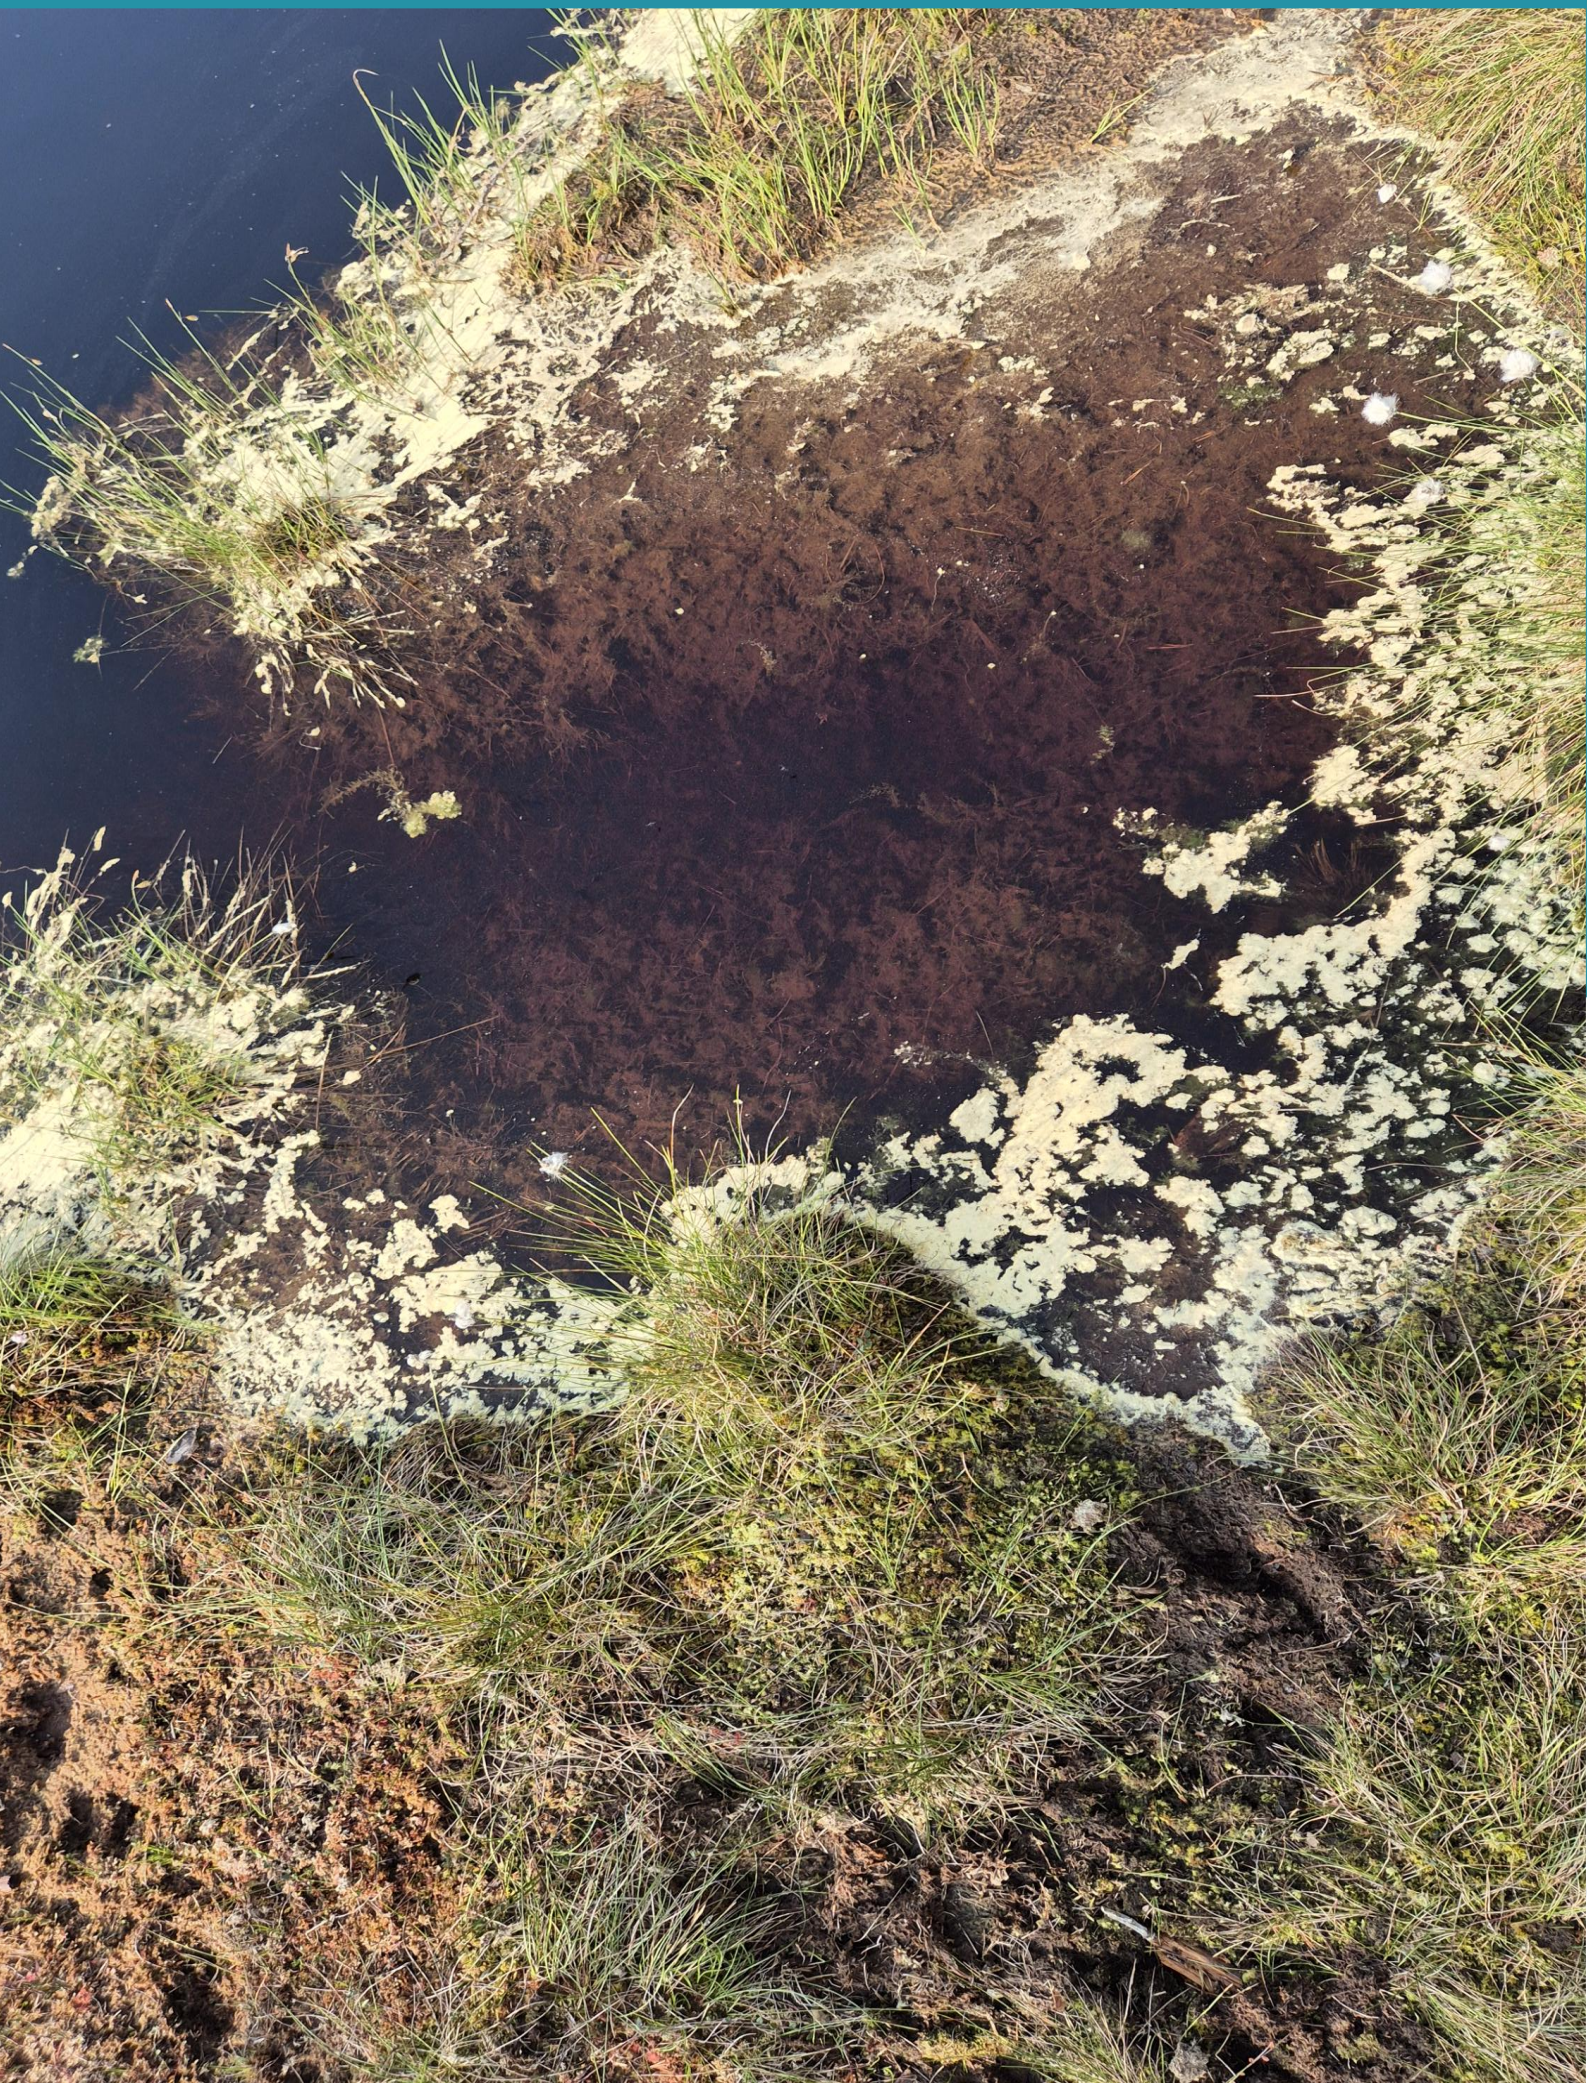

POJASNJEVALNI KRITERIJI IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE

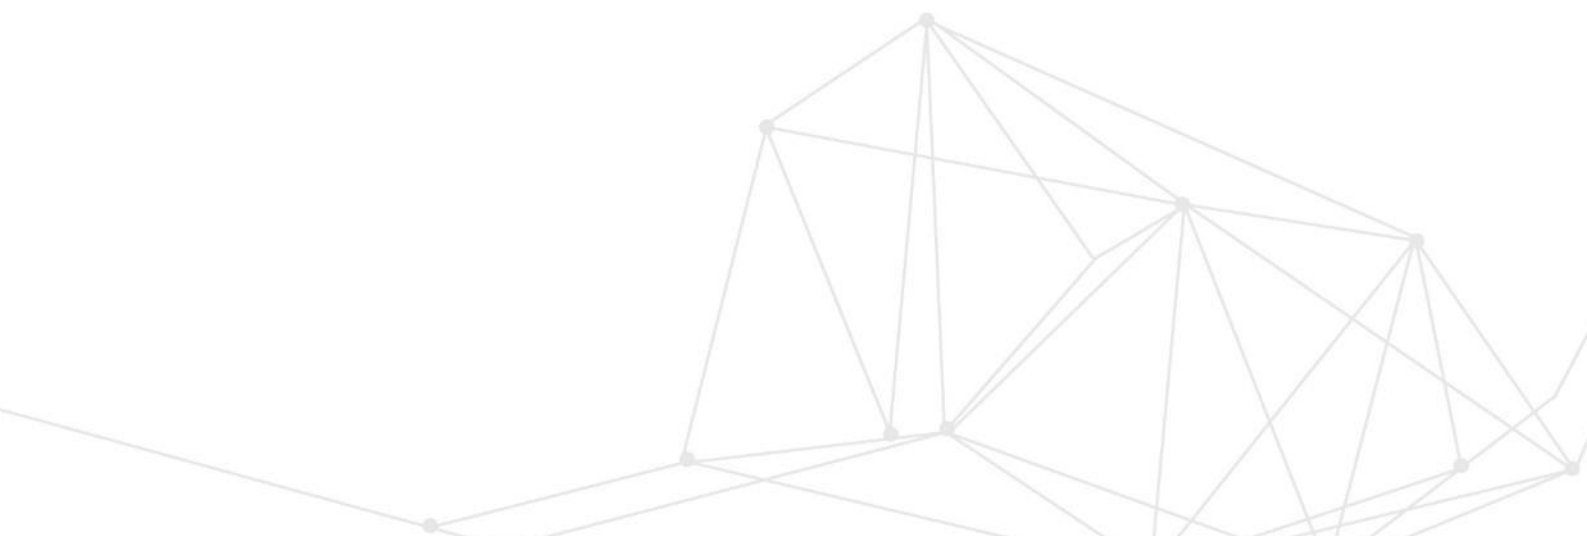

POJASNJEVALNI KRITERIJI IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE

Glede na okoljske predpise je treba za vse vire onesnaževanja zagotoviti ustrezno čiščenje odpadne vode, kar zahteva velike investicijske potenciale na področju izgradnje čistilnih naprav.


Čiščenje odpadne vode se na posameznih oskrbovalnih območjih izvaja pod različnimi pogoji. Prostorska urejenost oskrbovalnih območij in različni tehnično-tehnološki pogoji izvajanja storitev so izrazito lokalno opredeljeni in pomembno vplivajo na višino stroškov izvajanja javne službe. Karakteristike in stroškovna zahtevnost čiščenja čistilnih naprav, ki jih upravlja posamezni izvajalec, vplivajo na povprečno lastno ceno izvajanja storitev, zato je poznavanje pogojev izvajanja pomembno pri presoji upravičenih cen.

V nadaljevanju so analizirani nekateri pomembnejši dejavniki čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ki poleg ključnih kriterijev, t. j. stopnje čiščenja odpadne vode, velikosti čistilnih naprav in obračunske količine očiščene vode, vplivajo na stroške izvajanja javne službe. Pojasnjevalni kriteriji tako omogočajo opredeliti dejavnike, ki pojasnjujejo pozicioniranje posameznega izvajalca nad ali pod povprečje primerljive skupine izvajalcev glede na ključni kriterij.

PROSTORSKA UREJENOST ČIŠČENJA ODPADNE VODE

Število oskrbovanih občin in čistilnih naprav v upravljanju

Oskrbovalno območje izvajalcev čiščenja odpadne vode je zelo različno. 21 od 42 analiziranih izvajalcev izvaja čiščenje odpadne vode le na območju ene občine, ostali na območju več občin, v povprečju 2,5. Analizirani izvajalci upravljajo od 1 do 21 čistilnih naprav, v povprečju 6,0. 10 analiziranih izvajalcev upravlja le eno čistilno napravo.

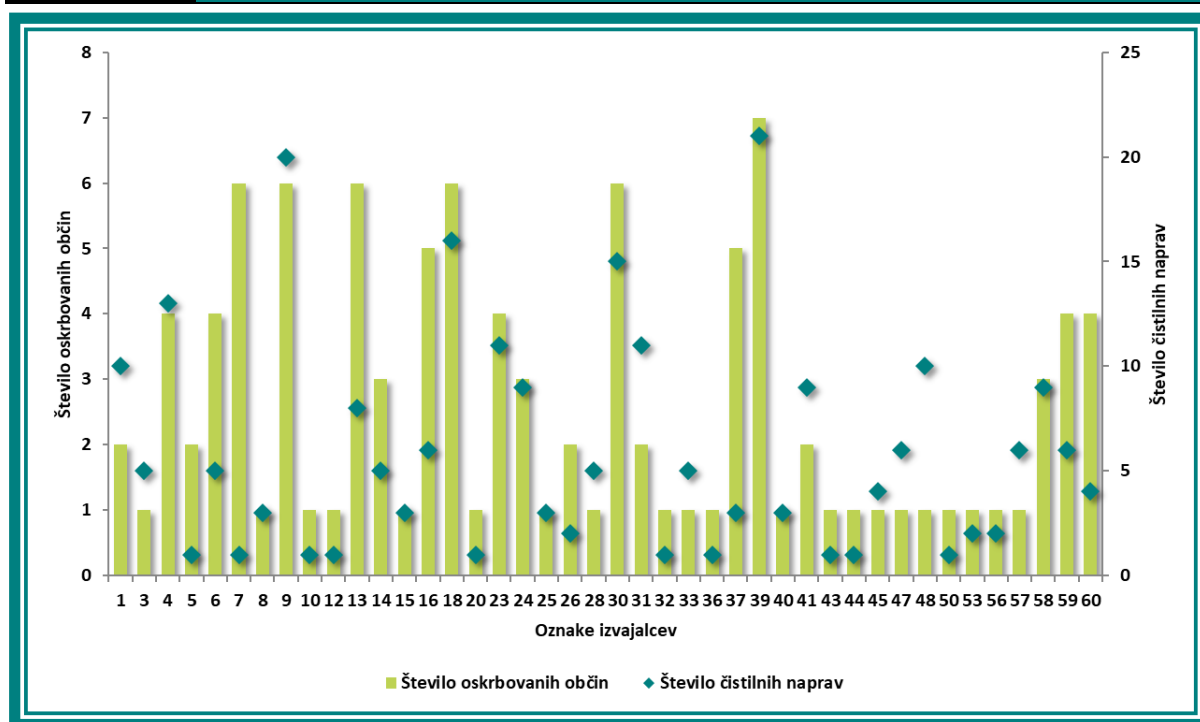

Vir: Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.


Projektirana in koriščena zmogljivost čistilnih naprav v upravljanju

Skupna projektirana zmogljivost čistilnih naprav v upravljanju posameznega izvajalca se giblje od 6.500 do 582.212 PE, povprečno 44.308 PE. Pri tem večina izvajalcev poleg večje čistilne naprave upravlja tudi več manjših čistilnih naprav s projektirano zmogljivostjo manjšo od 1.000 PE. Veliko število manjših čistilnih naprav je predvsem posledica razpršene poselitve.

Dosežena stopnja izkoriščenosti posameznih čistilnih naprav je zelo različna. V nadaljevanju je grafično prikazana primerjava med projektirano zmogljivostjo in dejansko povprečno letno obremenitvijo čistilnih naprav v upravljanju posameznega izvajalca. Povprečna dosežena stopnja izkoriščenosti se giblje od 18,2 do 111,2 %, povprečno 73,2 %.

GRAF 61


Število in projektirana zmogljivost čistilnih naprav v upravljanju posameznega izvajalca

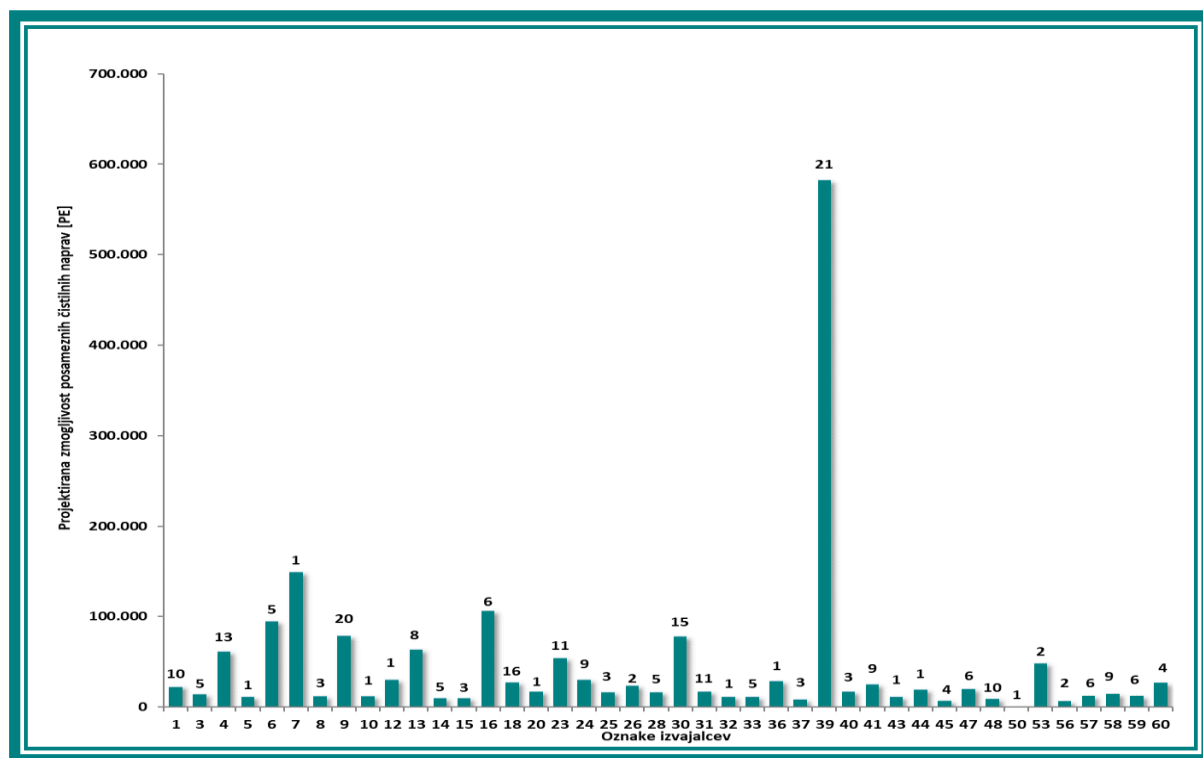


Vir: Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.

GRAF 62

Projektirana in koriščena zmogljivost čistilnih naprav

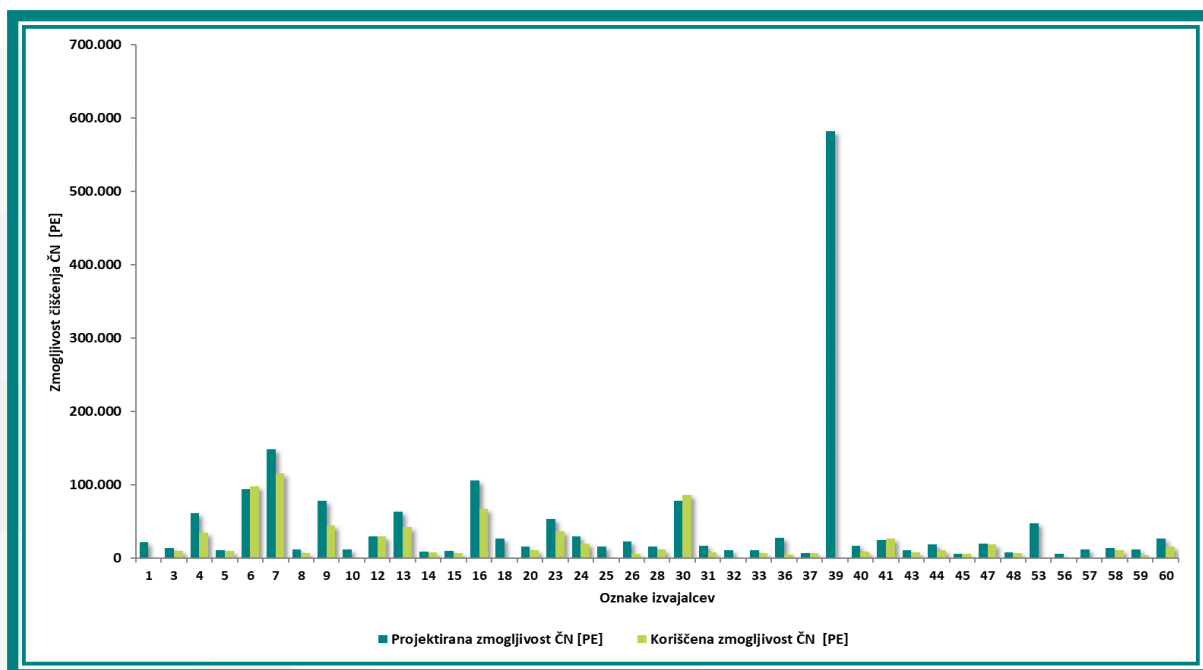

Vir: Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.

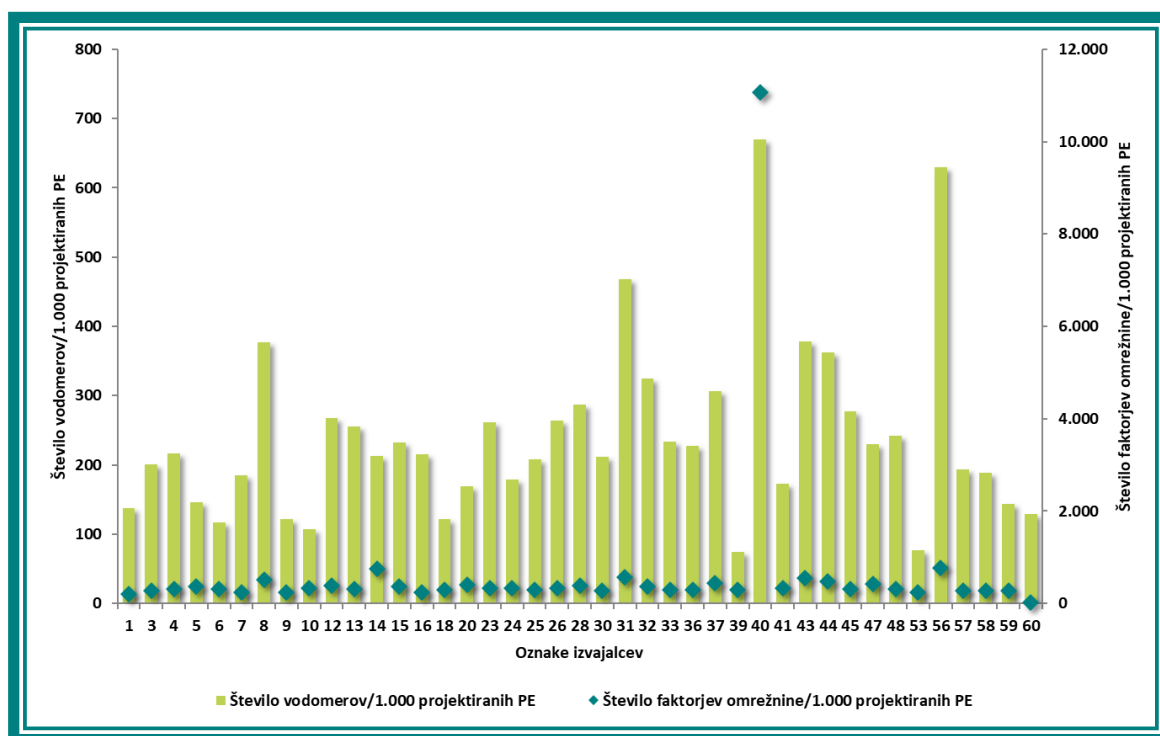

Vir: Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.

Iz podrobnejše analize števila obračunskih vodomero in vsote faktorjev omrežnine na 1.000 PE projektirane zmogljivosti vseh čistilnih naprav v upravljanju posameznega izvajalca izhaja, da so razlike precejšnje, saj se število vodomero na 1.000 PE projektirane zmogljivosti giblje med 75 in 669, povprečno 240, medtem ko se vsota faktorjev omrežnine giblje od 23 do 11.058, povprečno 614 faktorjev na 1.000 PE projektirane zmogljivosti.

Podobno sliko kaže tudi primerjava števila oskrbovanih prebivalcev na 1.000 PE projektirane zmogljivosti. Število se giblje od 377 do 1.504, povprečno analizirani izvajalci oskrbujejo 633 prebivalcev na 1.000 PE projektirane zmogljivosti čistilnih naprav, ki jih upravljajo.

Število in velikost čistilnih naprav v upravljanju posameznega izvajalca, predvsem pa njihova projektirana in koriščena zmogljivost pomembno vplivajo na stroške opravljanja storitev. V primeru zmogljivih čistilnih naprav z visoko stopnjo izkoriščenosti so stroški čiščenja odpadne vode praviloma nižji. In obratno, v primeru izvajanja javne službe z večjim številom manj zmogljivih čistilnih naprav so stroški čiščenja praviloma višji.

Količina očiščene odpadne vode

Tudi pri obračunu čiščenja odpadne vode se, tako kot pri odvajanju, upošteva t. i. verjetnostno merilo in porabnikom zaračuna količino, ki je enaka količini prodane pitne vode. Dejanske količine odpadne vode, ki se čisti na čistilnih napravah, so praviloma višje. Na čistilnih


napravah se namreč poleg komunalne odpadne vode, ki nastaja v gospodinjstvih in gospodarstvu, čistijo tudi industrijska odpadna voda ter padavinska in druga odpadna voda.

Čiščenje padavinske odpadne vode z javnih površin in streh je javna služba, medtem ko čiščenje padavinske odpadne vode s površin, ki niso javne, ni javna služba, vendar v večini primerov izvajalci še nimajo vzpostavljene potrebne evidence za obračunavanje teh količin očiščene odpadne vode. Izvajalci v okviru javne službe v večini primerov kalkulatивно upoštevajo tudi industrijsko odpadno vodo. Razlog je predvsem v tem, da v praksi še niso vzpostavljene evidence za ločeno spremljanje in obračunavanje stroškov čiščenja odpadne vode za storitve, ki se izvajajo v okviru javne službe, in storitve, ki niso javne.

V naslednjem grafu je podana primerjava med vtokom odpadne vode na čistilne naprave in dejansko količino obračunane očiščene vode. Primerjava kaže pomembne količinske razlike med očiščeno in obračunano količino, pri nekaterih izvajalcih tudi večkratne. Navedeno pogojuje večje količine očiščene odpadne vode glede na obračunano količino in s tem različne pogoje izvajanja dejavnosti.

GRAF 64

Vtok odpadne vode na čistilne naprave in obračunana količina očiščene odpadne vode

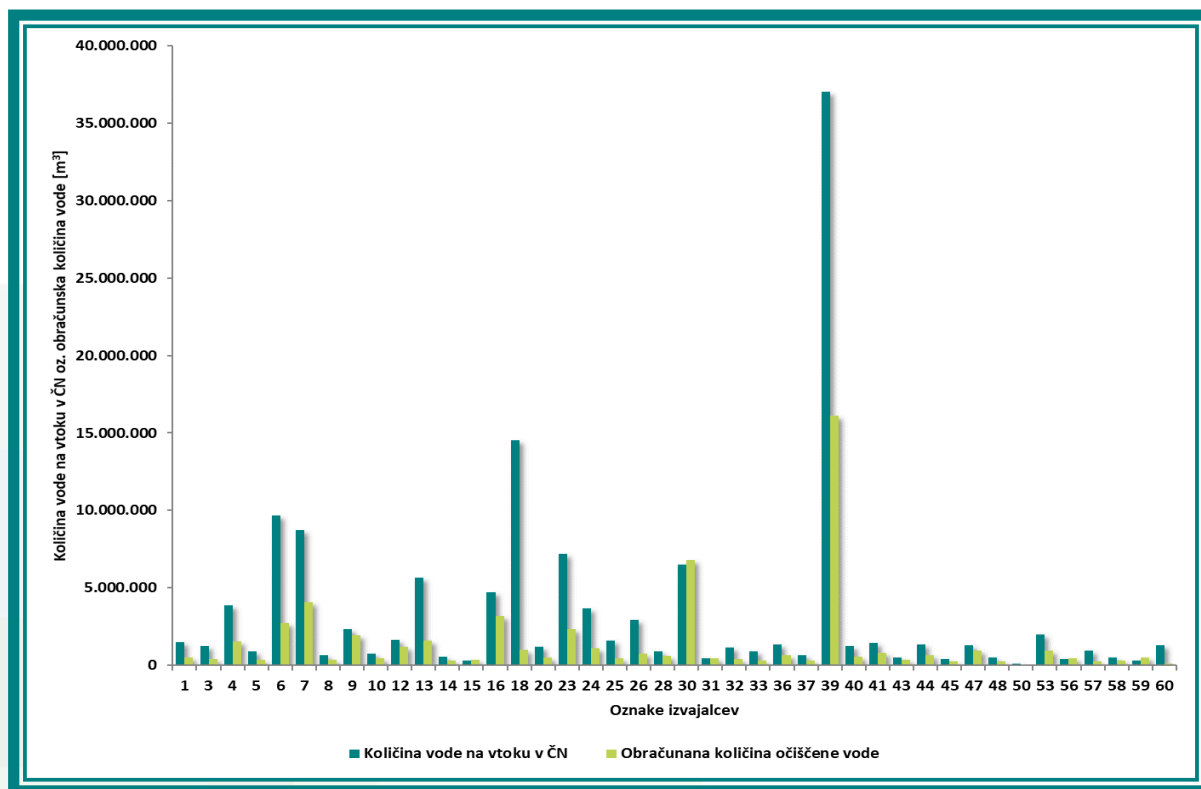

Vir: Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.

KAKOVOST IN ZANESLJIVOST IZVAJANJA DEJAVNOSTI ČIŠČENJA ODPADNE VODE

Glede na okoljske predpise je treba za vse vire onesnaževanja zagotoviti ustrezno čiščenje odpadne vode, zato je pomembno, ali čistilne naprave na iztoku zagotavljajo očiščeno vodo v skladu s predpisi pri vseh spremembah na vtoku.


Stopnja čiščenja odpadnih voda

Na naslednjih dveh grafih so prikazni povprečni učinki čiščenja, izračunani kot povprečno razmerje med vrednostmi posameznih parametrov odpadne vode na vtoku in iztoku iz posamezne čistilne naprave, ob upoštevanju projektirane velikosti analiziranih čistilnih naprav v upravljanju posameznega izvajalca.

Večja obremenitev odpadne vode na vtoku in posledično potrebno bolj učinkovito čiščenje zvišujeta stroške čiščenja odpadne vode.

GRAF 65


Povprečni učinki čiščenja odpadne vode po posameznih parametrih (neraztopljeni snovi, amonijev dušik, celotni dušik, celotni fosfor) glede na projektirano zmogljivost čistilnih naprav

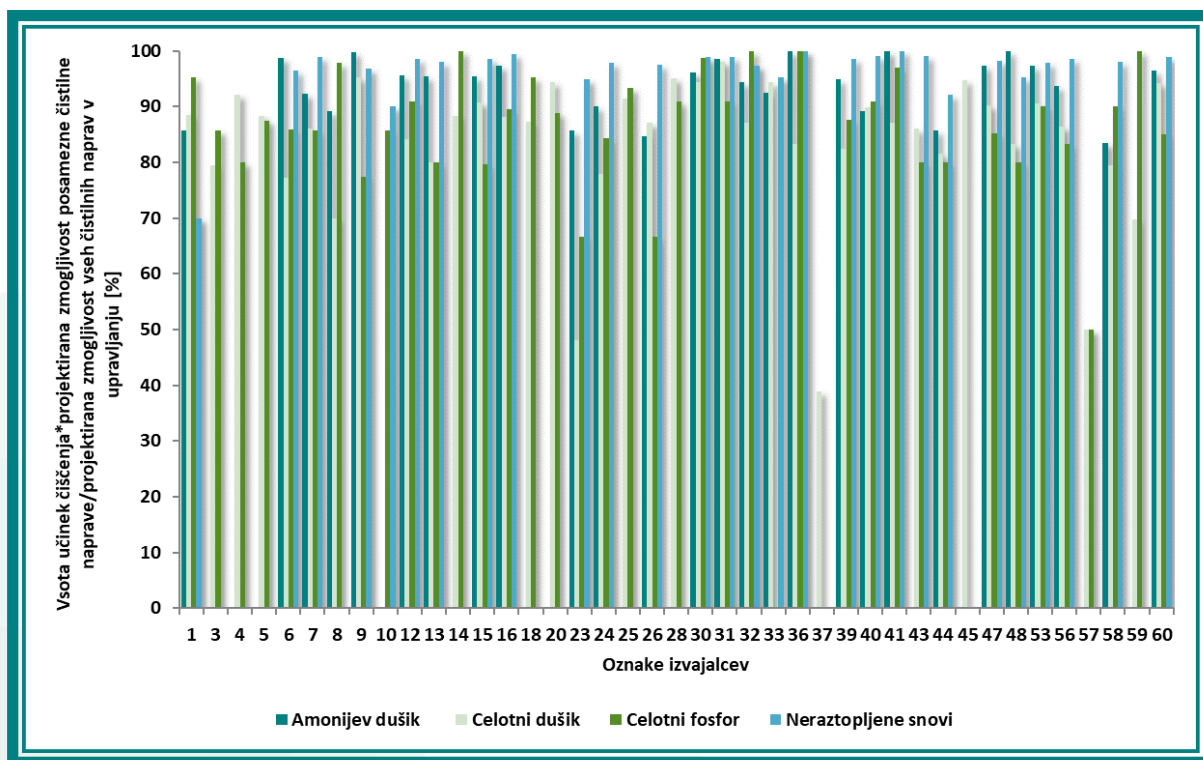

Vir: Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.

GRAF 66

Povprečni učinki čiščenja odpadne vode po posameznih parametrih (KPK, BPK₅) glede na projektirano zmogljivost čistilnih naprav

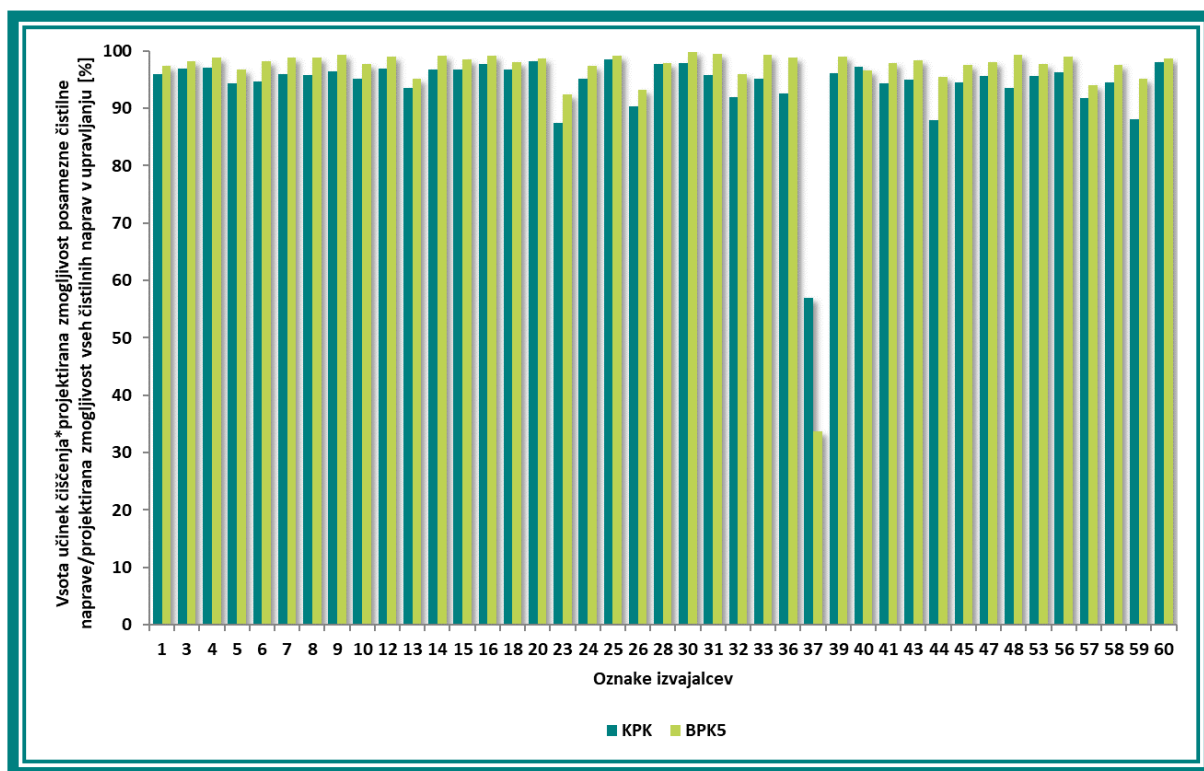

Vir: Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.

Iz analize razpoložljivih podatkov o količinah odpadne vode očiščene s posamezno stopnjo čiščenja izhaja, da so analizirani izvajalci pretežno del odpadne vode očistili s terciarno stopnjo čiščenja. Strukturni deleži odpadne vode očiščene s posamezno stopnjo čiščenja po posameznih izvajalcih so razvidni iz grafičnega prikaza, primerjalno je podana višina skupnih stroškov čiščenja glede na obračunano količino prečiščene odpadne vode. Praviloma velja, da večji kot je delež odpadne vode, ki se prečisti po višji stopnji čiščenja, višji so skupni stroški čiščenja na obračunsko enoto očiščene odpadne vode.

GRAF 67

Strukturni deleži očiščene odpadne vode glede na stopnjo čiščenja v primerjavi s skupnimi stroški čiščenja glede na obračunano količino očiščene odpadne vode



Vir: Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.

TRAJNOSTNA NARAVNANOST IN STROŠKOVNA UČINKOVITOST

Z ekonomskega vidika je za trajnostni razvoj pomembna predvsem ustrezna cenovna politika, ki z vključitvijo vseh stroškov, stroškov rabe naravnega vira in okoljskih stroškov, vpliva na učinkovito rabo in zagotavlja ustrezna sredstva za obnovo in trajnostni razvoj.

Z doseganjem ustreznega čiščenja odpadnih voda je povezana tudi izgradnja kanalizacijskih sistemov za odvod odpadne vode od vira onesnaževanja do čistilne naprave. Priključevanje na kanalizacijske sisteme ponekod še poteka, med zgrajenimi pa prevladujejo mešani kanalizacijski sistemi, ki skupno odvajajo komunalno in padavinsko odpadno vodo. To povzroča velika nihanja pri dotokih na čistilne naprave ter v bioloških obremenitvah voda. Izgradnja kanalizacijskih sistemov na redko naseljenih področjih je otežena, pogosto celo neizvedljiva zaradi reliefnih značilnosti. V takih primerih je pogosto ceneje zgraditi manjše čistilne naprave blizu vira onesnaženja.


Stroški amortizacije oziroma najema javne infrastrukture

Stroški amortizacije oz. najema javne infrastrukture pri analiziranih izvajalcih v povprečju predstavljajo 96% vseh stroškov javne infrastrukture in pomembno vplivajo na višino

omrežnine⁴. Čistilne naprave predstavljajo ključen del javne infrastrukture, zato smo analizirali, v kakšni višini je pri posameznih izvajalcih obračunan strošek amortizacije oz. najemnine za javno infrastrukturo glede na projektirano in koriščeno zmogljivost.

GRAF 68

Strošek amortizacije oz. najemnine za javno infrastrukturo glede na projektirano in koriščeno zmogljivost čistilnih naprav

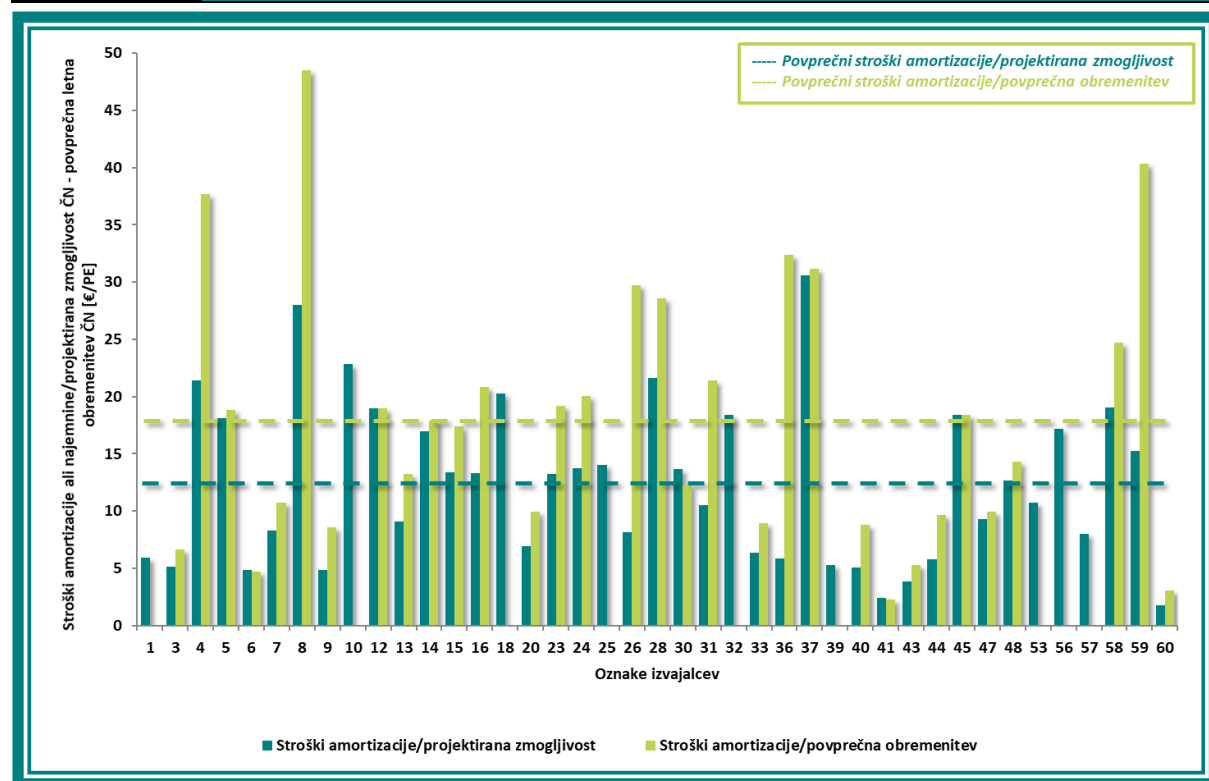

Vir: Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.

Preračunano na projektirano zmogljivost čistilnih naprav v upravljanju analiziranih izvajalcev znaša strošek amortizacije oz. najemnine za javno infrastrukturo od 1,77 do 30,56 EUR/PE, povprečno 12,42 EUR/PE. Strošek amortizacije oz. najemnine je ob upoštevanju dejansko izkoriščene zmogljivosti na enoto višji in se giblje od 2,24 do 48,48 EUR/PE, povprečno 17,95 EUR/PE.

Lahko predpostavljamo, da je velik razpon posledica različne stopnje izkoriščenosti razpoložljivih kapacitet čistilnih naprav ter dejstva, da infrastruktura v vseh primerih ni realno ovrednotena, da se ne upoštevajo enotne amortizacijske stopnje ter da najemnina v vseh primerih ni obračunana v višini obračunane amortizacije. Navedene razlike pomembno vplivajo na različne stroške javne infrastrukture in s tem ceno omrežnine.


⁴ Višina stroškov amortizacije je odvisna od realno ovrednotene infrastrukture ter upoštevane stopnje amortizacije. Z Uredbo MEDO se amortizacija izračunava enotno, po metodi časovnega amortiziranja, glede na stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti infrastrukture javne službe in ob upoštevanju življenjske dobe oz. amortizacijske stopnje, ki jo predpisuje Uredba MEDO. Pri tem mora biti najemnina, ki jo občina kot lastnica infrastrukture zaračunava izvajalcu javne službe, najmanj v višini obračunane amortizacije.

Stopnja pokritja odhodkov s prihodki

Polno kritje stroškov izvajanja dejavnosti z ekonomskega vidika zagotavlja trajnostno in nemoteno izvajanje javne službe. Stopnja pokritja odhodkov s prihodki dejavnosti čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode se je pri analiziranih izvajalcih gibala od 89,5 do 131,7 %, in v povprečju znašala 103,5 %. Kljub pozitivni povprečni stopnji pokritja odhodkov pa iz anketnih vprašalnikov izhaja, da je od 42 analiziranih izvajalcev 10 izvajalcev (24 %) v letu 2024 poslovanje dejavnosti zaključilo z izgubo.

GRAF 69

Stopnja pokritja odhodkov s prihodki dejavnosti čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode

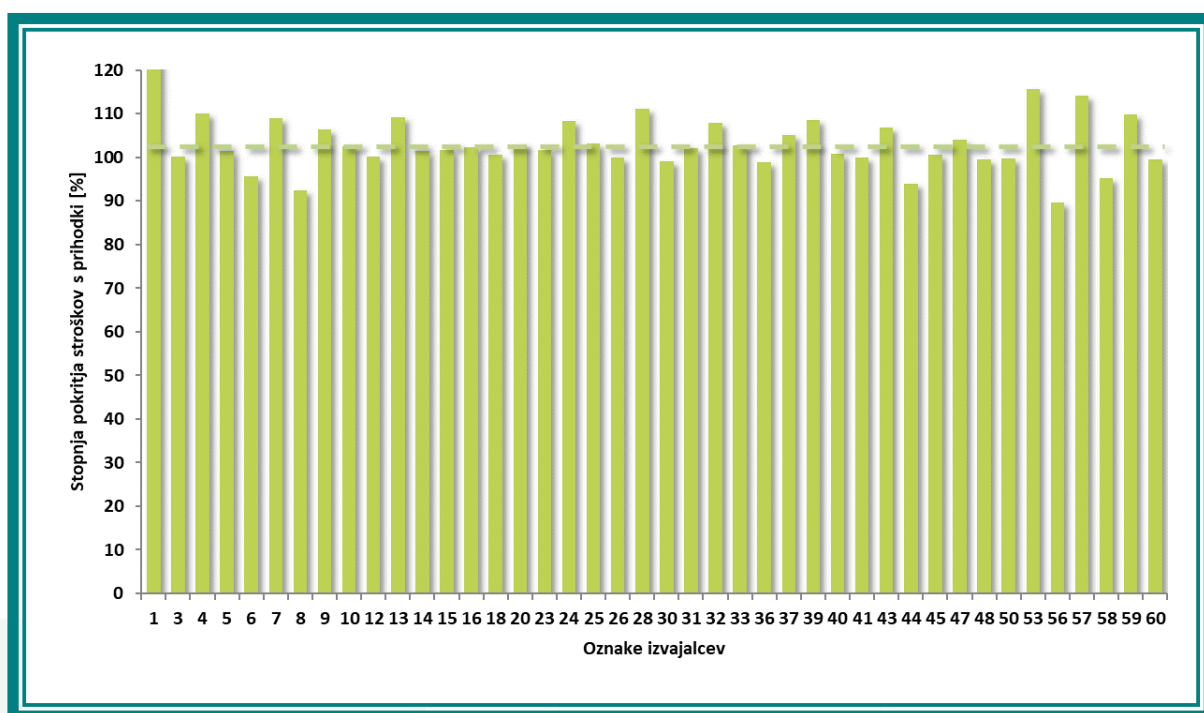

Vir: Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.

POJASNJEVALNI KRITERIJI – POVZETEK ANALIZE VPLIVA NA STROŠKE ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE

Prostorska urejenost čiščenja odpadne vode

Število in velikost čistilnih naprav v upravljanju posameznega izvajalca, predvsem pa njihova projektirana in koriščena zmogljivost pomembno vplivajo na stroške opravljanja storitev. V primeru zmogljivih čistilnih naprav z visoko stopnjo izkoriščenosti so stroški čiščenja odpadne vode praviloma nižji. Stroški čiščenja pri večjem številu manjših naprav v upravljanju posameznega izvajalca so v primerjavi z manj napravami enake zmogljivosti višji.

Primerjava kaže pomembne količinske razlike med očiščeno in obračunano količino, pri nekaterih izvajalcih tudi večkratne. Navedeno pogojuje večje količine očiščene odpadne vode glede na obračunano količino in s tem različne pogoje in višje stroške izvajanja dejavnosti.

Kakovost in zanesljivost čiščenja odpadne vode

Iz izvedenih analiz lahko povzamemo, da so analizirane čistilne naprave različne glede projektirane in koriščene zmogljivosti, na njih pa se izvajajo tudi različne stopnje čiščenja, kar vpliva na višino lastne cene.

Podatki pridobljeni z anketo so po posameznih čistilnih napravah zelo omejeni, iz tehničnega, predvsem pa iz ekonomskega vidika. Na podlagi povprečnih stroškov čiščenja na čistilnih napravah, ki jih upravlja posamezni izvajalec, lahko sklepamo, da na stroške čiščenja količina odpadne vode nima velikega vpliva, bolj pomembna sta projektirana zmogljivost in kakšno onesnaženje je potrebno očistiti oziroma v kakšni meri se očisti onesnaženo odpadno vodo.

Večja obremenitev odpadne vode na vtoku in posledično potrebno bolj učinkovito čiščenje zvišujeta stroške izvajanja čiščenja odpadne vode. Praviloma velja, da večji kot je delež odpadne vode, ki se prečisti po višji stopnji čiščenja, višji so skupni stroški čiščenja na obračunsko enoto očiščene odpadne vode.


Trajnostna naravnost in stroškovna učinkovitost

Z vidika trajnostnega razvoja je izrednega pomena, da se sredstva amortizacije oz. najemnine za uporabo javne infrastrukture oblikujejo v predpisani višini in namenijo za zagotavljanje razvoja in obnovo infrastrukture. Velike razlike v višini obračunane amortizacije oz. najemnine za javno infrastrukturo kažejo, da infrastrukturna sredstva v vseh primerih niso realno ovrednotena, da se ne upoštevajo enotne amortizacijske stopnje ter da najemnina v vseh primerih ni obračunana v višini obračunane amortizacije. Navedene razlike vplivajo na različne stroške javne infrastrukture in s tem ceno omrežnine.

Z ekonomskega vidika trajnost čiščenja odpadne vode zagotavlja polno kritje stroškov izvajanja dejavnosti. V letu 2024 je 24 % analiziranih izvajalcev na dejavnosti čiščenja odpadne vode poslovalo negativno, kar omejuje zanesljivo in nemoteno izvajanje javne službe.



ZAKLJUČNE UGOTOVITVE

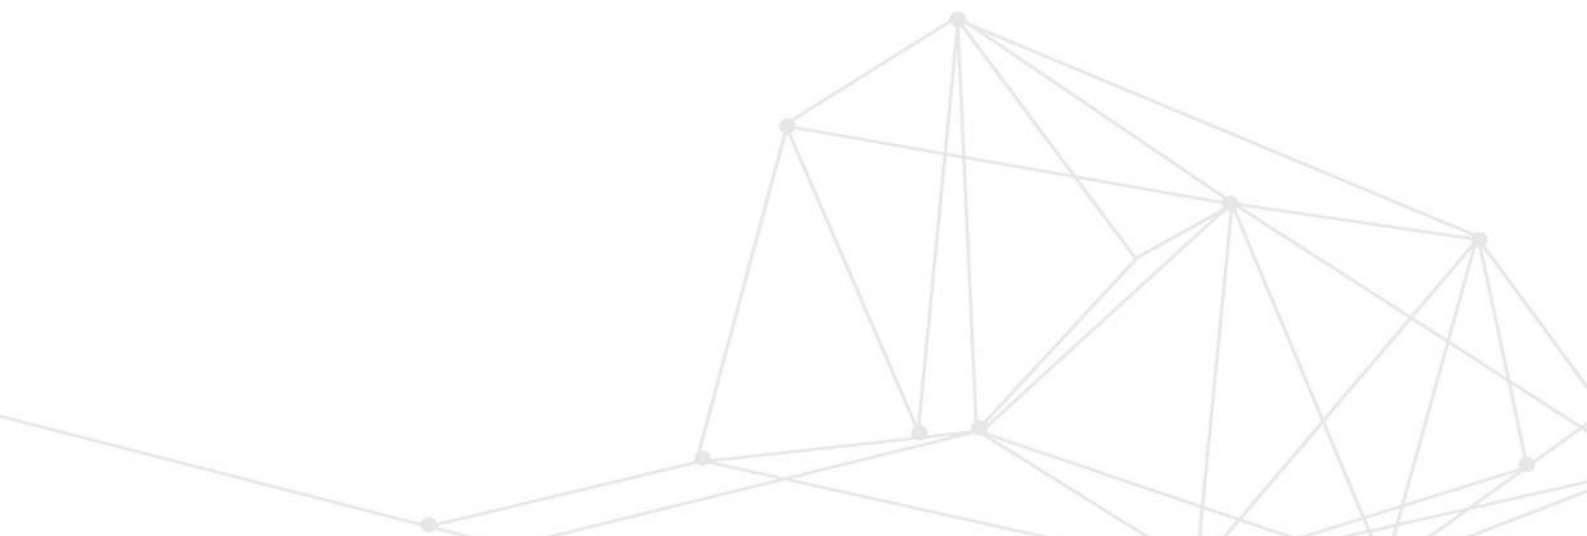

ZAKLJUČNE UGOTOVITVE

Izhodišča izvajanja javnih služb

Obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja se izvajajo v pogojih lokalnih naravnih monopolov. Zaradi lokalnega zagotavljanja storitev je izvajanje organizacijsko razdrobljeno in stroškovno zahtevno. Občine, odgovorne za zagotavljanje komunalnih storitev, se pri tem soočajo z vprašanjem, kateri stroški in v kolikšni višini so dejansko upravičeni, izvajalci javnih služb pa z dilemo, kako jih ustrezno argumentirati.

Obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja se na posameznih oskrbovalnih območjih izvajajo pod zelo različnimi pogoji. Poleg naravnih pogojev na izvajanje vplivajo tudi številne tehnično-tehnološke značilnosti lokalnega značaja, kar pomembno vpliva na lastno ceno storitev.

Pomen upoštevanja lokalnih pogojev izvajanja javne službe

Pomembno je, da občine, kot pristojne za določanje cen storitev, pri presoji upravičenih stroškov upoštevajo pogoje izvajanja posamezne javne storitve, ki jih določajo značilnosti prostorske urejenosti oskrbovalnih sistemov v upravljanju posameznega izvajalca.

Brez upoštevanja navedenega se lahko izvajalcu pripiše neučinkovito izvajanje in posledično nižji priznani stroški, čeprav je razlog za odstopanja pogosto v zahtevnejših pogojih izvajanja dejavnosti. V takih primerih je primerjalna analiza (*angl. benchmarking*) najprimernejše orodje za celovito vrednotenje učinkovitosti izvajanja javnih storitev in presojo upravičenosti stroškov.

Primerjalna analiza izvajanja občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Sloveniji

Primerjalna analiza izvajanja občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki se izvaja v okviru Zbornice komunalnega gospodarstva Slovenije ter vseh treh interesnih združenj občin (SOS, ZOS, ZMOS), poteka sistematično in kontinuirano že od leta 2013. Omogoča časovno primerjavo tehničnih in ekonomskih parametrov izvajanja posameznih javnih služb. Glede na število vključenih izvajalcev in obseg analiziranih storitev gre za najobsežnejši tovrstni projekt v slovenskem prostoru. Izvajalcem zagotavlja podporo pri učinkovitejšem izvajanju javnih služb, občinam pa strokovno osnovo za presojo pogojev poslovanja, upravičenosti cen javnih storitev ter za oblikovanje odgovorne cenovne politike komunalnih storitev.

Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne ter padavinske odpadne vode

Stroški izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne ter padavinske odpadne vode so pomembno odvisni od prostorske urejenosti oskrbovalnega območja, predvsem od gostote odjema, značilnosti in stroškovne zahtevnosti kanalizacijskih sistemov ter prevladujoče stopnje čiščenja odpadne vode na čistilnih napravah, ki jih upravlja posamezni izvajalec.

Primerjalna analiza je bila izvedena ločeno za odvajanje in za čiščenje odpadne vode ter zajema analizo stroškov omrežnine in stroškov opravljanja storitev javne službe.

Reprezentativnost primerjalne analize

V primerjalno analizo izvajanja javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v letu 2024 je bilo vključenih 44 izvajalcev, ki zagotavljajo javno službo v 111 občinah ter oskrbujejo 69,1 % vseh prebivalcev in 52,4 % vseh občin v Sloveniji. Ti izvajalci so v letu 2024 odvedli 52,5 % odpadne vode in upravljali 54,6 % kanalizacijskega omrežja v državi.

V primerjalno analizo izvajanja javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v letu 2024 je bilo vključenih 42 izvajalcev, ki zagotavljajo javno službo v 107 občinah ter oskrbujejo 70,5 % vseh prebivalcev in 50,5 % vseh občin v Sloveniji. Ti izvajalci so v letu 2024 prečistili 75,4 % odpadne vode.

Na tej podlagi lahko zaključimo, da gre za reprezentativen vzorec, na podlagi katerega so splošni rezultati analize reprezentativni za celotno področje odvajanja in čiščenja komunalne ter padavinske odpadne vode v Sloveniji.

Analiza stroškovnih cen izvajanja storitev odvajanja in čiščenja v letu 2024

Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin

Obračunska lastna cena omrežnine za izvajanje storitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode z javnih površin se je v letu 2024 gibala od 1,7400 do 10,3586 EUR/faktor/mesec in v povprečju znašala 5,4869 EUR/faktor/mesec. Obračunska lastna cena opravljanja storitev se je gibala od 0,2099 do 1,3509 EUR/m³ in v povprečju znašala 0,4288 EUR/m³.

Za odvajanje padavinske odpadne vode s streh se je obračunska lastna cena omrežnine pri sedmih analiziranih izvajalcih gibala od 0,0012 do 0,2135 EUR/m³ in v povprečju znašala 0,1157 EUR/m³. Obračunska lastna cena opravljanja storitev odvajanja padavinske odpadne vode s streh se je gibala od 0,0346 do 0,1520 EUR/m³ in v povprečju znašala 0,0799 EUR/m³.

Storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami

Obračunska lastna cena omrežnine za storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami se je gibala od 0,0492 do 5,1387 EUR/faktor/mesec in v povprečju znašala 1,4595 EUR/faktor/mesec. Obračunska lastna cena opravljanja storitev pa se je gibala od 0,0936 do 1,2712 EUR/m³ in v povprečju znašala 0,5986 EUR/m³.

Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode

Pri storitvah čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode je obračunska lastna cena omrežnine znašala od 0,5901 do 6,3069 EUR/faktor/mesec, v povprečju 3,2288 EUR/faktor/mesec, obračunska lastna cena opravljanja storitev pa od 0,4035 do 1,6229 EUR/m³, v povprečju 0,9590 EUR/m³.



Za čiščenje padavinske odpadne vode s streh se je obračunska lastna cena omrežnine pri analiziranih izvajalcih gibala od 0,0185 do 0,0846 EUR/m³ in v povprečju znašala 0,0469 EUR/m³, obračunska lastna cena opravljanja storitev pa od 0,0567 do 0,2207 EUR/m³ in v povprečju 0,1376 EUR/m³.

Primerjava stroškovnih cen z letom 2023

Povprečna zmanjšana obračunska cena omrežnine analiziranih izvajalcev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, ki so sodelovali v primerjalni analizi za leto 2023, je v letu 2024 za 3,5 % višja od povprečne zmanjšane obračunske cene omrežnine v predhodnem letu. Povprečna zmanjšana obračunska cena storitev se je pri navedenih izvajalcih v letu 2024 glede na leto 2023 zvišala za 18,9 %.

Povprečna zmanjšana obračunska cena omrežnine analiziranih izvajalcev čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ki so sodelovali v primerjalni analizi za leto 2023, je v letu 2024 % za 0,6 višja od povprečne zmanjšane obračunske cene omrežnine v predhodnem letu. Povprečna zmanjšana obračunska cena storitev čiščenja se je pri navedenih izvajalcih v letu 2024 glede na leto 2023 zvišala za 5,1%.

Tako pri ceni omrežnine kot pri ceni storitev so pri nekaterih izvajalcih glede na predhodno leto opazne velike spremembe, tako v smeri povišanja kot tudi znižanja cene.

Analiza stroškovne upravičenosti z upoštevanjem primerljivih pogojev izvajanja dejavnosti

Na podlagi analize vpliva prostorske urejenosti oskrbovalnega območja in prevladujoče stopnje čiščenja odpadne vode so bili izvajalci razvrščeni v skupine glede na ključne kriterije izvajanja posamezne javne službe. Takšna razvrstitev omogoča primerjavo stroškovne učinkovitosti in presojo obračunskih cen ob upoštevanju primerljivih pogojev izvajanja dejavnosti.

Za posamezno skupino izvajalcev je izračunana primerjalna vrednost, ki jo predstavlja tehtano povprečje skupine. Za izvajalce, katerih vrednosti odstopajo več kot ± 20 % od povprečja primerljive skupine, je treba pri pojasnjevanju odstopanj upoštevati dosežene vrednosti pojasnjevalnih kazalnikov.

Dodatni dejavniki stroškovne upravičenosti

Poleg gostote odjema in stopnje čiščenja odpadne vode na stroške izvajanja javne službe vplivajo tudi drugi dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri presoji stroškovne upravičenosti. Ti vključujejo prostorsko zahtevnost odvajanja in čiščenja odpadne vode, kakovost in zanesljivost oskrbe ter trajnostno naravnost in učinkovitost izvajanja javne službe, kar vse pomembno vpliva na stroške izvajanja.

Sklepno

Širok nabor analiziranih pojasnjevalnih kriterijev omogoča opredelitev dejavnikov, ki pojasnjujejo razloge za pozicioniranje posameznega izvajalca nad ali pod povprečje primerljive



skupine glede na ključni kriterij. Na koncu analize pojasnjevalnih kriterijev je podan povzetek analize in pojasnilo vpliva posameznega parametra na stroške odvajanja in čiščenja odpadne vode.

S tem je občinam zagotovljena strokovna podlaga za presojo stroškovne upravičenosti izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode ob upoštevanju dejanskih pogojev in okoliščin na oskrbovalnem območju posameznega izvajalca.